

REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA  
MINISTERUL DE INTERNE

SECRET DE SERVICIU

Exemplar nr. 1

**3634**

PROIECT

XIII-H-Δ / 1976

**REGULAMENTUL  
TRUPELOR DE POMPIERI  
(unitate - subunitate)**

Aprobat prin ord. s. 940 din 01.12.1976

~~I-A/5~~ sub. sub. er. **7**

142000 378592 file.

PERMANENT

1

REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA  
MINISTERUL DE INTERNE  
COMANDAMENTUL POMPIERILOR

SECRET DE SERVICIU  
Exemplar nr. 1

REGULAMENTUL  
TRUPELOR DE POMPIERI  
(unitate-subunitate)

*aprobat prin Ord. S-940 din 01.XII.1976*



CAPITOLUL I

PRINCIPII GENERALE

Art.1. APARAREA PATRIEI constituie datoria sfântă a fiecărui cetățean al Republicii Socialiste România, dovadă supremă a dragostei față de glia strămoșească, a devotamentului față de cauza socialismului.

Potrivit concepției Partidului Comunist Român, statul nostru acordă o atenție deosebită tuturor măsurilor de pregătire a apărării patriei împotriva oricărei agresiuni, pentru salvagardarea independenței și suveranității Republicii Socialiste România, a cuceririlor revoluționare și a mărețelor realizări ale întregului popor.

Art.2. APARAREA PATRIEI se asigură prin participarea comună la luptă a forțelor armate, gărzilor patriotice și a celorlalte formațiuni de apărare, a întregii noastre națiuni, prin hotărîrea neclintită de a zdrobi inamicul cu orice preț, indiferent de greutate, chiar cu sacrificiul vieții. In asemenea condiții, acțiunile de luptă se vor desfășura într-o concepție unitară și după un plan unic, cu scopul de a respinge agresiunea inamicului, de a apăra cu fermitate și dîrzenie pămîntul scump al patriei și de a obține victoria deplină asupra dușmanului.

Art.3. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale și ridicarea nivelului de trai al întregului popor, potrivit programului elaborat de partid pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism, impune creșterea activității de apărare împotriva incendiilor.

APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR este unul din factorii care contribuie activ la ocrotirea avuției naționale, a tuturor valorilor materiale și spirituale făurite de poporul român, constituie o problemă de interes național la a cărei rezolvare participă organele de stat, celelalte organizații socialiste, precum și toți cetățenii țării.

APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR se realizează prin activitatea de prevenire și stingere a incendiilor și se organizează pe întreg teritoriul Republicii Socialiste România, pe județe, municipii,



orașe, comune, centrale industriale și unități asimilate acestora, întreprinderi, instituții și celelalte organizații socialiste.

PREVENIREA INCENDIILOR se realizează printr-un complex de măsuri tehnico-organizatorice și instructiv-educative destinate să preîntâmpine izbucnirea și propagarea incendiilor în obiective și localități, să creeze condiții pentru salvarea persoanelor și bunurilor, semnalizarea și stingerea eficientă a incendiilor.

STINGEREA INCENDIILOR cuprinde acțiunile de pregătire și desfășurare a intervențiilor pentru salvarea persoanelor și bunurilor aflate în pericol și lichidarea incendiilor prin utilizarea metodelor, procedeeelor și substanțelor care să întrerupă procesul de ardere.

Art.4. Măsurile de prevenire și stingere a incendiilor se stabilesc prin norme, normative, regulamente, standarde și alte prescripții tehnice, precum și de către organe de îndrumare și control tehnic de specialitate, în raport de indicii pericolului de incendiu al substanțelor și materialelor, gradul de rezistență la foc al construcțiilor, categoria pericolului de incendiu, destinația clădirilor și situația existentă în obiective<sup>x)</sup> și localități.

Art.5. Trupele de pompieri din Ministerul de Interne, parte componentă a forțelor armate, sînt destinate să participe la apărarea împotriva incendiilor a vieții oamenilor, proprietății socialiste și bunurilor personale ale cetățenilor, la lichidarea efectelor fenomenelor meteorologice negative, calamităților și catastrofelor, iar la nevoie să execute acțiuni de luptă împotriva agresorilor, în cooperare cu organe și unități ale Ministerului de Interne și cu alte forțe situate în zonele de responsabilitate.

Art.6. În ansamblul atribuțiilor stabilite prin lege Ministerului de Interne, trupelor de pompieri le revin următoarele misiuni :

- asigură îndrumarea și controlul tehnic de specialitate al activității de prevenire și stingere a incendiilor pe întreg teritoriul Republicii Socialiste România;

---

x) Prin obiective, în sensul prezentului regulament se înțeleg organizațiile socialiste - centrale industriale și unități asimilate acestora, întreprinderi, organizații economice, instituții de stat cooperatiste și obștești.



- controlează respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor de către organizațiile socialiste și stabilesc măsuri obligatorii pentru prevenirea și înlăturarea cauzelor de incendiu;

- intervin pentru stingerea incendiilor și participă la salvarea oamenilor, animalelor și bunurilor amenințate de acestea și stabilesc modul de cooperare cu gărzile patriotice, miliția, formațiile civile de apărare locală antiaeriană și detașamentele de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei;

- desfășoară activități instructiv-educative de pregătire a populației pentru cunoașterea și respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor. Colaborează cu organele și organizațiile de stat care activează în domeniul presei, radio-televiziunii și cinematografului, pentru popularizarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor;

- participă la organizarea, încadrarea, pregătirea și conducerea intervențiilor formațiilor civile de pompieri;

- constată și aplică sancțiuni contravenționale la normele de prevenire și stingere a incendiilor;

- participă, în cooperare cu celelalte organe și unități ale Ministerului de Interne, la asigurarea securității împotriva incendiilor a obiectivelor în care își desfășoară activitatea conducătorii de partid și de stat;

- participă, împreună cu alte organe prevăzute de lege, la stabilirea cauzelor de incendii;

- participă la limitarea și înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice negative, calamităților sau catastrofelor;

- participă, în cooperare cu organele și unitățile Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naționale și cu gărzile patriotice la menținerea ordinii publice și la îndeplinirea unor misiuni speciale stabilite de consiliile de apărare;

- desfășoară activitate de cercetare și experimentează noi procedee și mijloace de prevenire și stingere a incendiilor, și își dau acordul la omologarea mașinilor, instalațiilor, utilajelor, aparatului, echipamentului de protecție și substanțelor destinate prevenirii și stingerii incendiilor.

In situații deosebite și în condițiile războiului întregului popor, trupele de pompieri îndeplinesc și următoarele misiuni :

- participă la salvarea persoanelor aflate în pericol sau ac-



cidentate, la aprovizionarea cu apă și iluminatul cu mijloace mobile a obiectivelor și localităților în care s-au produs avarii;

- participă la limitarea și lichidarea urmărilor atacurilor executate de inamic cu arme de nimicire în masă, incendiere și obișnuite;

- desfășoară acțiuni tactice pentru paza și apărarea unor obiective importante din raioanele de intervenție și participă la lupta împotriva desantului aerian și a elementelor de cercetare-diversiune ale inamicului;

- desfășoară acțiuni de intervenție pentru stingerea incendiilor independent sau în compunerea detașamentelor de salvare-evacuare organizate în fișia de apărare a marilor unități ale Ministerului Apărării Naționale.

Art.7. Principiile de bază care asigură succesul în îndeplinirea misiunilor încredințate trupelor de pompieri sînt :

- cunoașterea și aplicarea întocmai a hotărîrilor de partid, legilor, prevederilor normelor, normativelor și altor prescripții tehnice, a prevederilor regulamentelor militare și de specialitate, ordinelor ministrului de interne;

- atragerea maselor de oameni ai muncii la activitatea de prevenire și stingere a incendiilor, prin desfășurarea unor acțiuni de instruire și educare;

- concentrarea eforturilor asupra obiectivelor care prezintă pericol de incendiu, șantiere și construcții social-economice, în care se găsesc un număr mare de persoane sau importante valori materiale;

- realizarea unei înalte stări de pregătire și a unei ordini și discipline militare desăvîrșite;

- repartizarea obiectivelor pentru îndrumare, control, pe ofițeri și subofițeri, în raport de capacitățile acestora și de posibilitățile de executare a misiunilor;

- asigurarea operativității și eficienței în localizarea și lichidarea incendiilor;

- organizarea, realizarea și menținerea unei strînse cooperări între unitățile, subunitățile și formațiile civile de pompieri și celelalte unități și organe care participă la executarea misiunilor de prevenire și stingere a incendiilor și la lichidarea urmărilor fenomenelor meteorologice negative, calamităților și catastrofelor;



- asigurarea unităților și subunităților de pompieri cu mașini, utilaje, materiale și substanțe necesare desfășurării activității de prevenire și stingere a incendiilor;

- conducerea centralizată, previzională, neîntreruptă, fermă și suplă a activității de prevenire și stingere de către comandanți, îmbinată cu dezvoltarea inițiativei și răspunderii subordonaților.

Art.8. Militarii trupelor de pompieri trebuie să dea dovadă de o înaltă conștiință politică și măiestrie profesională, inițiativă, fermitate, curaj și bărbăție, hotărâre și voință nestrămutată pentru îndeplinirea, cu orice sacrificiu, a misiunilor încredințate. Ei trebuie să fie pregătiți să lupte în condiții de efort îndelungat, ziua și noaptea, în atmosferă viciată cu fum și gaze toxice, la temperaturi ridicate, în prezența oricărui pericol și în situații meteorologice grele.

Salvarea oamenilor a căror viață este periclitată de incendii, calamități sau catastrofe, constituie principala îndatorire a tuturor militarilor din trupele de pompieri.

Art.9. Unitatea de pompieri este destinată să asigure îndrumarea și controlul tehnic de specialitate al activității de prevenire și stingere a incendiilor, să organizeze și să desfășoare intervenția la incendii și să participe la lichidarea urmărilor fenomenelor meteorologice negative, calamităților și catastrofelor, din zona de responsabilitate.

Ea este organizată în raport de misiunile de prevenire și stingere a incendiilor, de caracterul și importanța obiectivelor și localităților de apărare și are în organica sa comandamentul unității, (statul major, consiliul politic sau comitetul de partid, inspecția de prevenire, serviciile), companii și plutoane independente.

Art.10. Compania de pompieri este subunitatea de bază a trupelor de pompieri, destinată să asigure intervenția pentru salvarea persoanelor și bunurilor materiale, stingerea incendiilor, lichidarea efectelor fenomenelor meteorologice negative, calamităților și catastrofelor, acționând independent sau în cooperare cu organe și subunități ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naționale, subunități de gărzi patriotice, formații civile de apărare locală antiaeriană și detașamente de tineret pentru apărarea patriei.

Compania de pompieri, la nevoie, organizează și execută temporar acțiuni de pază și apărare a unor obiective importante, împotriva desantului inamic sau a elementelor de cercetare-diversi-



une, independent sau în cooperare cu organe și subunități ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naționale, gărzi patriotice și formații civile de apărare locală antiaeriană.

Art.11. Plutonul de pompieri este subunitatea destinată să îndeplinească misiuni în cadrul raionului companiei sau independent într-un raion (obiectiv) de intervenție, pentru stingerea incendiilor și lichidarea (limitarea) urmărilor fenomenelor meteorologice negative, calamităților și catastrofelor.

Plutonul poate executa acțiuni de pază și apărare a unui obiectiv sau grup de clădiri ce prezintă importanță economică și socială.

Art.12. Grupa de pompieri este subunitatea specializată care acționează în dispozitivul plutonului sau companiei pentru îndeplinirea misiunilor de intervenție.

Art.13. În raport de dotarea cu mijloace și substanțe de stingere, companiile și plutoanele de pompieri au în compunerea lor diferite subunități specializate, astfel :

a) Subunitățile de intervenție cu apă sau spumă. Au misiunea de a opri procesul de ardere prin răcire sau izolare pe suprafețe și perimetre mari, de a efectua protecția căilor destinate salvării și evacuării persoanelor și bunurilor materiale, a instalațiilor și construcțiilor situate în zona incendiului.

Frontul și adâncimea dispozitivului de intervenție al acestor subunități se stabilesc pentru fiecare situație în parte, în raport de cantitatea și natura materialelor care ard, viteza de ardere și de propagare a incendiului, intensitatea de refulare și gradul de asigurare cu substanțe de stingere.

b) Subunitățile de intervenție cu pulberi. Acționează cu debite mari pentru oprirea arderii prin izolarea cu rapiditate a substanțelor reactante.

c) Subunitățile de intervenție cu gaze inerte. Acționează pentru întreruperea procesului de ardere prin reducerea conținutului de oxigen și prin răcire.

d) Subunitățile pentru evacuarea fumului, gazelor și de iluminat evacuează produsele de ardere, refulează aer în sectoarele de intervenție ale subunităților și asigură iluminatul la locul incendiului.

e) Subunitățile pentru lucrul de pe autoscări. Acționează independent sau în cooperare cu subunități de altă specialitate la salvarea oamenilor aflați în imposibilitate de a folosi scări-



le interioare ale construcțiilor și pentru realizarea prin exterior a dispozitivelor de intervenție la înălțime.

f) Subunitățile de intervenție îmbarcate pe elicoptere. Intervin din aer la stingerea incendiilor izbucnite în punctele greu accesibile și participă la salvarea oamenilor blocați în construcții și locuri izolate. Pot îndeplini și misiuni de recunoaștere și coordonare a intrării în dispozitive a forțelor ce intervin la stingerea incendiilor de păduri, culturi agricole și zone puternic calamitate.

g) Subunitățile de intervenție pe apă. Acționează de pe nave fluviale, maritime și alte ambarcațiuni anume dotate, pentru stingerea incendiilor izbucnite la nave, obiective portuare sau pe malurile fluviilor și canalelor navigabile, salvarea persoanelor aflate în pericol de înec, căutarea naufragiaților, precum și pentru realizarea alimentării cu apă a mijloacelor de stingere din dotarea unităților de pompieri.

Art.14. Pichetul de pompieri este subunitatea destinată să execute serviciu permanent sau temporar într-un obiectiv, unde urmărește să se respecte regulile generale de prevenire, asigurând și prima intervenție în caz de incendiu.

Art.15. Patrula de pompieri se compune din 2-4 militari în termen care execută verificarea funcționării sistemului de alimentare cu apă din localitate, stării de întreținere a mijloacelor inițiale de intervenție și a căilor de acces din obiective economico-sociale situate în raioanele de bază ale companiei (plutonului independent).

Pe timpul unor situații speciale, patrula se poate constitui și din ofițeri sau subofițeri cu misiunea de a controla respectarea regulilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Art.16. Gruparea operativă de pompieri cuprinde un număr variabil de subunități de diferite specialități din organica unităților, ce se constituie la ordinul comandantului pompierilor și acționează pentru intervenția la incendii, lichidarea urmărilor calamităților sau catastrofelor.

Art.17. Gruparea de sprijin se constituie din subunități de diferite specialități, care intervine pentru stingerea incendiilor și lichidarea urmărilor calamităților în zonele de responsabilitate ale unităților învecinate, pe aliniamente stabilite din timp. Tăria grupării de sprijin se precizează de Comandamentul



pompierilor, la organizarea cooperării între unități, iar intervenția se efectuează la cererea comandantului unității care solicită sprijin, în baza prevederilor planurilor unice de intervenție (planuri de cooperare) sau la ordinul comandantului pompierilor.

Art.18. Zona de responsabilitate cuprinde obiectivele și localitățile situate, de regulă, pe teritoriul unui județ în care unitatea de pompieri îndeplinește misiuni de prevenire și stingere a incendiilor.

Art.19. Raionul de intervenție este porțiunea din zona de responsabilitate care se repartizează pentru îndeplinirea misiunii unei companii (pluton independent) sau formații civile de pompieri dintr-o localitate.

Raionul de bază cuprinde teritoriul municipiului (orașului) în care funcționează compania sau plutonul independent, precum și obiectivele importante și cu pericol de incendiu situate în alte localități.

În municipii cu mai multe companii de pompieri, raionul de bază al acestora îl constituie porțiunile delimitate din teritoriul localității.

Comaniile, plutoanele independente, pichetele și formațiile civile care execută misiuni în limitele platformelor, combinatelor industriale, aeroporturilor, porturilor sau altor obiective social-economice primesc **OBIECTIVE DE INTERVENȚIE**.

Raionul de sprijin cuprinde obiectivele și localitățile cu teritoriul aparținător, situate în afara raionului de bază, unde intervenția se asigură de către formațiile civile de pompieri, companiile (plutoanele independente), fiind obligate să intervină la cerere în sprijin.

Art.20. Activitatea de prevenire a incendiilor în obiective și localități se desfășoară de unitățile de pompieri prin îndrumare și control tehnic de specialitate, acțiuni instructiv-educative și de pregătire a formațiilor civile de pompieri, constatarea și aplicarea sancțiunilor contravenționale la normele de prevenire și stingere a incendiilor.

Art.21. Intervenția constituie forma principală de acțiune a unităților, subunităților și formațiilor civile de pompieri, prin care se realizează stingerea incendiilor sau lichidarea urmărilor fenomenelor meteorologice negative, a calamităților și catastrofelor.



In cadrul zonei de responsabilitate, intervenția se organizează și se pregătește din timp.

Prima intervenție cuprinde acțiunea personalului aflat la locul de izbucnire a incendiului, a formației civile și a celorlalte forțe din obiectiv (localitate) și obiectivele învecinate cu care se cooperează.

Măsurile primei intervenții se stabilesc de conducătorii organizațiilor socialiste și președinții comitetelor (birourilor) executive ale consiliilor populare și se înscriu în planurile de apărare ale obiectivelor și localităților cu acordul unității de pompieri.

Intervenția companiei (plutonului independent) - urgența I - cuprinde acțiunea primei intervenții, a companiei de pompieri și a forțelor cu care se cooperează în cadrul raionului de bază.

Misiunile urgenței I se stabilesc prin planuri de intervenție și fișe operative.

Intervenția unității de pompieri - urgența a II-a - se realizează prin acțiunea urgenței I, a subunităților de diferite specialități din raioanele de intervenție învecinate, a celorlalte forțe și mijloace care au misiuni stabilite prin planuri unice de intervenție sau planuri de cooperare.

Intervenția generală - urgența a III-a - este condusă de Comandamentul pompierilor, în cazul incendiilor de proporții sau la producerea unor inundații, cutremure, prăbușiri de construcții și cuprinde intervenția urgențelor I și a II-a și forțelor din alte zone de responsabilitate, cât și a rezervelor Comandamentului pompierilor.

## CAPITOLUL II

### CONDUCEREA UNITĂȚII DE POMPIERI

#### Secțiunea 1. Principii generale

Art.22. Conducerea unității de pompieri constă în organizarea și coordonarea permanentă a activităților de către comandant, în scopul asigurării îndeplinirii misiunilor de prevenire și stingere a incendiilor și în adaptarea continuă a hotărârilor și măsurilor în raport de schimbările ce se produc în zona de responsabilitate.

Aceasta impune comandantului unității, statului major și inspecției de prevenire a incendiilor să cunoască temeinic și să a-



plice întocmai normele, normativele și alte prescripții tehnice, regulamentele și ordinele cu privire la desfășurarea activității de prevenire și stingere a incendiilor.

Art.23. Comandantul unității de pompieri poartă întreaga răspundere pentru conducerea unității și îndeplinirea misiunilor în zona de responsabilitate.

Art.24. Conducerea se realizează prin centralizarea de către comandant a activității de pregătire și executare a controlului tehnic de specialitate și a intervenției, îmbinată cu manifestarea inițiativei subordonaților, în limitele competențelor stabilite.

Art.25. Conducerea trebuie să fie previzională, neîntreruptă, fermă și suplă.

Conducerea previzională se realizează prin :

- cunoașterea în perspectivă a obiectivelor economico-sociale ce se construiesc sau se dezvoltă în zona de responsabilitate, a localităților rurale ce devin centre urbane și a celorlalte mutații ce se produc, ca urmare a apariției și modernizării tehnologiilor de fabricație și introducerii unor noi mijloace de control, semnalizare și stingere a incendiilor;

- cunoașterea frecvenței cauzelor incendiilor pe perioade, anotimpuri, în raport de specificul obiectivelor și localităților;

- cunoașterea în perspectivă a activităților și misiunilor ce revin unității, asigurarea însușirii acestora de către subordonați, în părțile ce-i privesc și executarea la timp a modificărilor ce se impun;

- cunoașterea permanentă a stadiului executării activității de îndrumare și control tehnic de specialitate și a intervențiilor la incendii, a îndeplinirii planului pregătirii de luptă și politice, a gradului de asigurare materială, tehnică și medicală.

Conducerea neîntreruptă se asigură prin :

- menținerea permanentă a legăturii cu personalul ce execută control tehnic de specialitate, cu subordonații care conduc intervențiile, cu eșalonul superior, unitățile din zonele de responsabilitate învecinate, cele cu care se cooperează, precum și cu serviciile de utilitate publică;

- raportarea situației prevenirii și stingerii incendiilor din zone de responsabilitate eșalonului superior și organelor locale de partid și de stat și informarea subordonaților;



- concentrarea la timp a grupărilor de sprijin, rezervelor de mijloace și substanțe de stingere, necesare asigurării intervenției;

- realizarea funcționării permanente a transmisiunilor și asigurarea preluării rapide a conducerii din punctele de comandă de bază sau mobile.

Fermitatea conducerii constă în executarea la termen a îndrumării și controlului tehnic de specialitate, urmărirea cu perseverență a îndeplinirii măsurilor stabilite, traducerea în viață a hotărîrilor luate pe timpul acțiunilor de intervenție.

Supletea conducerii se asigură prin luarea rapidă a celor mai corespunzătoare măsuri impuse de schimbările survenite în situația apărării împotriva incendiilor a obiectivelor și localităților, de frecvența cauzelor de incendiu, situația meteorologică și desfășurarea operațiunilor de intervenție.

## Secțiunea 2. Conducerea activității de prevenire a incendiilor.

Art.26. Comandantul unității de pompieri răspunde de organizarea, desfășurarea și eficiența activității de prevenire a incendiilor în zona de responsabilitate, în care scop este obligat să stabilească :

- concepția de organizare, direcțiile de efort și modul de desfășurare a activității de control în organizații socialiste și localități;

- formele controlului tehnic de specialitate în raport de importanța economico-socială a obiectivelor și localităților, pericolul de incendiu, de forțele și mijloacele aflate la dispoziție;

- activitatea de control ce o conduce nemijlocit sau prin locuitori la combinatele, platformele industriale, obiectivele și șantierele importante, precum și obiectivele unde se execută control comun cu specialiști din alte organe;

- obiectivele la care se asigură îndrumarea și controlul tehnic de specialitate de ofițeri sau ingineri cu misiuni permanente;

- principalele direcții ale activității instructiv-educative pentru prevenirea incendiilor;

- acțiunile ce se execută în cooperare sau colaborare cu alte organe, cadrele care participă și perioada de desfășurare ;



- activitățile privind organizarea, îndrumarea și pregătirea șefilor și membrilor formațiilor civile de pompieri.

Art.27. Misiunile unității privind activitatea de prevenire a incendiilor se realizează prin :

- dirijarea efortului principal către obiectivele importante și cu pericol de incendiu;
- cuprinderea în activitatea de îndrumare și control tehnic de specialitate a tuturor obiectivelor, șantierelor, organizațiilor de proiectare și localităților din zona de responsabilitate;
- executarea de controale colective, cel puțin o dată pe an, la obiectivele importante și cu pericol de incendiu, șantiere și municipii, precum și în localitățile unde numărul incendiilor este în creștere;
- verificarea periodică a stadiului îndeplinirii măsurilor stabilite și controlul activității de prevenire și stingere a incendiilor în zilele de repaus și în schimburile II-IV;
- repartizarea optimă a personalului din subordine pentru executarea misiunilor, în raport de pregătirea, capacitatea și specializarea acestuia și asigurarea timpului necesar desfășurării activităților de îndrumare și control;
- pregătirea temeinică a ofițerilor, inginerilor, maștrilor militari, subofițerilor și folosirea judicioasă a timpului afectat pentru executarea îndrumării și controlului de specialitate;
- rezolvarea corectă și operativă a propunerilor, reclamațiilor și sesizărilor cetățenilor cu privire la prevenirea și stingerea incendiilor;
- analizarea statisticii incendiilor produse în zona de responsabilitate, studierea cauzelor tehnice și a împrejurărilor care au favorizat izbucnirea acestora și stabilirea concluziilor ce se desprind pentru activitatea practică;
- dezvoltarea la subordonați a spiritului de răspundere, de inițiativă și de exigență în executarea îndrumării și controlului tehnic de specialitate;
- informarea permanentă a eșalonului superior, a organelor locale de partid și de stat și a consiliilor locale de apărare asupra situației prevenirii și stingerii incendiilor din obiective și localități;
- organizarea unor acțiuni comune cu alte organe județene, analize, consfătuiri, schimburi de experiență și acțiuni instructiv-educative, în scopul îmbunătățirii activității de prevenire



și stingere a incendiilor în zona de responsabilitate.

Art.28. Inspecția pentru prevenirea incendiilor este organul prin care comandantul unității asigură îndrumarea și controlul tehnic de specialitate, munca cu formațiile civile de pompieri, activitatea instructiv-educativă și de constatare și aplicare a sancțiunilor contravenționale la normele de prevenire și stingere a incendiilor în zona de responsabilitate.

Inspecția pentru prevenirea incendiilor este obligată :

- să organizeze și să desfășoare îndrumarea și controlul respectării normelor de prevenire și stingere a incendiilor în obiective, șantiere, organizații de proiectare și localități;

- să analizeze lunar îndeplinirea planului de control și periodic, cel puțin o dată pe an, stadiul activității de prevenire a incendiilor, pe ramuri și sectoare economice și să prezinte propuneri comandantului;

- să realizeze acțiuni în cooperare cu organele și unitățile Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naționale, statul major județean al gărzilor patriotice și să desfășoare împreună cu organele județene și ale municipiului București, controale și activități comune de instruire a personalului și populației privind prevenirea și stingerea incendiilor;

- să acorde asistență tehnică de specialitate organizațiilor socialiste, pentru întocmirea planurilor de apărare împotriva incendiilor;

- să elaboreze împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, planurile tematice pentru pregătirea de specialitate a pompierilor civili din obiectivele subordonate și localități;

- să organizeze instruirea șefilor de formații din obiective și localități în conformitate cu prevederile planurilor tematice elaborate de Comandamentul pompierilor împreună cu ministerele și celelalte organe centrale;

- să organizeze și să desfășoare activități instructiv-educative pentru cunoașterea normelor de prevenire și stingere și de combaterea cauzelor de incendiu;

- să desfășoare activitate jurisdicțională în strictă conformitate cu prevederile legale, să constate și să aplice sancțiuni contravenționale la normele de prevenire și stingere a incendiilor;



- să îndeplinească planul de control și să sprijine inspectorii și subinspectorii pentru executarea cu competență și exigență a activității de îndrumare și control în obiective și localități.

### Secțiunea 3. Conducerea activității de stingere a incendiilor.

Art.29. Comandantul de unitate organizează și conduce intervențiile pentru stingerea incendiilor și lichidarea efectelor fenomenelor meteorologice negative, calamităților și catastrofelor, fiind obligat :

- să stabilească modul de intervenție la obiective și localități, repartizând zona de responsabilitate pe raioane de intervenție;

- să hotărască folosirea forțelor și mijloacelor în raport de misiunea generală a unității;

- să întocmească harta organizării intervenției și întrebuințării forțelor și mijloacelor din zona de responsabilitate, planurile de intervenție și cele de cooperare;

- să urmărească însușirea misiunii generale a unității și a concepției de organizare a intervenției, să verifice cunoașterea practică a acestora de către subordonați și șefii formațiilor civile de pompieri și să asigure menținerea cooperării cu celelalte forțe din zona de responsabilitate;

- să organizeze punctele de comandă, transmisiunile, serviciul operativ și să se preocupe de perfecționarea permanentă a pregătirii personalului pentru conducerea acțiunilor de intervenție;

- să conducă nemijlocit sau prin statul major intervențiile pentru stingerea incendiilor, lichidarea efectelor fenomenelor meteorologice negative, calamităților și catastrofelor, când acționează forțele prevăzute pentru urgența a II-a. El ia hotărârea pentru intervenție, dă misiuni gărzilor de intervenție și forțelor cu care cooperează, organizează legăturile și ia măsuri de asigurare a acțiunilor.

Comandantul unității sau ceilalți comandanți direcți sosiți la intervențiile din urgența I poartă întreaga răspundere pentru modul în care s-au organizat și desfășurat operațiunile de intervenție, chiar dacă nu au luat conducerea acestora.

Art.30. Statul major al unității este organul de bază desti-



nat să asigure conducerea fermă și neîntreruptă a trupelor și formațiilor civile de pompieri la intervenții. Activitatea statului major se organizează și se desfășoară pe baza hotărîrii comandantului, ordinelor eșalonului superior, dispozițiilor și indicațiilor șefului de stat major, fiind obligat :

- să organizeze intervenția în obiectivele și localitățile din zona de responsabilitate și să prezinte propuneri comandantului pentru îmbunătățirea activității subunităților și formațiilor civile de pompieri;

- să cunoască situația forțelor și mijloacelor din subordine, modul de îndeplinire a misiunilor, precum și gradul de asigurare materială, tehnică și medicală;

- să asigure intervenția operativă a subunităților, să participe și să conducă intervențiile subunităților și formațiilor civile de pompieri;

- să asigure și să mențină permanent o înaltă capacitate de luptă a unității (subunităților);

- să planifice executarea de studii tactice și recunoașteri preliminare în teren pentru cunoașterea situației din zona de responsabilitate;

- să organizeze zilnic serviciul operativ în punctele de comandă, să urmărească executarea îndatoririlor de către personalul din subordine și să ia măsuri pentru deplasarea punctului de comandă mobil la locul intervenției;

- să constituie, la incendiile la care intervine unitatea, grupe operative și să numească ofițeri de legătură la acțiunile conduse de consiliile locale de apărare, comandanții de mari unități și unități din Ministerul de Interne sau Ministerul Apărării Naționale.

Art.31. Grupa operativă este organul care asigură comandantului unității, la locul acțiunii, conducerea intervenției. Ea se compune din: comandant și locțiitor, șeful transmisiunilor, șeful sectorului tehnic, personal de specialitate din cadrul obiectivului și din întreprinderile specializate, comandanții (șefii) unităților, subunităților și formațiilor ce intervin în sprijin și a celor cu care se cooperează, agenți și telefoniști-radiști ce execută serviciul în punctul de comandă mobil, echipa de fotografiere și filmare.



Art.32. Grupa operativă asigură executarea ordinelor și dispozițiilor comandantului intervenției. Ea îndeplinește următoarele atribuții :

- repartizează și introduce în dispozitiv forțele și mijloacele sosite la incendiu;
- organizează recunoașterea neîntreruptă a incendiului privind evoluția acestuia, conduce operațiunile de intervenție și prezintă propuneri comandantului intervenției;
- asigură executarea întocmai și la timp a ordinelor și dispozițiilor comandantului intervenției și eșalonului superior și controlează îndeplinirea acestora de către subordonați;
- organizează și menține în permanentă stare de funcționare legăturile radio și fir;
- asigură măsurile de protecție și securitate a personalului;
- întocmește și prezintă la timp rapoarte eșaloanelor superioare, informează sistematic comandanții sectoarelor și unităților (grupărilor) cu care se cooperează, despre desfășurarea intervenției;
- asigură nevoile tehnico-materiale și medicale ale subunităților;
- constituie rezerva de forțe și mijloace la locul acțiunii;
- cercetează, studiază și stabilește cauza incendiului;
- coordonează acțiunea echipei de fotografiere și filmare;
- întocmește schema obiectivului cu dispozitivele de intervenție.

Art.33. Comandantul grupei operative este și locțiitorul comandantului intervenției. El are dreptul să dea ordine și dispoziții în numele comandantului intervenției, fiind obligat să raporteze de îndată acestuia conținutul lor.

Comandantul grupei operative coordonează acțiunile de intervenție pe baza hotărîrii comandantului. El este obligat :

- să ia măsuri pentru introducerea forțelor și mijloacelor în dispozitivul stabilit de comandantul intervenției;
- să transmită la timp subordonaților misiunile și ordinele comandantului și să urmărească îndeplinirea lor;
- să concentreze la locul acțiunii forțele și mijloacele suplimentare și să creeze o rezervă la dispoziția comandantului;
- să cunoască în permanență evoluția situației, efectivele și mijloacele ce acționează și să propună comandantului măsuri



- pentru utilizarea rațională și eficientă a acestora;
- să organizeze legăturile radio și fir, să asigure raportarea cu regularitate la eșaloanele superioare a datelor cu privire la situația și desfășurarea acțiunii;
  - să asigure protecția și securitatea efectivilor și a mijloacelor de intervenție;
  - să stabilească măsurile în caz de pericol, semnalele și căile de retragere a personalului;
  - să organizeze punctul de prim ajutor medical;
  - să ia măsuri de folosire a substanțelor de stingere în limitele strict necesare;
  - să organizeze culegerea de date cu privire la cauza incendiului, activitatea de prevenire desfășurată de conducerea obiectivului, eficiența controlului tehnic de specialitate și modul de acțiune al forțelor proprii și cu care s-a cooperat;
  - să organizeze hrănirea, schimbarea echipamentului și înlocuirea personalului care acționează în dispozitiv.

Art.34. Locțiitorul comandantului grupei operative ajută pe comandant la îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin și îl înlocuiește la punctul de comandă mobil. Tine la curent evidența forțelor și mijloacelor în acțiune, raportează și informează eșaloanele superioare și organele locale despre desfășurarea operațiunilor de intervenție.

Art.35. Seful transmisiunilor este subordonat comandantului grupei operative. El este șef al agenților și telefonistilor-radiști și are următoarele atribuții :

- organizează, realizează și menține neîntrerupt legăturile radio și fir pe timpul intervenției;
- identifică mijloacele fir din rețeaua de telecomunicații locală și organizează legătura cu punctul de comandă de bază și cu eșalonul superior;
- asigură exploatarea corectă a mijloacelor de transmisiuni, protejarea lor împotriva temperaturilor ridicate, exploziilor și acțiunilor mecanice;
- organizează transmiterea la timp a ordinelor și rapoartelor, luând măsuri pentru respectarea regulilor de folosire a mijloacelor de transmisiuni fir și radio;
- menține în stare de funcționare mijloacele de transmisiuni.



Art.36. Seful sectorului tehnic organizează și conduce activitatea personalului tehnic și răspunde de buna funcționare a mijloacelor de stingere pe timpul intervenției. Este subordonat comandantului grupei operative și are următoarele atribuții :

- organizează recunoașterea surselor de apă și stabilește capacitatea, posibilitățile de alimentare și amplasarea mașinilor de stingere;
- organizează alimentarea cu apă a mașinilor de stingere;
- organizează supravegherea funcționării mașinilor, utilajelor și agregatelor și asigură refularea neîntreruptă a substanțelor de stingere în sectoarele de intervenție;
- asigură alimentarea mijloacelor cu carburanți, lubrifianti și substanțe de stingere;
- înlocuiește mijloacele scoase din funcțiune;
- asigură protecția dispozitivelor împotriva înghețului și organizează puncte de dezghețare a furtunurilor și accesoriilor;
- controlează respectarea normelor de protecția muncii pe timpul exploatării și folosirii mijloacelor de intervenție;
- organizează punctul de asistență tehnică pentru repararea și remedierea rapidă a defecțiunilor la mijloacele de stingere;
- solicită organelor de miliție stabilirea de agenți pentru dirijarea circulației în punctele obligatorii de trecere a mașinilor de stingere;
- organizează aducerea hranei și a echipamentului de schimb la locul acțiunii.

#### Secțiunea 4. Organizarea cooperării

Art.37. Cooperarea constă în organizarea și coordonarea între concepție unitară, a eforturilor și acțiunilor tuturor forțelor destinate să îndeplinească misiuni de prevenire și stingere a incendiilor, precum și în acordarea ajutorului reciproc între unități (subunități), organe și formații participante. Cooperarea se organizează la acțiunile executate în comun pentru îndrumarea și controlul activității de prevenire a incendiilor și pe principalele faze ale intervenției, în timp de pace și în condițiile războiului întregului popor.

Art.38. Organizarea și menținerea neîntreruptă a cooperării în cadrul unității, între aceasta și celelalte unități și organe ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naționale, statului major al apărării locale antiaeriene, al gărzilor patri-



otice județene și al municipiului București, constituie o îndatorire principală a comandantului și statului major.

Art.39. Cooperarea se realizează prin :

- înțelegerea unitară a scopului și concepției în care se execută îndrumarea și controlul tehnic de specialitate și intervenția;
- însușirea de către forțele participante a situațiilor tactice și a modului de îndeplinire a misiunilor;
- dispunerea judicioasă în teren a forțelor și mijloacelor pe timpul acțiunilor ce se desfășoară în comun și acordarea ajutorului reciproc;
- existența unei legături neîntrerupte, schimbul reciproc de informații privind cauzele posibile ale incendiilor, măsurile ce se impun a fi luate pentru înlăturarea acestora;
- stabilirea sistemului de înștiințare, informare și conducere.

Art.40. La organizarea cooperării se va ține seama de :

- locul și rolul unității de pompieri în asigurarea apărării împotriva incendiilor a obiectivelor și localităților din zona de responsabilitate;
- misiunile de prevenire și stingere ce revin unității, organelor și unităților cu care se cooperează;
- caracteristicile obiectivelor și localităților în care se execută controlul tehnic de specialitate și intervenția;
- dispunerea unităților (subunităților), organelor, formațiilor și posibilitățile de intervenție ale acestora;
- timpul de intervenție a forțelor proprii și a celor cu care se cooperează;

Comandantul unității răspunde de organizarea cooperării între :

- unitățile și subunitățile de pompieri ;
- unitatea de pompieri, organe de securitate, miliție și gărzii patriotice, la executarea controlului tehnic de specialitate;
- unitatea de pompieri și statul major al gărzilor patriotice, statul major de apărare locală antiaeriană, comandantii organelor și unităților și subunităților Ministerului de Interne și Ministerului Apărării Naționale, pentru îndeplinirea misiunilor de intervenție la incendii.



Art.41. La organizarea controalelor comune de specialitate, comandantul unității de pompieri este obligat să precizeze modul de acțiune al fiecărui organ, timpul afectat și principalele probleme ce necesită să fie rezolvate de personalul din subordine și cel cu care se cooperează.

Art.42. La elaborarea și verificarea prin aplicații a planurilor de intervenție și pe timpul acțiunilor de incendiu, comandantul unității precizează:

- activitățile personalului de pe locul de muncă și principalele sarcini și misiuni ale formației civile de pompieri din obiectiv și a formațiilor ce intervin în sprijin;

- misiunile subunităților de pompieri și grupărilor de sprijin, pentru salvarea oamenilor, evacuarea bunurilor, stingerea incendiului și locul punctelor de comandă;

- misiunile de atac, protecție sau supraveghere ale subunităților specializate și modul de acordare a ajutorului reciproc;

- misiunile subunităților de gărzi patriotice și ale detașamentelor de pregătire a tineretului din obiectiv, privind punerea în funcțiune a instalațiilor, mijloacelor de stingere a incendiilor, evacuarea bunurilor, paza și apărarea obiectivului sau a perimetrului secției (instalației) incendiate, realizarea dispozitivelor de alimentare cu substanțe de stingere;

- misiunile formațiilor civile de apărare locală antiaeriană din obiectiv privind deblocarea punctelor de pătrundere în clădiri și instalații, a căilor de acces, acordarea primului ajutor medical, cercetarea zonelor infectate și stabilirea concentrației de gaze explozive și toxice, luarea măsurilor de preîntâmpinare a exploziilor și de protecție a personalului;

- misiunile în sprijin ale organelor de miliție : dirijarea circulației, interzicerea anumitor trasee destinate accesului pompierilor, îndepărtarea persoanelor care nu au sarcini de intervenție, asigurarea pazei bunurilor evacuate, cercetarea în comun a cauzei incendiului;

- misiunile în sprijin ale unităților și subunităților Ministerului de Interne și Ministerului Apărării Naționale, realizarea dispozitivelor de intervenție, evacuarea materialelor, executarea de diguri, șanțuri și alte obstacole pentru oprirea procesului de propagare a incendiilor, paza și apărarea unor construcții și instalații.



Art.43. La intervențiile coordonate de consiliile locale de apărare, comandanții de mari unități și unități din Ministerul de Interne sau Ministerul Apărării Naționale, comandanții unităților de pompieri vor numi din rândul personalului grupelor operative ofițeri de legătură.

Art.44. Îndeplinirea unor misiuni de către unitățile de pompieri în sprijinul organelor și unităților Ministerului de Interne sau Ministerului Apărării Naționale se realizează pe baza planurilor de cooperare, în limitele 1/2 din forțele și mijloacele existente în organica fiecărei companii. Companiile și plutoanele independente care primesc obiective de intervenție, execută misiuni de sprijin în afara obiectivului numai la ordinul comandantului pompierilor.

Art.45. Problemele de detaliu privind cooperarea între unitățile de pompieri și celelalte unități și organe ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naționale și gărzile patriotice din zona de responsabilitate se stabilesc prin planuri unice de intervenție și planuri de cooperare întocmite din timp și actualizate permanent.

#### Secțiunea 5. Organizarea transmisiunilor

Art.46. Sistemul de transmisiuni trebuie să asigure :

- primirea, înregistrarea și înscrierea datelor referitoare la izbucnirea incendiilor și înștiințarea operativă a unității și subunităților;

- primirea informațiilor și anunțurilor referitoare la producerea fenomenelor meteorologice negative, calamităților și catastrofelor;

- recepționarea semnalelor de înștiințare despre pericolul atacului inamic;

- conducerea neîntreruptă a unităților și subunităților pe timpul intervențiilor;

- transmiterea și primirea mesajelor și informațiilor în cadrul cooperării.

Art.47. Legăturile de anunțare a incendiilor se realizează, de regulă, prin rețeaua de telecomunicații teritorială și prin legătură directă cu obiectivele importante și cu pericol de incendiu.

Art.48. În trupele de pompieri, organizarea, realizarea și



menținerea legăturii cu subordonații revine statelor majore de unități. În cazul întreruperii legăturilor, comandanții de unități și statele majore iau măsuri pentru restabilirea acestora, solicitând sprijinul inspectoratelor județene ale Ministerului de Interne.

Art.49. În intervenții, comandantul de unitate este obligat să aibă în permanență asigurate legături cu punctul de comandă de bază al unității și cu punctele de comandă mobile ale subunităților aflate la locul intervenției. Legătura cu eșalonul superior se realizează, de regulă, prin punctele de comandă de bază.

Art.50. Legătura de cooperare între unitatea de pompieri și inspectoratul Ministerului de Interne se realizează prin rețesua radio de cooperare și prin rețelele radio stabilite de eșaloanele superioare.

Legătura de cooperare cu unitățile Ministerului de Interne, cu unitățile Ministerului Apărării Naționale, statele majore de apărare locală antiaeriană și gărzile patriotice se realizează prin sistemul de telecomunicații teritorial și prin legătura telefonică directă.

Art.51. Înștiințarea trupelor de pompieri despre pericolul atacului aerian se realizează prin semnalele unice transmise de Comandamentul pompierilor, statul major de apărare locală anti-aeriană județean și cel al municipiului București și de inspectoratul județean (municipiul București) al Ministerului de Interne.

Art.52. Transmisiunile fir ale unității de pompieri se realizează prin sistemul de telecomunicații teritorial și prin rețelele telefonice ale Ministerului de Interne.

Art.53. Transmisiunile radio constituie mijlocul de bază pentru conducerea intervențiilor.

În cadrul unității de pompieri se organizează, de regulă, următoarele legături radio :

- rețea radio-simplex între punctul de comandă de bază și punctul de comandă mobil al unității, punctele de comandă de bază și mobile ale companiilor și plutoanelor independente;
- rețea radio-simplex la locul acțiunii pentru conducerea intervenției subunităților și legătura cu comandanții de sectoare, de grupe și servanții cu funcții principale;
- rețea radio-simplex pentru conducerea operațiunilor de salvare și legătura cu punctele de alimentare (refulare) cu substanțe de stingere, punctele medicale, de aprovizionare și echipe-



le mobile de revizie și reparații a mijloacelor de intervenție.

Pentru cooperarea cu organele de miliție, securitate și realizarea legăturii de la distanțe mari cu punctele de comandă de bază, se folosește rețeaua radio semiduplex a inspectoratului Ministerului de Interne.

Art.54. Pe timpul îndeplinirii unor misiuni speciale, la ordinul comandantului acțiunii se organizează rețele radio de cooperare și se atribuie indicative de recunoaștere specifice.

Art.55. Modul de folosire a radiotelefoanelor fixe, mobile și portabile și indicativele de recunoaștere se stabilesc de către statul major al Comandamentului pompierilor.

Art.56. Transmisiunile prin mijloace mobile se organizează în toate dispozitivele de intervenție, prin dublarea legăturilor radio cu agenți.

În condițiile întreruperii legăturilor și la intervențiile conduse de unitate și de Comandamentul pompierilor, comandanții intervențiilor utilizează ca mijloace de legătură mobile autospeciale de intervenție la incendii și control tehnic, mijloace de transport și elicoptere.

Art.57. Transmisiunile prin mijloace de semnalizare, semnale și prin port-voce se organizează în dispozitivele de intervenție.

Art.58. Pentru organizarea transmisiunilor, statul major al unității întocmește din timp schema transmisiunilor radio și fir, care cuprinde locurile de dispunere a punctelor de comandă de bază și mobile, indicativele acestora și ale centralelor de anunțare-alarmare ale subunităților, numărul de telefon în rețeaua de telecomunicații locală și a Ministerului de Interne, indicativele radiotelefoanelor fixe, mobile și ale principalelor funcții de la eşaloanele superioare, comandamentul unității, companii, plutoane independente și serviciul operativ.

#### Secțiunea 6. Organizarea punctelor de comandă

Art.59. Pentru recepționarea anunțurilor de incendiu, transmiterea dispozițiilor la subordonați și conducerea intervențiilor se organizează puncte de comandă de bază la comandamentul unității. Ele sînt dublate de puncte de comandă mobile.

În punctele de comandă de bază se organizează serviciul operativ care se numește prin ordin de zi pe unitate.



Art.60. Punctul de comandă de bază va asigura :

- primirea cu rapiditate a anunțurilor de incendiu și a informațiilor referitoare la producerea fenomenelor meteorologice negative, calamităților și catastrofelor;
- transmiterea ordinelor și dispozițiilor de intervenție, companiilor din subordine și formațiilor civile de pompieri a locului de izbucnire a incendiului și a datelor necesare conducerii intervenției;
- primirea și transmiterea ordinelor comandantului intervenției (grupeii operative) pe timpul deplasării și la locul acțiunii;
- înștiințarea organelor și unităților cu care se cooperează și transmiterea mesajelor;
- culegerea datelor pe timpul acțiunii de intervenție și raportarea acestora eșalonului superior și organelor stabilite prin atribuțiuni;
- asigurarea măsurilor referitoare la înlocuirea forțelor din dispozitiv;
- transmiterea dispozițiilor privind asigurarea materială, tehnică și medicală;
- controlul respectării regulilor de lucru și disciplinei în convorbirile din rețelele radio și fir.

La executarea intervențiilor pe timp de război - se organizează apărarea punctului de comandă .

În localități (municipii) unde funcționează mai multe subunități de pompieri se organizează un punct central de comandă cu rolul de dispecerat.

Primirea anunțurilor de incendii se recepționează la punctele centrale de comandă și se transmit la punctele de comandă ale companiilor, odată cu ordinul de deplasare.

Art.61. Punctul de comandă mobil este destinat să asigure conducerea operațiunilor de intervenție și menținerea legăturii cu punctul de comandă de bază. El funcționează pe autospeciiale de intervenție la incendii sau pe alte autovehicule anume dotate și echipate cu mijloace de legătură pentru conducere și cooperare, echipament de protecție, truse de cercetare a cauzelor de incendiu și pentru lucrul de stat major.

La punctul de comandă mobil se centralizează informațiile culese pe timpul acțiunii, se pregătesc datele necesare comandantului în vederea conducerii intervenției, se înscriu și se urmă-



rește executarea ordinelor și dispozițiilor, se menține legătura cu forțele cu care se cooperează.

În punctul de comandă mobil, serviciul se asigură de către personalul numit de comandantul unității (comandantul intervenției) din efectivul grupei operative.

Art.62. Serviciul operativ în punctul de comandă al unității se numește prin ordin de zi și se compune din :

- ofițerul operativ principal;
- ofițerul operativ, care îndeplinește și funcția de ofițer de serviciu la comandamentul unității;
- ajutorul ofițerului operativ cu legăturile radio și fir (la punctul de comandă de bază organizat cu personal special destinat);
- telefoniști-radiști;
- șoferul autospecialei punctului de comandă mobil.

Art.63. Ofițerul operativ principal este subordonat comandantului de unitate. El este șeful întregului personal operativ din unitate și răspunde de organizarea și executarea serviciului operativ.

Ofițerul operativ principal se numește dintre locuitorii comandantului unității sau alți ofițeri cu experiență. El este obligat :

- să verifice permanent organizarea, încadrarea și executarea serviciului operativ la punctul de comandă al unității;
- să controleze modul în care personalul operativ cunoaște și execută atribuțiile de serviciu;
- să țină permanent legătura cu ofițerul operativ și să raporteze comandantului de unitate evenimentele deosebite;
- să participe la stingerea incendiilor și la lichidarea efectelor calamităților și catastrofelor la care intervin companiile cu toate forțele;
- să raporteze la timp comandantului de unitate locul intervenției, datele referitoare la desfășurarea acțiunii și propunerile sale.

Concomitent cu funcția de ofițer operativ principal, asigură și permanența la comandă, executând atribuțiile stabilite de comandantul de unitate.

Art.64. Funcția de ofițer operativ este îndeplinită de ofițerii, maiștri militari și subofițerii din comandamentul unității.



Ofițerul operativ este subordonat comandantului de unitate și ofițerului operativ principal. El este șeful personalului operativ din punctul de comandă de bază și răspunde de organizarea și modul cum acesta își îndeplinește atribuțiile. El este obligat:

- să cunoască atribuțiile ce-i revin la punctul de comandă, concepția de organizare și întrebuințarea, pe urgențe, a forțelor în zona de responsabilitate;

- să verifice permanent starea de funcționare a mijloacelor de legături și transmisiuni și modul cum subordonații execută serviciul la punctul de comandă;

- să mențină permanent legătura cu subunitățile și cu ofițerul operativ principal, cărui îi raportează orice eveniment petrecut în zona de responsabilitate;

- să dirijeze, în cazul incendiilor de proporții sau calamităților, forțele și mijloacele în sprijin, în conformitate cu prevederile planurilor de intervenție, de cooperare și a dispozițiilor date de comandantul de unitate sau de ofițerul operativ principal;

- să mențină permanent legătura cu punctul de comandă mobil al unității și punctele de comandă ale companiilor (plutoanelor independente);

- să urmărească modul de desfășurare a intervențiilor, raportând comandantului și eșalonului superior situația și măsurile luate.

Art.65. În municipiile și orașele de reședință ale unităților cu mai multe companii, unde serviciul operativ este asigurat de personal special destinat, ofițerul operativ mai îndeplinește următoarele atribuții :

- participă la stingerea incendiilor sau la înlăturarea efectelor calamităților, în raioanele de bază ale subunităților, când garda de intervenție este comandată de subofițeri șoferi, la cele produse în obiective care au întocmit planuri de intervenție, precum și la alte intervenții, la ordinul comandantului de unitate sau ofițerului operativ principal.

Art.66. Ajutorul ofițerului operativ cu legăturile radio și fir este subordonat ofițerului operativ. El este șeful telefonistilor-radiști de la punctul de comandă central (dispecerat) și răspunde de funcționarea sistemului de legături prin fir și radio, fiind obligat :



- să asigure întreținerea și funcționarea mijloacelor de legătură fir și radio;

- să primească anunțurile de incendiu (calamitate) și să raporteze conținutul lor ofițerului operativ, eșaloanelor superioare, organelor și unităților cu care se cooperează;

- să dirijeze forțele și mijloacele la intervenții, conform ordinelor ofițerului operativ și a prevederilor planurilor de intervenție;

- să trimită la locul intervenției, radiotelefoane, acumulatori radio, port-voce și alte mijloace de transmisiuni.

Art.67. Telefonistul-radist este subordonat ofițerului operativ (ajutorului ofițerului operativ cu legăturile radio și fir) și răspunde de întreținerea și funcționarea mijloacelor de legătură prin fir și radio.

El este obligat :

- să mențină în perfectă stare de funcționare instalațiile și aparatele ce le are în primire;

- să execute serviciul în ture, conform planificării stabilite;

- să raporteze ofițerului operativ toate evenimentele recepționate și să transmită la subunități ordinele și dispozițiunile comandantului de unitate, ofițerului operativ principal și ofițerului operativ.

Art.68. Soferul autospecialei punctului de comandă mobil este subordonat ofițerului operativ principal și răspunde de întreținerea și funcționarea autospecialei, aparaturii de radio și echipamentului de protecție din dotarea acesteia.

El este obligat :

- să mențină în perfectă stare de funcționare autospeciala, mijloacele de legătură, de protecție și iluminat din dotare;

- să execute serviciul conform planificării stabilite;

- să mențină, să transmită și să recepționeze ordinele comandantului intervenției;

- să distribuie, la ordin, echipament de protecție, radiotelefoane, port-voce, mijloace de iluminat, personalului ce încaadrează grupa operativă.

#### Secțiunea 7. Activitatea de control și îndrumare

Art.69. Controlul asupra îndeplinirii ordinelor și dispozițiilor



ilor, trebuie să se execute neîntrerupt, pe timpul pregătirii și desfășurării activității de îndrumare și control tehnic de specialitate, intervențiilor la incendii, lichidării urmărilor fenomenelor meteorologice negative, calamităților și catastrofelor. Scopul controlului este asigurarea executării întocmai a misiunilor de prevenire și stingere a incendiilor, acordarea sprijinului necesar inspectorilor și comandanților intervenției, în pregătirea și executarea activităților în obiective și localități.

Art.70. Organizarea și planificarea controlului se efectuează de către statul major și inspecția de prevenire a incendiilor.

Controlul intervențiilor se execută de către comandanți și personalul ce încadrează serviciul operativ prin participarea la acțiunile companiilor și plutoanelor independente.

Art.71. Statul major controlează :

- modul cum subordonații cunosc și execută ordinele și dispozițiunile primite;
- activitățile desfășurate pentru cunoașterea teritoriului din zona de responsabilitate și viabilitatea planurilor de intervenție;
- capacitatea de acțiune a unității (subunității), asigurarea cu mijloace, accesorii și substanțe de stingere;
- activitatea desfășurată de comandanți și serviciile operative pentru conducerea acțiunilor și modul de folosire a mijloacelor și substanțelor de stingere pe timpul intervențiilor;
- asigurarea serviciului în punctele de comandă de bază și mobile;
- organizarea și menținerea cooperării;
- modul cum se îndeplinesc prevederile planului pregătirii de luptă și politice, activitățile planificate în obiective și localități și conținutul acestora;
- realizarea și menținerea permanentă a legăturilor, cunoașterea regulilor de executare a convorbirilor radio;
- modul cum se respectă prevederile legale privind întocmirea, mînuirea, păstrarea și evidența documentelor secrete;
- ordinea interioară, serviciul de gardă, starea și practica disciplinară din unitate (subunitate) și starea gospodărească;
- gradul de asigurare tehnică, materială și medicală.



Art.72. Inspecția pentru prevenirea incendiilor, controlează :

- modul cum este organizată și se desfășoară activitatea de îndrumare și control tehnic de specialitate;
- calitatea și eficiența activității desfășurate în obiective, șantiere, organizații de proiectare și localități;
- gradul de pregătire a cadrelor din subordine, capacitatea de sesizare a cauzelor de incendiu și neajunsurile existente în aplicarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor și calitatea măsurilor stabilite;
- calitatea și eficiența asistenței de specialitate acordată conducătorilor organizațiilor socialiste, comisiilor tehnice și formațiilor civile de pompieri;
- modul cum se organizează și desfășoară activitățile instructiv-educative și eficiența acestora;
- exigența și răspunderea manifestată în control și legalitatea actelor de constatare și aplicarea sancțiunilor contravenționale.

Art.73. Controlul la subordonați se execută pe baza unui plan unic întocmit de statul major și inspecția pentru prevenirea incendiilor, în care se înscriu :

- companiile, obiectivele și inspectorii;
- problemele ce se urmăresc;
- data începerii și terminării controlului;
- persoanele care execută controlul;
- timpul și modul de raportare a rezultatelor controlului.

Art.74. Procedeele de executare ale controlului sînt :

- deplasarea personalului din comandamentul unității în obiective și localități unde se desfășoară: controlul tehnic de specialitate, activități instructiv-educative pentru prevenirea incendiilor și la acțiunile de intervenție;
- verificarea prin personalul operativ de la punctele de comandă a stadiului executării ordinelor și dispozițiilor comandanților;
- ascultarea în rețeaua radio organizată la locul intervenției a convorbirilor între comandantul intervenției, grupe operative și comandanții de sectoare;

Art.75. Inspecțiile și controalele Comandamentului pompierilor în unități, modul de apreciere a stadiului pregătirii de luptă și politice, a gradului de asigurare materială, tehnică și me-



dicală se stabilesc prin instrucțiuni aprobate de ministrul de interne,

### Secțiunea 8. Rapoarte

Art.76. Acțiunile de intervenție din zona de responsabilitate a unității se raportează Comandamentului pompierilor, organelor locale de partid și inspectoratului județean (municipiului București) al Ministerului de Interne, telefonic sau prin radio.

Rapoartele telefonice (radio) se transmit :

- după plecarea gărzilor de intervenție la incendiu (calamitate);

- după executarea recunoașterii la incendiu (a zonei calamitate, locului catastrofei);

- la schimbarea evoluției incendiului;

- după terminarea operațiunilor de intervenție și la înapoierea forțelor și mijloacelor în cazarmă.

Rapoartele scrise se înaintează la ordin și la termen.

Art.77. Unitățile raportează telefonic (radio) Comandamentului pompierilor intervențiile la :

- incendiile izbucnite la obiectivele socialiste;

- incendiile din mediul urban și rural când au fost cuprinse mai mult de trei apartamente de locuit (gospodării cetățenești) și în toate cazurile când s-au înregistrat victime omenești;

- incendiile izbucnite la păduri, indiferent de natura și proporțiile lor;

- incendiile izbucnite la mijloacele de transport feroviar, nave și aeronave și cele produse la mijloace auto, dacă s-au înregistrat victime omenești;

- incendii la sonde în foraj sau în exploatare;

- incendiile din subteran;

- lichidarea urmărilor fenomenelor meteorologice negative, catastrofelor, calamităților, soldate cu victime omenești și deteriorări de construcții și instalații;

- alte acțiuni întreprinse pe baza planurilor de cooperare sau din dispozițiunile consiliilor de apărare județeană sau al municipiului București.

Art.78. Rapoartele trebuie să fie veridice și completate cu elementele ce apar pe timpul desfășurării intervenției.

Art.79. Unitățile de pompieri raportează organelor locale de partid și comandamentului pompierilor neregulile din unități-



le socialiste privind prevenirea și stingerea incendiilor, care nu au putut fi înlăturate pe timpul controlului și care influențează direct asupra creșterii pericolului de incendiu din obiective și localități.

Art.80. Pe timpul îndeplinirii misiunilor în situații deosebite, conținutul și termenul de prezentare al rapoartelor se reglementează prin dispoziții speciale.

### CAPITOLUL III

#### ACTIVITATEA DE PREVENIRE A INCENDIILOR

##### Secțiunea 1. Indrumarea și controlul tehnic de specialitate.

Art.81. Indrumarea și controlul tehnic de specialitate al activității de prevenire și stingere a incendiilor constituie misiunea principală a unităților de pompieri și constau în :

- acordarea asistenței tehnice de specialitate președinților comitetelor (birourilor) executive ale consiliilor populare, conducătorilor organizațiilor socialiste și altor persoane juridice, comisiilor tehnice și formațiilor civile de pompieri, pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin privind apărarea împotriva incendiilor;

- verificarea măsurilor luate de către conducătorii organizațiilor socialiste și ai celorlalte persoane juridice pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

- controlul respectării normelor de prevenire și stingere a incendiilor în obiective, șantiere și localități, stabilirea de măsuri pentru prevenirea și înlăturarea cauzelor de incendiu și verificarea îndeplinirii acestora;

- îndrumarea și controlul activității comisiilor tehnice de prevenire și stingere a incendiilor și a formațiilor civile de pompieri;

- sprijinirea activităților instructiv-educative desfășurate în obiective și localități pentru prevenirea incendiilor;

- constatarea și aplicarea sancțiunilor contravenționale la normele de prevenire și stingere a incendiilor.

Art.82. Indrumarea și controlul tehnic de specialitate se execută de ofițeri, maștri militari, subofițeri și personal civil (ingineri), potrivit atribuțiilor de serviciu, pe baza legi-



timației semnate de comandantul unității. Pentru accesul în unitățile și locurile de muncă de importanță deosebită se eliberează legitimații speciale de control.

Art.83. Formele prin care se efectuează îndrumarea și controlul tehnic de specialitate se stabilesc în raport de modul de cuprindere, de problemele care se urmăresc și persoanele care participă la executarea acestora.

După modul de cuprindere, controlul poate fi :

- total - se execută pe întreg teritoriul obiectivului sau șantierului, precum și în toate unitățile economice și social-culturale subordonate consiliului popular. La organizațiile de proiectare se controlează toate documentele tehnice de investiții elaborate pentru județul respectiv sau municipiul Bucu - rești;

- prin sondaj - se execută numai la secțiile, sectoarele și în locurile de muncă importante și cu pericol de incendiu din cadrul unui obiectiv, șantier sau localitate. La organizațiile de proiectare se controlează o parte din documentațiile tehnice elaborate;

- prin acțiune - se controlează modul cum se asigură principalele activități de prevenire și stingere a incendiilor, la o parte din unitățile cu profil asemănător ale aceleiași organizații socialiste sau la unele localități dintr-un județ.

În raport de problemele ce se urmăresc, controlul poate fi:

- tematic - se verifică în mai multe obiective, șantiere, organizații de proiectare sau localități, după o tematică unitară, problemele de prevenire și stingere a incendiilor;

- de verificare - constă în urmărirea stadiului îndeplinirii măsurilor de prevenire și stingere stabilite anterior, precum și al respectării normelor specifice la executarea unor transformări, schimbări de destinație, reutilări, extinderi sau reorganizări ale proceselor de producție ce au avut loc după executarea ultimului control;

- operativ - se verifică măsurile de prevenire și stingere luate în vederea unor situații speciale și în schimburile de lucru II-IV.

În raport de personalul care participă, controalele pot fi :

- individuale;

- colective - efectuate de cadre ale unității;



- comune - cu specialiștii altor organe.

Art.84. Controlul tehnic de specialitate al activității de prevenire și stingere a incendiilor în obiective, șantiere, organizații de proiectare și localități, se planifică anual, pe baza următoarelor criterii :

- importanța politică, economico-socială și culturală a obiectivului și localității;
- categoria pericolului de incendiu;
- numărul și densitatea persoanelor care își desfășoară activitatea în construcții și instalații, precum și capacitatea și posibilitatea de evacuare a acestora în timp util în caz de incendiu;
- consecințele unor eventuale incendii;
- modul în care este asigurată apărarea împotriva incendiilor;
- etapizarea execuției și succesiunea dării în exploatare a noilor investiții;
- concluziile rezultate din statistica incendiilor, frecvența încălcărilor normelor de prevenire și stingere, perioadele în care pericolul de incendiu se mărește;
- posibilitățile reale de executare a controlului.

Planificarea va asigura cuprinderea ritmică în control și în perioada optimă, a obiectivelor, șantierelor, organizațiilor de proiectare și localităților precum și timpul necesar executării de calitate a activității de îndrumare și control tehnic de specialitate.

Art.85. Pregătirea personalului care execută controlul tehnic de specialitate se realizează prin :

- studierea și însușirea prevederilor legale, a celorlalte norme, normative și prescripții tehnice, a documentațiilor de specialitate specifice obiectivului, șantierului și localității unde urmează să se execute controlul;
- acțiuni de documentare practică în obiective de mare complexitate, solicitarea sprijinului specialiștilor pentru clarificarea unor probleme, urmărirea proceselor tehnologice în laborator, pe machete sau la scară naturală;
- revederea documentelor de control încheiate anterior;
- studierea frecvenței incendiilor și a încălcărilor de la normele de prevenire și stingere a incendiilor, în obiectivul, șantierul sau localitatea planificată pentru control.



Art.86. La executarea îndrumării și controlului tehnic de specialitate în obiective se vor urmări :

- acțiunile întreprinse de conducerea organizației socialiste pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind prevenirea și stingerea incendiilor, pentru creșterea capacității de acțiune a comisiei tehnice și a formației civile de pompieri;

- respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor pe timpul desfășurării proceselor de producție, executării lucrărilor de întreținere, reparare și înlocuire a utilajelor și instalațiilor;

- menținerea în stare de funcționare a aparatelor de comandă, control și automatizare, semnalizare și protecție;

- eficiența măsurilor luate pentru preîntâmpinarea formării unei concentrații explozive de vapori, gaze și praf, a producerii și acumulării electricității statice;

- funcționarea instalațiilor de iluminat și forță, a celor de ventilație și transport pneumatic, de încălzire, precum și a celor de captare și conducere la pământ a sarcinilor electrostatice, în condiții de securitate împotriva incendiilor;

- înlăturarea pericolului de propagare a incendiilor prin instalații de ventilație și de transport pneumatic, deschideri prin planșee și pereți pentru benzi transportoare, șnecuri și goluri de trecere;

- respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor la construcțiile, instalațiile și procesele tehnologice noi, date în exploatare sau la extinderile și schimbările de destinație a celor existente;

- funcționarea instalațiilor de alimentare și stingere cu apă, a instalațiilor de stingere cu bioxid de carbon, pulberi stingătoare, a instalațiilor automate de semnalizare a incendiilor, precum și a celor de protecție a golurilor, estacadelor, tunelurilor, podurilor și canalelor de cabluri electrice și existența rezervelor de substanțe stingătoare;

- cunoașterea și respectarea de către personalul organizației socialiste a normelor de prevenire și stingere a incendiilor specifice locurilor de muncă;

- respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor la depozitarea, manipularea, transportul și utilizarea materiilor prime și auxiliare, semifabricatelor și produselor finite;

- organizarea observării și anunțării incendiilor, pregăti-



rea personalului pentru prima intervenție, activitatea comisiei tehnice și a formației civile de pompieri;

- acțiunile instructiv-educative întreprinse pentru cunoașterea și respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor;

- verificarea cunoașterii și aplicării practice a prevederilor planului de apărare a obiectivului împotriva incendiilor.

Art.87. Indrumarea și controlul tehnic de specialitate la lucrările de investiții se execută de către personal specializat care verifică aplicarea și respectarea întocmai a prevederilor normelor și normativelor de prevenire și stingere a incendiilor, standardelor și a altor prescripții tehnice, pe timpul proiectării, realizării lucrărilor de investiții și înainte de a fi date în exploatare.

Art.88. Controlul respectării normelor de prevenire și stingere a incendiilor la întocmirea documentației tehnico-economice a investițiilor se execută la sediul organizației de proiectare sau pe șantiere, înaintea începerii execuției lucrărilor sau în stadiul incipient al acestora.

În cadrul îndrumării și controlului tehnic de specialitate al organizațiilor de proiectare se vor verifica :

- activitatea desfășurată de factorii de răspundere pentru respectarea prevederilor normelor, normativelor, celorlalte prescripții tehnice privind prevenirea și stingerea incendiilor la proiectele elaborate;

- stadiul și eficiența autocontrolului specialiștilor pe timpul elaborării documentației tehnico-economice, modul în care proiectanții și verificatorii și-au însușit cunoștințele necesare pentru a îndeplini cu competență și exigență sarcinile ce le revin în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor;

- aplicarea corespunzătoare a prevederilor normativelor și a prescripțiilor tehnice de prevenire la proiectele elaborate de organizația de proiectare.

Art.89. Pe timpul realizării lucrărilor de investiții se vor verifica :

- măsurile luate de conducerea organizațiilor de execuție, pentru a se asigura realizarea corectă, din punct de vedere al prevenirii incendiilor, a lucrărilor de construcții și instalații;



- proiectele și lucrările în curs de realizare;
- acțiunile întreprinse pentru respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor specifice lucrărilor ce se desfășoară pe șantier, eficacitatea lor și modul de îndeplinire a obligațiilor de către organizația de execuție;
- organizarea comisiei tehnice de prevenire și stingere a incendiilor, sarcinile stabilite pentru personalul de pe locul de muncă, instruirea acestuia, modul cum se execută controlul de specialitate și măsurile stabilite pentru înlăturarea neregulilor constatate;
- cunoașterea de către muncitorii, tehnicienii și inginerii care lucrează pe șantiere, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor specifice activității lor, a modului cum se îndeplinesc atribuțiile și sarcinile privind asigurarea prevenirii și stingerii incendiilor;
- dotarea șantierului cu mijloace de intervenție pentru stingerea incendiilor, asigurarea primei intervenții cu forțe proprii și legătura cu subunitățile de pompieri.

Art.90. La obiectivele importante, înainte de a fi date în exploatare parțială sau totală, se vor verifica respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor la construcțiile, instalațiile tehnologice și cele aferente acestora, precum și funcționarea la parametrii stabiliți a dispozitivelor și instalațiilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Art.91. Executarea îndrumării și controlului tehnic de specialitate în localități constă în :

- verificarea măsurilor luate de comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, privind prevenirea și stingera incendiilor;
- controlul activității de prevenire și stingere a incendiilor în unitățile subordonate consiliului popular și în organizațiile social-culturale și cooperatiste existente pe teritoriul localității;
- verificarea respectării normelor de prevenire și stingere a incendiului în unele gospodării cetățenești;
- controlul și îndrumarea formației civile de pompieri a localității;
- acordarea asistenței de specialitate comisiei tehnice de prevenire și stingere a incendiilor constituită de consiliul popular;



- organizarea unor activități instructiv-educative pentru prevenirea incendiilor;

- stabilirea măsurilor pentru înlăturarea neregulilor ce nu au putut fi remediate pe timpul controlului.

Art.92. Pe timpul controlului tehnic de specialitate se va acționa cu hotărâre pentru înlăturarea operativă a neajunsurilor privind aplicarea prevederilor normelor de prevenire și stingere a incendiilor și se va acorda asistență tehnică la întocmirea și completarea planurilor de apărare împotriva incendiilor.

Art.93. Pentru prevenirea și înlăturarea cauzelor de incendiu se vor stabili măsuri, încadrate în termen, care se consemnează în documente de control.

Măsurile a căror execuție presupune fonduri ce urmează a fi solicitate organelor ierarhic superioare organizației socialiste controlate, se vor aproba de către comandantul unității.

Art.94. Personalul care execută îndrumarea și controlul tehnic de specialitate răspunde de efectuarea lui la timp și de calitate, fiind obligat să constate încălcările de la normele de prevenire și stingere a incendiilor, să stabilească măsuri eficiente și să urmărească îndeplinirea lor la termen.

Deficiențele la instalațiile și aparatura care nu intră în competența de control a unităților de pompieri, dar generează pericole și cauze de incendiu și explozie, se vor aduce imediat la cunoștința conducătorilor organizațiilor socialiste controlate, precum și organelor de stat care au atribuțiuni în domeniul respectiv.

Art.95. Neregulile privind prevenirea și stingerea incendiilor, lipsurile în activitatea comisiilor tehnice și a formațiilor civile de pompieri, care nu pot fi înlăturate pe timpul controlului și care influențează direct asupra pericolului de incendiu și explozie, se vor raporta organelor locale de partid și Comandamentului pompierilor cu propuneri concrete de rezolvare.

Secțiunea 2. Activitatea instructiv-educativă pentru prevenirea și stingerea incendiilor

Art.96. Activitatea instructiv-educativă pentru prevenirea și stingerea incendiilor se va desfășura în scopul cunoașterii și respectării de către toți cetățenii a prevederilor normative care reglementează prevenirea și stingerea incendiilor, a comba-



terii cauzelor de incendii în mod operativ, continuu, folosind forme și mijloace specifice fiecărei situații în parte.

Art.97. Personalul trupelor de pompieri care execută controlul tehnic de specialitate în obiective, șantiere și localități, este obligat să îndrume și verifice activitatea instructiv-educativă pentru prevenirea și stingerea incendiilor și să realizeze activități practice instructiv-educative.

Art.98. Pentru desfășurarea activităților instructiv-educative, trupele de pompieri colaborează cu organele de presă, radio și televiziune, comitetele de cultură și educație socialistă, cărora le pun la dispoziție, date rezultate din activitatea de control și de la incendii, acordându-le totodată asistență tehnică de specialitate la elaborarea materialelor.

Art.99. Acțiunile instructiv-educative pentru prevenirea incendiilor vor avea la bază prevederile normelor și normativelor, constatările rezultate din controalele tehnice de specialitate, concluziile desprinse din studiul statisticii incendiilor și al activității de constatare și aplicare a sancțiunilor contravenționale. Acțiunile vor precede perioadele de apariție a unor cauze specifice de incendii.

Art.100. Principalele acțiuni instructiv-educative pentru prevenirea incendiilor se vor raporta organelor locale de partid, solicitând sprijinul pentru organizarea și desfășurarea lor.

Art.101. Unitățile de pompieri au obligația să analizeze activitățile instructiv-educative pentru prevenirea și stingerea incendiilor desfășurate de organele proprii și de cele cu care se cooperează, să generalizeze operativ metodele și formele dovedite a fi eficiente.

Art.102. În perioadele în care pericolul de incendiu se mărește în unele sectoare de activitate se vor desfășura acțiuni instructiv-educative cu caracter de masă, pentru mobilizarea populației la respectarea riguroasă a normelor de prevenire, în scopul înlăturării cauzelor care favorizează izbucnirea și dezvoltarea incendiilor.

Secțiunea 3. Obligațiile ce revin trupelor de pompieri privind organizarea, încadrarea și pregătirea formațiilor civile de pompieri.

Art.103. Unitățile de pompieri, pentru îndeplinirea atribu-



21

țiilor stabilite prin acte normative, cu privire la organizarea, încadrarea și funcționarea formațiilor civile de pompieri, sînt obligate :

- să sprijine constituirea formațiilor civile de pompieri în unitățile socialiste, orașe, comune și sate;
- să propună obiectivele la care posturile de șefi de formații necesită a fi încadrate cu tehnicieni;
- să dea acordul la numirea șefilor și încadrarea formațiilor civile de pompieri din obiective cu personal pe funcții operative și cu activitate obștească.

Art.104. Unitățile de pompieri vor elabora, împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, planuri tematice pentru pregătirea pompierilor civili, în raport de specificul unităților social-economice subordonate și localităților, în care sînt organizate formații.

Planurile tematice vor cuprinde teme de pregătire militară comună, în limita orelor stabilite de Comandamentul pompierilor împreună cu statul major al gărzilor patriotice de la C.C. al P.C.R.

Art.105. Unitățile de pompieri sînt obligate să participe la realizarea pregătirii personalului ce încadrează formațiile civile de pompieri, în care scop :

- organizează și desfășoară cursuri de pregătire a șefilor de formații civile de pompieri din unitățile socialiste și împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare instruiască șefii formațiilor civile din localități;
- pregătesc șefii de formații din unitățile socialiste prin instructaje trimestriale sau consfătuiri periodice, iar a celor din localități și unități agricole, prin instructaje desfășurate în perioada premergătoare campaniei agricole de vară;
- instruiască cu acordul comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al conducerilor unităților socialiste, pe conducătorii auto și mecanicii de motopompe la încadrarea acestora și ori de cîte ori este necesar;
- urmăresc modul cum se execută prevederile planurilor tematice de pregătire a formațiilor civile din organizații socialiste și localități.

Art.106. Pentru organizarea intervenției formațiilor civile de pompieri la stingerea incendiilor, lichidarea efectelor feno-



menelor meteorologice negative, calamităților și catastrofelor, unitățile de pompieri sînt obligate :

- să verifice și să dea acordul asupra conținutului situațiilor tactice și ipotezelor pentru prima intervenție, înscrise în planurile de apărare ale obiectivelor și localităților;

- să stabilească, împreună cu statul major județean (municipiul București) al gărzilor patriotice, cooperarea formațiilor civile de pompieri cu subunități de gărzi patriotice, formații civile de apărare locală aeriană și cu detașamente de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei;

- să organizeze, cu acordul conducătorilor unităților socialiste și comitetelor (birourilor) executive ale consiliilor populare, intervenția formațiilor la alte obiective și localități;

- să desfășoare exerciții practice de alarmare și intervenție pentru stingere pe schimburi de producție, în zilele de repaus și în situații speciale;

- să verifice funcționarea sistemului de legătură între formația civilă de pompieri și subunitatea în al cărei raion de intervenție se află;

- să urmărească și să verifice dacă mijloacele de intervenție din dotarea formațiilor civile de pompieri sînt întreținute și funcționează în bune condițiuni, să prezinte propuneri factorilor competenți pentru procurarea, întreținerea, repararea și adăpostirea acestora.

Art.107. Indrumarea și controlul formațiilor civile de pompieri se execută de către ofițeri, maiștri militari și subofițeri din unitățile de pompieri, numiți să desfășoare activități în obiective și localități. Pe timpul controlului se vor verifica :

- organizarea și încadrarea pe schimburi (ture);

- capacitatea membrilor formației de a îndeplini activități de prevenire și stingere a incendiilor;

- organizarea și conținutul activității de prevenire a incendiilor, modul cum se cunosc și se popularizează normele de prevenire a incendiilor, conținutul și eficiența acțiunilor instructiv-educative desfășurate de formație;

- modul cum membrii formației civile de pompieri execută programul de pregătire de specialitate;

- modul de intervenție al formației la incendiile izbucnite în obiectiv și în cele la care participă în cooperare;



- cunoașterea conținutului situațiilor tactice și ipotezelor din planul de apărare;

- dotarea, starea de întreținere și funcționare a mijloacelor, utilajelor, accesoriilor, existența și calitatea substanțelor de stingere.

Pe timpul controlului executat la formație se va organiza și desfășura o aplicație sau exercițiu pentru a verifica gradul de pregătire și operativitatea în intervenție a acesteia.

La formațiile civile de pompieri din localități se vor mai verifica :

- organizarea prevenirii și stingerii incendiilor pe sectoare de autoapărare;

- activitatea de control desfășurată de formație cu privire la respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor în obiectivele de subordonare locală și gospodăriile cetățenilor.

Art.108. Unitățile de pompieri, împreună cu statele majore județene ale gărzilor patriotice și al municipiului București, vor stabili temele privind prevenirea și stingerea incendiilor, pentru pregătirea ofițerilor instructori și comandanții subunităților de gărzi patriotice și vor acorda sprijin în instruirea acestora.

Art.109. Unitățile de pompieri sînt obligate să sprijine instruirea de specialitate a gărzilor patriotice, formațiilor civile de apărare locală antiaeriană, detașamentelor de tineret pentru apărarea patriei. De asemenea va sprijini organizarea și instruirea cercurilor de pionieri "Prietenii pompierilor", precum și desfășurarea activităților specifice, referitoare la educarea copiilor în spiritul respectării regulilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Art.110. Anual, unitățile de pompieri vor organiza întreceri patriotice între formațiile civile de pompieri. În raport de rezultatele obținute vor stabili formațiile fruntașe pe județe (municipiul București) și vor propune pe cele care participă la faza finală pe țară, precum și pompierii civili pentru acordarea distincției "Fruntaș în paza contra incendiilor".

Art.111. Criteriile privind organizarea, desfășurarea, verificarea și aprecierea rezultatelor obținute la întrecerile pa-



triotice, se stabilesc de către Comandamentul pompierilor.

Art.112. Cu sprijinul comitetelor executive ale consiliilor populare județene, statelor majore județene (municipiul București) ale gărzilor patriotice și conducerilor obiectivelor, unitățile de pompieri vor analiza periodic activitatea formațiilor civile de pompieri, modul cum acestea își îndeplinesc atribuțiile ce le revin și vor propune măsuri pentru îmbunătățirea muncii și generalizarea experienței pozitive.

#### Secțiunea 4. Constatarea și aplicarea sancțiunilor contravenționale

Art.113. Incălcările la normele de prevenire și stingere a incendiilor, care constituie contravenții, se constată și se sancționează de către personalul anume desemnat de Comandamentul pompierilor.

Pentru desfășurarea activității de constatare și sancționare a contravențiilor în deplină concordanță cu prevederile legale, agentul constatatator este obligat :

- să cunoască prevederile normelor, normativelor, standardelor și altor prescripții tehnice care reglementează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor;
- să cunoască prevederile legale, referitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor, la executarea amenzilor și la activitatea jurisdicțională în domeniul administrației de stat;
- să acționeze în spiritul respectării stricte a normelor legale;
- să dea dovadă de discernământ, fermitate și intransigență;
- să stabilească stările de fapt reale, care constituie contravenții și să facă o justă încadrare a faptelor;
- să definească elementele specifice fiecărei contravenții în parte.

Art.114. La exercitarea atributului de constatare și aplicare a sancțiunilor contravenționale la normele de prevenire și stingere a incendiilor, comandantul unității de pompieri este obligat :

- să asigure executarea de către subordonați a activității de constatare și aplicare a sancțiunilor contravenționale conform prevederilor legale;



- să soluționeze plîngerile potrivit competenței prevăzute de actele normative în vigoare;
- să asigure verificarea actelor de încasări a amenzilor de către agenții constatatori și depunerea sumelor în termenul legal.

Art.115. Pentru rezolvarea unor situații deosebite privind apărarea obiectivelor și localităților împotriva incendiilor, unitățile sînt obligate să sprijine organele de urmărire penală și instanțele de judecată și să pună la dispoziția acestora datele și documentele ce le dețin.

#### CAPITOLUL IV ORGANIZAREA INTERVENTIEI IN ZONA DE RESPONSABILITATE

Art.116. Insușirea concepției de pregătire și ducere a acțiunilor de intervenție constituie o îndatorire principală a comandantului de unitate și personalului din subordine. Ea se realizează prin studiul HARTII CU ORGANIZAREA INTERVENTIEI SI INTREBUINTAREA FORTELOR SI MIJLOACELOR IN ZONA DE RESPONSABILITATE, A PLANURILOR DE INTERVENTIE, DE COOPERARE SI A FIȘELOR OPERATIVE, în scopul cunoașterii :

- teritoriului și dispunerii localităților, pădurilor, terenurilor agricole;
- limitelor de despărțire a zonei de responsabilitate și raioanelor de intervenție, a locului punctelor de comandă ale subunităților, dispunerii și dotării formațiilor civile de pompieri;
- existenței și gradului de accesibilitate pe căile de comunicație în zona de responsabilitate;
- stării podurilor și punctelor obligatorii de trecere, în raport de gabaritul și tonajul mijloacelor de intervenție;
- dispunerii platformelor industriale, obiectivelor social-economice și căilor de acces către acestea;
- surselor naturale de apă, locului și capacității rampelor de alimentare;
- surselor de apă existente în obiective și localități, capacității rezervelor de apă pentru incendiu, sistemelor de rețele și dispunerii hidranților;
- organizării intervenției pentru stingerea incendiilor pe raioane de intervenție ale subunităților, principalele forțe și mijloace care intervin în obiective (platforme) industriale și localități;



- concepției de organizare a primei intervenții, intervenției companiei și a unității la obiectivele unde sînt întocmite planuri de intervenție;

- organizării cooperării între unități, subunități și formații civile de pompieri, cu organe și unități ale Ministerului de Interne și Ministerului Apărării Naționale, cu gărzile patriotice, formațiile civile de apărare locală antiaeriană și detașamentele de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei.

Pentru cunoașterea obiectivelor și localităților se vor executa studii tactice și recunoașteri preliminare.

Art. 117. Studiul tactic este activitatea ce se desfășoară în scopul însușirii practice în teren a concepției de organizare și pregătire a acțiunilor de intervenție, actualizării și elaborării hărților și planurilor de intervenție.

La executarea studiului tactic se vor preciza :

- dispunerea obiectivului și caracteristicile terenului în conjurător;

- caracteristicile constructive ale obiectivului, pericolul de incendiu existent în secții, instalații, depozite sau alte puncte importante;

- traseele canalelor tehnologice, estacadelor și rețelelor de alimentare cu energie, existente pe teritoriul obiectivului;

- obiectivele vecine, natura și caracterul procesului de producție, modul de organizare al apărării împotriva incendiilor;

- sursele de alimentare cu apă, locul de depozitare a substanțelor de stingere, debitele maxime de apă ce se pot realiza în rețeaua interioară și exterioară cît și din rețeaua localității;

- timpul de realizare a primei intervenții și a intervenției companiei, capacitatea mijloacelor și forțelor ce intervin;

- timpul de intervenție a grupărilor de sprijin și compunerea acestora;

- existența, starea de funcționare și capacitatea instalațiilor de semnalizare și stingere automată a incendiilor;

- punctele periculoase unde pot izbucni incendiile, limitele posibile de dezvoltare în raport de natura substanțelor și materialelor existente și timpul de intervenție al formației și a celorlalte forțe din obiectiv.

Pe baza datelor precizate se vor elabora situațiile tactice și modul de rezolvare, stabilindu-se pentru fiecare :



24

- concepția de organizare a primei intervenții, locul de amplasare a forțelor și mijloacelor, dispozitivele de intervenție și direcțiile de atac, obiectivele și instalațiile ce necesită a fi protejate și intensitatea de refulare a substanțelor de stingere. Datele stabilite se confruntă cu variantele și ipotezele înscrise în planurile de apărare ale obiectivelor;

- concepția de organizare a intervenției companiei în raport de suprafața probabilă incendiată, timpul de intervenție a companiei și altor forțe, zona incendiului, dispozitivele și sectoarele de intervenție, căile de salvare și evacuare, zonele ce necesită a fi protejate, necesarul de substanțe de stingere și modul de asigurare, locul punctelor de comandă ale pompierilor și forțelor cu care se cooperează;

- concepția de organizare și conducere a intervenției unității, avându-se în vedere timpul de introducere în acțiune a forțelor ce intervin din raioanele învecinate, grupările de sprijin, punctele de întâmpinare și introducere în acțiune a rezervelor;

- locul punctelor de aprovizionare, medical și al echipei de revizie și reparații.

Art.118. Recunoașterea preliminară este activitatea practică ce se execută în scopul cunoașterii obiectivelor și localităților și stabilirii concepției de intervenție în caz de incendiu și pentru lichidarea (limitarea) efectelor fenomenelor meteorologice negative, calamităților și catastrofelor.

La recunoașterea preliminară se va urmări :

- amplasarea construcțiilor, secțiilor, atelierelor sau instalațiilor din cadrul tehnologiilor de fabricație, iar la localități, dispunerea obiectivelor social-economice și modul de organizare a apărării împotriva incendiilor;

- locul și posibilitățile surselor de alimentare cu apă, existența instalațiilor și modul de funcționare a acestora;

- organizarea primei intervenții și a intervenției companiei, verificându-se situațiile prevăzute în planurile de intervenție;

- conținutul planurilor de intervenție și a fișelor operative ale obiectivelor și localităților prin confruntarea cu situația reală din teren.

Datele rezultate la recunoașteri se înscriu în caietul documentar al unității (subunității) și se folosesc pentru îmbunătă-



țirea conținutului planurilor de intervenție și a fișelor operative.

Art.119. Pentru antrenarea efectivelor, cunoașterea obiectivelor, localităților și a concepției de pregătire și desfășurare a intervenției în caz de incendiu se vor organiza și desfășura aplicații și exerciții tactice pe urgențe, cu unitatea și companiile din subordine.

Numărul și formele aplicațiilor și exercițiilor tactice se stabilesc prin Dispozițiunile privind organizarea și desfășurarea pregătirii de luptă a trupelor de pompieri.

## CAPITOLUL V

### PREGATIREA SI DESFASURAREA ACTIUNILOR DE INTERVENTIE DE CATRE SUBUNITATILE DE POMPIERI

#### Secțiunea 1. Principii generale

Art.120. Conducerea subunității de pompieri constă în organizarea și coordonarea permanentă de către comandanți, a tuturor activităților privind îndeplinirea misiunii în raionul de intervenție (obiectivul de intervenție).

Comandantul de companie (pluton independent) răspunde de conducerea neîntreruptă a subunității pe care o comandă, în care scop îi revin următoarele atribuțiuni :

- să organizeze intervenția companiei (plutonului independent) pentru stingerea incendiilor și lichidarea (limitarea) urmărilor fenomenelor meteorologice negative, calamităților și catastrofelor în raionul de intervenție de bază și de sprijin;
- să ia în evidență obiectivele, șantierele și localitățile și să stabilească modul de intervenție în caz de incendiu;
- să identifice sursele de apă și să cunoască rezervele de substanțe de stingere din obiective și localități, stabilind măsuri de folosire rațională și operativă a acestora;
- să întocmească și să actualizeze permanent harta cu organizarea intervenției și întrebuințarea forțelor și mijloacelor în raionul de intervenție, să țină la zi planurile de intervenție și fișele operative ale obiectivelor și localităților;
- să ia în evidență formațiile civile de pompieri ale obiectivelor și localităților din raionul de intervenție, urmărind ridicarea capacității de intervenție și folosirea efici-



entă a mijloacelor de stingere din dotarea acestora;

- să mențină neîntrerupt legătura cu ofițerii și subofițerii care execută îndrumarea și controlul tehnic de specialitate în obiective, șantiere și localități și să desfășoare acțiuni comune pentru întărirea activității de apărare împotriva incendiilor;

- să realizeze pregătirea tactică de specialitate a subunității ce o comandă;

- să execute studii tactice și să elaboreze planuri de intervenție la obiectivele importante din raionul de intervenție;

- să organizeze desfășurarea lunară a recunoașterilor preliminare de către comandantul gărzilor de intervenție;

- să organizeze zilnic serviciul operativ în companie (plutonul independent);

- să pregătească subunitățile specializate pentru îndeplinirea misiunilor, să antreneze compania (plutonul independent) în vederea adunării pentru intervenție în baremul stabilit și să desfășoare exerciții (aplicații) în obiective și localități;

- să execute serviciul de comandant al gărzii de intervenție și să urmărească îndeplinirea regulamentară a acestei funcții de către ofițerii și subofițerii din subordine;

- să conducă intervențiile la incendii la care acționează cu forțele prevăzute pentru urgența I;

- să execute lunar bilanțul îndeplinirii programului pregătirii de luptă și politice și a intervențiilor la incendii.

## Secțiunea 2. Organizarea și conducerea subunităților la intervenție

Art.121. Pentru intervenția la stingerea incendiilor, lichidarea (limitarea) efectelor fenomenelor meteorologice negative, calamităților și catastrofelor, comandantul companiei de pompieri (plutonului independent) este obligat să organizeze garda de intervenție.

Art.122. Garda de intervenție este destinată să îndeplinească următoarele misiuni :

- să localizeze și să lichideze incendiile corespunzător dotării cu mijloace și substanțe de stingere;

- să participe la acțiunile pentru stingerea incendiilor izbucnite în zone industriale, platforme chimice și petrochimice, aeroporturi, pe nave fluviale și maritime, centre populate, masive împădurite, în cooperare cu alte gărzi de intervenție, uni-



tăți și subunități ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naționale, gărzi patriotice și detașamente de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei;

- să intervină cu forțe și mijloace pentru limitarea și lichidarea efectelor fenomenelor meteorologice negative, calamităților și catastrofelor, în scopul salvării oamenilor, animalelor și bunurilor materiale;

- să acționeze la stingerea incendiilor izbucnite în urma atacului executat de inamic cu arme de nimicire în masă și obișnuite.

Garda de intervenție se compune din :

- comandantul gărzii de intervenție;
- ajutorul comandantului gărzii de intervenție;
- grupa de comandă;
- plutoane și subunități specializate;
- patrula de pompieri.

Art.123. Conducerea gărzii de intervenție se realizează de comandantul acesteia și constă în organizarea și coordonarea permanentă a acțiunilor subunităților specializate pentru stingerea incendiilor, lichidarea (limitarea) efectelor fenomenelor meteorologice negative, calamităților și catastrofelor.

Art.124. Funcția de comandant al gărzii de intervenție este îndeplinită de ofițerii, maistrii militari și subofițerii din compania de pompieri, care cunosc temeinic concepția de organizare și desfășurare a intervenției în raionul încredințat, principiile tehnico-tactice de ducere a intervenției, mijloacele și substanțele de stingere a incendiilor.

La locul incendiului îndeplinește funcția de comandant al intervenției sau al unui sector de intervenție, atunci când acțiunea este condusă de comandanții direcți.

Art.125. Comandantul gărzii de intervenție este șeful întregului personal al gărzii de intervenție. El răspunde de îndeplinirea misiunilor pe timpul executării serviciului, fiind obligat:

- să cunoască în foarte bune condiții concepția de organizare a intervenției, particularitățile căilor de acces, sursele de apă din raionul de bază și de sprijin;

- să conducă nemijlocit programul de pregătire al gărzii de intervenție în absența comandanților nemijlociți;

- să verifice prezența personalului din compunerea gărzii de intervenție, starea de întreținere și funcționare a mijloacelor din dotare și a rezervelor de substanțe de stingere;



- să verifice și să asigure buna funcționare a serviciului la punctul de comandă al subunității;
- să urmărească funcționarea sistemului de înștiințare în companie (pluton independent);
- să controleze gradul de pregătire al gărzii de intervenție și să cunoască în orice moment locul unde se află militarii din subordine;
- să stabilească forțele cu care se deplasează la intervenție;
- să urmărească respectarea de către șoferi a regulilor de circulație pe drumurile publice.

Art.126. Comandantul gărzii de intervenție la acțiunile de stingere a incendiilor, lichidarea (limitarea) efectelor fenomenelor meteorologice negative, calamităților și catastrofelor este obligat să execute recunoașterea, să analizeze situația, să ia hotărîrea și să dea ordinul de luptă.

Art.127. Recunoașterea constă în cercetarea directă de către comandantul gărzii de intervenție a locului acțiunii. Ea se execută pe timpul deplasării prin studiul planurilor de intervenție și a fișelor operative și la locul acțiunii, în scopul obținerii elementelor necesare pentru luarea unei hotărîri judicioase. Recunoașterea se execută prin observare, cercetare nemijlocită, culegere de date de la personalul din obiectiv și prin studierea planului de situație a obiectivului sau localității.

- Art.128. La recunoașterea, comandantul intervenției va stabili:
- gradul de pericol pentru oameni, căile, mijloacele și procedeele de salvare;
  - locul, natura, proporțiile și posibilitățile de propagare a incendiului;
  - pericolul de explozie, intoxicare, prăbușire și electrocutare;
  - locul obstacolelor contra incendiilor și a instalațiilor fixe de stingere, precum și starea acestora;
  - existența instalațiilor de ventilație și posibilitățile transmiterii incendiului prin intermediul lor;
  - necesitatea evacuării bunurilor materiale, protejarea lor împotriva fumului, temperaturii și apei;
  - necesitatea desfacerii sau demolării elementelor de construcție ale clădirii;



- sursele de apă și posibilitățile de alimentare ale mașinilor de stingere;

- eficiența acțiunii desfășurate de prima intervenție.

La recunoaștere participă, de regulă, comandanții de plutoane (grupe), specialiști din obiectiv și agentul radist-telefonist.

Art.129. În cazul incendiilor de proporții, recunoașterea se organizează pe mai multe direcții, de către echipe compuse din 2-3 persoane.

Seful echipei de recunoaștere este obligat :

- să pătrundă pe căile cele mai scurte și sigure și să determine locul și mărimea focarului de incendiu;

- să verifice toate încăperile cuprinse sau expuse incendiului;

- să acorde imediat ajutor persoanelor aflate în pericol concentrând forțe și mijloace pentru salvarea acestora;

- să ia măsuri pentru lichidarea unor focare ce pot contribui la propagarea incendiului;

- să execute recunoașterea din exterior, când nu poate pătrunde în clădirea sau încăperea incendiată.

Art.130. Analiza situației este principala activitate desfășurată de comandant pentru luarea hotărîrii și constă în : studierea multilaterală a datelor despre obiectiv și situația incendiului.

Analizînd situația, comandantul este obligat să determine :

- stadiul executării misiunilor stabilite pentru prima intervenție;

- caracterul și suprafața incendiului, viteza și direcția de propagare, natura și cantitatea substanțelor și materialelor combustibile din zona incendiată și învecinată;

- eficiența instalațiilor de stingere intrate în funcțiune;

- persoanele și bunurile ce necesită a fi evacuate;

- căile favorabile de atac a focarului de ardere;

- posibilitățile de transmitere a căldurii și de evacuare a produselor de ardere;

- puncte importante de apărut;

- procedeul de utilizare al mijloacelor și substanțelor de stingere;

- rezervele de substanțe de stingere existente în obiectiv și consumurile probabile pentru stingere;

- modul de asigurare a protecției personalului și a mijloacelor din dispozitivul de intervenție.



Art.131. Hotărîrea comandantului intervenției pentru stingerea incendiului, limitarea și lichidarea urmărilor calamităților, cuprinde :

- concluziile principale din analiza situației incendiului (calamității);
- concepția acțiunilor de intervenție, privind direcțiile principale de atac, dispozitivul de intervenție, sectoarele de intervenție, repartizarea forțelor și mijloacelor în dispozitivul de intervenție;
- misiunile formațiilor civile de pompieri, ale subunităților de gărzi patriotice, ale detașamentelor de tineret, precum și ale formațiilor civile de apărare locală antiseriană, miliției și celorlalte formațiuni și unități militare cu care se cooperează;
- măsurile de asigurare materială, tehnică și medicală.

Art.132. Misiunile de intervenție se dau prin ordin de luptă, care trebuie să fie concis, clar și precis. Ordinul de luptă cuprinde :

- datele despre incendiu (natura și amploarea calamității, catastrofei);
- misiunea gărzii de intervenție (subunității);
- numărul echipelor de salvare, mijloacele, căile și procedeele de salvare și evacuare a oamenilor și bunurilor materiale;
- sectoarele de intervenție, comandanții acestora, misiunea, forțele și mijloacele afectate;
- numărul, tipul, ajutorul și presiunea de lucru la țevi;
- locul de amplasare a mijloacelor din dotarea subunităților specializate;
- misiunea forțelor cu care se cooperează;
- măsurile de asigurare a protecției personalului;
- asigurarea legăturilor;
- punctul de întâmpinare a forțelor chemate în sprijin și misiunile acestora;
- asigurarea materială, tehnică și medicală;
- locul punctului de comandă.

Art.133. Comandanții de sectoare și comandanții de grupă, în raport de misiunea primită, de forțele și mijloacele din subordine, transmit misiuni subordonaților și adoptă dispozitivul de intervenție.



Art.134. Ajutorul comandantului gărzii de intervenție se numește din rîndul subofițerilor șoferi și îndeplinește îndatoririle stabilite pentru personalul serviciului de zi din companie sau pluton independent (serviciu pe parc, punct de control). El este subordonat comandantului gărzii de intervenție și îl înlocuiește cînd se află în misiune cu o parte din subunitățile specializate.

Conduce intervenția forțelor și mijloacelor rămase în subunitate, în cazul altor misiuni, executînd atribuțiile comandantului intervenției.

Art.135. Comandantul mașinii de luptă (conducător auto sau comandant de grupă subofițer) este subordonat comandantului gărzii de intervenție. La ordin îndeplinește funcția de ajutor al comandantului gărzii de intervenție.

El este obligat :

- să cunoască caracteristicile tehnico-tactice și să asigure exploatarea corectă și cu randament maxim a mașinii de stingere a incendiilor;

- să asigure ieșirea mașinii la alarmă în baremul stabilit;

- să respecte regulile de circulație pe drumurile publice;

- să cunoască particularitățile raionului de intervenție

privind: amplasarea obiectivelor și localităților, topografia terenului, căile de acces, sursele de apă și posibilitățile de folosire a acestora;

- să mențină pe timpul deplasării și în dispozitivul de intervenție, legături radio cu comandantul gărzii de intervenție;

- să sprijine militarii din subordine în realizarea dispozitivului și îndeplinirea misiunii încredințate;

- să acționeze la stingerea incendiului cu substanțele de stingere stabilite de comandantul gărzii de intervenție;

- să folosească rațional și eficient substanțele de stingere și să raporteze la timp cantitățile suplimentare necesare pentru continuarea acțiunii;

- să ia măsuri pentru acordarea primului ajutor medical militarilor accidentați și să intervină la timp pentru retragerea servanților din dispozitiv cînd viața acestora este în pericol;

- să ia măsuri pentru repunerea mașinii de stingere și a accesoriilor în stare de intervenție;

- să raporteze imediat comandantului gărzii de intervenție orice defecțiune intervenită la mașina de stingere, luînd mă-



suri pentru remedierea acesteia.

Art.136. Comandantul grupei (subunității specializate) este obligat :

- să asigure, la recepționarea semnalelor de alarmă adunarea, echiparea și îmbarcarea pe mașini a efectivului de militari în subordine;
- să cunoască misiunea grupei și a gărzii de intervenție;
- să stabilească misiuni fiecărui servant;
- să conducă intervenția subordonaților, să cultive în rândul acestora, prin toate mijloacele inițiativa, curajul, abnegația și spiritul de sacrificiu;
- să asigure îndeplinirea corectă și precisă de către servanți a ordinelor și semnalelor transmise;
- să ia măsuri de securitate a personalului pe timpul intervenției;
- să folosească la randament maxim mașina de stingere și accesoriile din dotare;
- să mențină permanent legătura cu comandantul căruia îi este subordonat, raportându-i la timp toate schimbările de situație din sectorul în care acționează;
- să acționeze cu pricepere și curaj pentru îndeplinirea misiunii încredințate.

Art.137. Servantul pompier este subordonat comandantului de grupă, fiind obligat :

- să-și îndeplinească întocmai îndatoririle funcției și misiunea primită;
- să execute fără șovăire, precis și cu repeziciune, ordinele șefilor săi;
- să nu-și părăsească locul din dispozitiv, fără aprobarea comandantului nemijlocit;
- să păstreze permanent legătura cu comandantul și servanții grupei din care face parte;
- să dea dovadă de inițiativă și orientare în cazul schimbărilor survenite în situația incendiului;
- să-și ajute tovarășii pe timpul intervenției prin toate mijloacele de care dispune;
- să salveze persoanele aflate în pericol și să acorde primul ajutor celor accidentate;
- să respecte cu strictețe regulile de securitatea lucrului pe timpul intervenției;
- să-și prevină efectivul grupei în caz de pericol;



- în caz de accidentare a comandantului nemijlocit, servantul cel mai mare în grad, preia comanda grupei;

- să raporteze imediat, comandantului grupei, faptele sau evenimentele deosebite;

- să asigure protecția materialelor ce nu pot fi evacuate;

- să manifeste grijă față de bunurile și materialele ce le are în primire.

Art.138. Pentru primirea anunțurilor de incendiu și conducerea fermă a companiei (plutonului independent) și menținerea cooperării se organizează punctul de comandă. Acesta se instalează în același loc unde funcționează centrala de anunțare-alarmare a companiei.

Pe timpul intervenției la incendiu și la lichidarea (limitarea) efectelor fenomenelor meteorologice negative, se organizează punctul de comandă mobil, care funcționează pe autopompa de primă intervenție și comandă a subunității sau pe alt mijloc de stingere dotat cu radiotelefoane mobile.

Art.139. Serviciul în punctul de comandă al companiei (plutonului independent) se asigură de către telefoniști-radiști. Șeful telefoniștilor-radiști din subunitate este comandantul grupei de comandă. El este subordonat comandantului de companie și comandantului gărzii de intervenție, fiind obligat :

- să prezinte comandantului de companie, spre aprobare, tabelul cu planificarea executării serviciului de către telefoniștii-radiști și să urmărească executarea lui;

- să organizeze serviciul telefoniștilor radiști pe schimburi și să asigure timpul de odihnă reglementar;

- să instruiască personalul din subordine privind întreținerea mijloacelor radio și fir;

- să controleze modul cum telefoniștii-radiști își îndeplinesc serviciul;

- să asigure întreținerea și perfectă funcționare a instalațiilor și aparatelor telefonice și radio.

Art.140. Telefonistul-radist răspunde de buna funcționare a centralei telefonice și de anunțare-alarmare, radiotelefoanelor fixe, mobile și portabile, de evidența și exactitatea documentelor întocmite în timpul serviciului său, fiind obligat :

- să fie permanent la centrală (dispecerat) sau postul telefonic;

- să primească anunțul de incendiu (calamitate, catastrofă) și să înscrie datele necesare în NOTA DE ANUNTARE, pe care o



predă, împreună cu planul de intervenție sau fișa operativă, comandantului gărzii de intervenție;

- să pună în funcțiune sistemul de alarmare optic și acustic pentru adunarea gărzii de intervenție;

- să confirme anunțul de incendiu, precum și anunțurile de inundații sau alte calamități;

- să identifice pe harta raionului de intervenție sau planul orașului, itinerarul de deplasare către locul incendiului, raportând datele necesare comandantului gărzii de intervenție;

- să mențină legătura radio cu unitatea (subunitatea);

- să identifice posturile telefonice de la locul intervenției și să realizeze legătură fir cu compania de pompieri;

- să transmită la timp comandanților de sectoare și comandanților de grupe ordinele comandantului intervenției;

- să transmită telefonic sau prin radio, rapoartele comandantului intervenției la punctul de comandă de bază al companiei și unității.

Art.141. Legăturile în cadrul companiilor (plutoanelor independente) se realizează prin fir, radio, mijloace mobile și de semnalizare.

Art.142. Legătura fir se organizează prin rețeaua de telecomunicații locală și direct cu principalele obiective social-economice din raionul de intervenție de bază.

Compania (plutonul independent) aflată în același municipiu (oraș) cu unitatea de pompieri va avea organizată legătura cu punctul de comandă al unității. În raport de posibilitățile locale, subunitățile aflate în alte orașe pot realiza legătura prin rețeaua fir a Ministerului de Interne.

Art.143. Transmisiunile radio la companie se organizează în rețea radio comună cu unitatea (radiotelefoanele fixe de la punctul de comandă de bază al companiei și radiotelefoanele mobile și portabile ale punctului de comandă mobil, plutoanelor și subunităților specializate).

În raport de situație, la locul intervenției se poate organiza o rețea radio a subunității în care se asigură legătura comandantului de companie cu comandanții plutoanelor și grupelor.

Art.144. Transmisiunile prin mijloace mobile se organizează folosindu-se mijloace de transport auto și agenți.



Art.145. Transmisiunile prin mijloace de semnalizare se folosesc îndeosebi pe timpul adunării pentru intervenție și în dispozitivele de intervenție, utilizându-se mijloace de semnalizare optice și acustice din înzestrare.

Art.146. Comandantul de companie (pluton independent) este obligat să organizeze și să mențină neîntrerupt cooperarea între plutoane (grupe), între acestea și celelalte subunități și organe ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naționale, gărzii patriotice și alte formațiuni participante la acțiune.

Cooperarea constă în coordonarea în timp și spațiu a intervenției subunităților și formațiilor civile de pompieri cu celelalte forțe participante, precum și în ajutorul reciproc între acestea în scopul îndeplinirii misiunii încredințate.

La organizarea cooperării, comandantul subunității este obligat :

- să verifice dacă subordonații cunosc misiunile subunităților proprii și ale subunităților (formațiilor) cu care se cooperează;
- să stabilească concret, în teren, pentru fiecare subunitate în parte, modul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii;
- să precizeze modul de menținere și restabilire a cooperării;
- să precizeze locul comandanților în dispozitive;
- să stabilească semnele și semnalele de legătură și conducere;

La obiectivele importante și cu pericol de incendiu, cooperarea se organizează pe baza planurilor de intervenție întocmite din timp și actualizate periodic.

### Secțiunea 3. Operațiuni pentru pregătirea și desfășurarea intervenției

Art.147. Gărzile de intervenție execută următoarele operațiuni de pregătire și desfășurare a intervenției :

- adunarea pentru intervenție;
- deplasarea la locul intervenției;
- realizarea dispozitivului premergător;
- salvarea persoanelor și evacuarea bunurilor materiale;
- realizarea dispozitivului de intervenție;
- stingerea incendiilor;
- lichidarea efectelor incendiului;



- retragerea și restabilirea capacității de luptă.

Art.148. Adunarea pentru intervenție se execută la semnalul acustic (optic) transmis de la punctul de comandă sau la ordinul comandantului gărzii de intervenție.

La recepționarea semnalului (ordinului) militarii gărzii de intervenție întrerup activitatea și se deplasează cu repeziciune și în ordine la locul stabilit, unde se echipează și se îmbarcă pe mașini. Comandanții de grupe verifică prezența și echiparea militarilor, după care raportează comandantului gărzii de intervenție.

Timpul de adunare la alarmă al gărzii de intervenție se stabilește de comandantul de companie, în funcție de amplasarea cazarmii, condițiile de cazare a personalului și de garare a mijloacelor de stingere.

Comandantul gărzii de intervenție primește dela telefonistul-radist nota de anunțare, planul de intervenție sau fișa operativă, după care dă ordinul de marș, indicând :

- obiectivul și itinerarul;
- ordinea deplasării subunităților specializate și celelalte mijloace de stingere;
- subunitățile ce rămân la dispoziția ajutorului comandantului gărzii de intervenție.

La intervențiile la care participă întregul efectiv al gărzii de intervenție ia măsuri de anunțare și de asigurarea transportului comandantului de companie (ofițerului de permanență) la locul acțiunii.

Art.149. Deplasarea la locul intervenției se execută pe drumul cel mai scurt și accesibil mijloacelor din înzestrare, respectându-se regulile de circulație.

Comandantul gărzii de intervenție este obligat să asigure deplasarea forțelor și mijloacelor din subordine la locul acțiunii în timpul cel mai scurt.

Pe timpul deplasării, comandantul gărzii de intervenție studiază planul de intervenție sau fișa operativă, recepționează datele ce se transmit de la punctul de comandă de bază și dă dispozițiuni preliminare subunităților.

În caz de accident de circulație comunică la punctul de comandă de bază și miliției, ia măsuri pentru transportul accidentaților la primul punct medical, continuă deplasarea cu restul mijloacelor, raportând prin companie, la unitate, despre produ-



ceree accidentului și urmările sale.

La defectarea unei mașini de stingere, ia măsuri de remedierea defecțiunii sau solicită intervenția echipei mobile de revizie și reparații.

Deplasarea subunităților specializate din compunerea grupărilor operative se face pe baza ordinului de marș transmis de la punctul de comandă al Comandamentului pompierilor în care se precizează : compunerea grupării, comandantul, locul de adunare, itinerarul de marș, cui se subordonează după sosirea la destinație.

Art.150. Dispozitivul premergător se realizează după sosire la locul intervenției, când obiectivul incendiat are întocmit plan de intervenție sau sînt condiții de stabilire a direcțiilor principale de atac.

Luarea dispozitivului premergător se realizează la ordinul comandantului gărzii de intervenție și cuprinde :

- locul de amplasare a mașinilor de stingere;
- modul de alimentare cu apă și cu alte substanțe de stingere;
- numărul, tipul și direcțiile de întindere a liniilor de furtun;
- locul de amplasare a distribuitorilor;
- țevile cu misiunile de primă intervenție;
- compunerea și dotarea echipelor de salvare și evacuare.

Ordinul pentru luarea dispozitivului premergător poate fi dat odată cu cel de marș, pe timpul deplasării sau după sosire la locul intervenției.

Art.151. Salvarea persoanelor și evacuarea bunurilor materiale se organizează în situațiile când incendiul, fumul și gazele toxice amenință direct oamenii sau încăperile în care se găsesc, sînt persoane care nu se pot deplasa singure și există pericol de explozie sau de prăbușire a unor elemente de construcții.

Comandantul intervenției este obligat :

- să execute salvarea persoanelor concomitent cu celelalte operațiuni de intervenție, iar în situații deosebite să acționeze numai pentru salvarea oamenilor, după care să efectueze stingerea incendiului;
- să execute salvarea oamenilor în raport cu pericolul ce-i amenință;
- să folosească căile cele mai scurte și ferite de pericol;



- să dovedească calm, tact și simț de orientare pentru a preveni panica și să conducă nemijlocit operațiunile de salvare și evacuare;

- să stabilească procedeele de salvare a persoanelor internate în instituțiile medicale și să execute salvarea acestora cu sprijinul nemijlocit al personalului medical. La evacuarea bolnavilor imobilizați la pat și a celor ce suferă de boli infecțioase se folosește personalul medical. Efectivul gărzii de intervenție acționează pentru protejarea căilor de evacuare, îndepărtarea fumului și salvarea bolnavilor cu ajutorul mijloacelor tehnice din dotare. Bolnavii evacuați din spitalele de boli nervoase vor fi menținuți sub supravegherea permanentă a personalului medical;

- pentru evacuarea copiilor să folosească personalul din instituțiile de învățământ (școli, cămine, internate);

- să ia măsuri pentru demolarea construcțiilor prăbușite în scopul găsirii și salvării persoanelor accidentate, solicitând forțe și mijloace specifice pentru înlăturarea dărâmăturilor și acordarea asistenței medicale.

In toate cazurile persoanele salvate trebuie transportate în locuri sigure.

Art.152. Evacuarea animalelor se execută cu ajutorul îngrijitorilor, folosind procedee și metode în raport de specia animalelor, dezvoltarea incendiului, de mijloacele și forțele la dispoziție.

Art.153. Evacuarea bunurilor materiale se execută când: sînt amenințate direct de incendiu și nu pot fi protejate, împiedică accesul la focare, creează un pericol suplimentar de dezvoltare și propagare a incendiului, sau prezintă pericol de prăbușire a planșeelor, ca urmare a greutateii lor.

In prima urgență se evacuează materialele și substanțele cu pericol de explozie și bunurile de valoare.

Bunurile evacuate se depozitează în locuri ferite de efectele incendiului, ale apei și precipitațiilor atmosferice, organizîndu-se totodată paza acestora.

Art.154. Dispozitivul de intervenție se adoptă pentru ducerea acțiunilor și cuprinde dispunerea forțelor și mijloacelor participante. El trebuie să asigure :

- executarea de acțiuni hotărîte pe direcția principală de



propagare a incendiului;

- folosirea rapidă și cu eficiență a substanțelor de stingere;
- posibilități de acces pe căile de circulație și de salvare;
- protecția și salvarea persoanelor, apărarea și evacuarea bunurilor materiale;
- introducerea forțelor și mijloacelor, potrivit specializării subunităților și posibilităților tehnico-tactice și executarea rapidă a manevrei;
- condiții favorabile pentru conducerea subunităților și menținerea cooperării;
- protecția subunităților împotriva exploziilor, prăbușirilor, gazelor toxice, temperaturilor ridicate și pe timpul executării demolărilor, desfacerilor și izolărilor;
- rezerva de forțe și mijloace necesare pentru rezolvarea unor situații neprevăzute.

Dispozitivul de intervenție al companiei se compune din dispozitivele de intervenție ale plutanelor (subunităților specializate), formațiilor civile de pompieri, forțelor și mijloacelor cu care se cooperează.

Art.155. Dispozitivul de intervenție poate fi circular și în linie :

- dispozitivul de intervenție circular se adoptă când garda de intervenție acționează pe cel puțin 3 laturi ale suprafeței incendiului;
- dispozitivul de intervenție în linie se adoptă pentru ducerea acțiunilor de stingere pe una sau două laturi ale suprafeței incendiului.

Art.156. Stingerea incendiilor constituie acțiunea hotărâtoare prin care se realizează întreruperea procesului de ardere și cuprinde, de regulă, două faze : localizarea incendiului și lichidarea incendiului, care se realizează simultan sau succesiv.

Forma principală de luptă prin care se obține stingerea incendiului este atacul.

Art.157. Atacul constă în refularea organizată și hotărâtă a substanțelor de stingere de pe poziții în continuă mișcare, cât mai apropiate de focarele de incendiu, pentru întreruperea rapidă a procesului de ardere. El se execută energic, la timp și pe direcțiile principale de dezvoltare a incendiului.



Art.158. Manevra se execută în vederea creării celor mai favorabile condiții pentru atacul incendiului și constă în redispunerea forțelor și mijloacelor de stingere pe noi poziții de lucru, ordonate de comandantul intervenției sau cel de sector.

Art.159. Direcția principală de dezvoltare a incendiului este frontul în care arderea substanțelor și materialelor combustibile se manifestă cu intensitate, creează condiții pentru propagarea incendiului la construcții și instalații care au sarcini termice ridicate și pune în pericol viața oamenilor, căile de salvare sau evacuare.

Art.160. În organizarea stingerii incendiilor trebuie să se țină seama de elementele ce pot contribui la dezvoltarea sau reducerea intensității procesului de ardere.

Dezvoltarea incendiului depinde de următorii factori :

- cantitatea și proprietățile fizico-chimice ale substanțelor și materialelor din zona incendiului;
- condițiile de transfer a căldurii degajate pe timpul arderii;
- particularitățile schimbului de gaze;
- posibilitățile de producere a exploziilor, de pierdere a capacității portante a elementelor de construcție;
- suprafeța, înălțimea și dispunerea compartimentărilor interioare ale construcției;
- situația meteorologică.

Art.161. Pentru obținerea succesului la stingerea incendiului, comandantul intervenției este obligat ca în raport de direcția (direcțiile) principală de dezvoltare a incendiului, să stabilească direcțiile de atac, forțele și mijloacele necesare, modul de dispunere a acestora pe sectoare, intrarea lor imediată în acțiune, intensitatea de refulare a substanțelor de stingere, volumul lucrărilor de executat.

Art.162. Constituirea sectoarelor de intervenție reprezintă una din atribuțiile importante ale comandantului intervenției.

Sectoarele de intervenție se organizează pentru asigurarea conducerii ferme și neîntrerupte a acțiunilor de intervenție, care se desfășoară pe suprafețe mari sau în clădiri cu mai multe niveluri.

La stabilirea sectorului de intervenție, comandantul trebuie să aibă în vedere următoarele :



- pericolul și posibilitățile de salvare a oamenilor;
- înălțimea obiectivului;
- suprafața incendiată și direcțiile principale de dezvoltare a incendiului;
- existența obstacolelor împotriva incendiului și a instalațiilor fixe de stingere;
- existența căilor de acces către focarele de ardere.

Art.163. Comandantul sectorului de intervenție răspunde de organizarea, conducerea acțiunii și de îndeplinirea misiunii încredințate. El este obligat :

- să conducă nemijlocit forțele și mijloacele în operațiunea de salvare a oamenilor, evacuarea și apărarea bunurilor materiale și stingerea incendiului în sectorul încredințat;
- să cunoască permanent situația din sectorul în care acționează și să raporteze comandantului intervenției despre desfășurarea acțiunii;
- să ia hotărâri la schimbările de situație, să transmită misiunile subordonaților, raportând comandantului intervenției despre măsurile luate. În caz de pericol să ia măsuri pentru ocuparea de noi poziții de atac, continuând îndeplinirea misiunii încredințate;
- să urmărească respectarea de către subordonați a regulilor de protecție și securitate și să asigure primul ajutor medical;

- să raporteze la timp comandantului intervenției despre îndeplinirea misiunii.

Art.164. Localizarea incendiului este faza în care se realizează limitarea dezvoltării și propagării arderii prin :

- atacul neîntrerupt asupra principalelor direcții și focare de ardere, utilizând substanțe și procedee de stingere în raport de natura și dezvoltarea incendiului;
- protecția căilor de acces pentru salvarea oamenilor, evacuarea animalelor și a bunurilor materiale, vecinătăților și a golurilor existente în elementele construcției;
- îndepărtarea substanțelor și materialelor combustibile;
- demolarea și desfacerea construcțiilor și instalațiilor în caz de nevoie.

Protecția construcțiilor, instalațiilor, golurilor se asigură prin punerea în funcțiune a instalațiilor de stingere și răcire existente în obiectiv și cele realizate de forțele din



dispozitivul de intervenție.

Art.165. Pe timpul localizării incendiului, subunitățile execută acțiuni de supraveghere, care constau în observarea permanentă și activă a construcțiilor și instalațiilor la care se poate propaga incendiul și intervin imediat la apariția unor noi focare.

Art.166. Lichidarea incendiului este faza în care se obține întreruperea arderii și se înlătură posibilitatea reapariției incendiului. Ea se realizează prin :

- acțiunea coordonată și neîntreruptă a tuturor forțelor pentru lichidarea focarelor de pe întreaga suprafață incendiată;
- utilizarea procedeeelor și refularea substanțelor de stingere la intensitatea care să asigure oprirea procesului de ardere într-un timp scurt;
- executarea desfacerilor și răcirea elementelor de construcție a instalațiilor;
- evacuarea produselor de ardere pentru reducerea temperaturii și crearea condițiilor de pătrundere către focare;

Comandantul intervenției și comandanții de sectoare sînt obligați să pe măsură ce suprafața de ardere se micșorează să reducă intensitatea de refulare, să protejeze bunurile existente în zona incendiului pentru diminuarea pierderilor materiale și să asigure conservarea urmelor care pot constitui probe pentru stabilirea cauzei incendiului.

Art.167. Regruparea forțelor și mijloacelor constă în reorganizarea parțială sau totală a dispozitivului de intervenție. Ea se execută atunci cînd apar schimbări importante în evoluția incendiului sau noi misiuni, cum sînt :

- necesitatea luării unor măsuri suplimentare pentru salvarea oamenilor și evacuarea bunurilor materiale;
- propagarea cu rapiditate a incendiului la întreaga construcție sau la alte obiective;
- crearea unor condiții mai avantajoase, care permit urgentarea stingerii incendiului;
- apariția unor factori care pun în pericol personalul și tehnica de luptă din dispozitiv.

Regruparea forțelor și mijloacelor o hotărăște numai comandantul intervenției.



Art.168. Lichidarea efectelor incendiului este operațiunea prin care :

- se verifică amănunțit locul unde s-a acționat;
- se ia măsuri pentru înlăturarea oricăror posibilități de reizbucnire a incendiului;
- se organizează evacuarea apei din clădiri;
- se îndepărtează din zona afectată elementele de construcție care prezintă pericol de prăbușire.

Art.169. Comandantul intervenției, după stingerea incendiului, în raport de situație, organizează supravegherea locului de acțiune. În acest scop destină forțe și mijloace din compunerea formațiilor civile sau subunităților de pompieri.

Art.170. Retragerea forțelor și mijloacelor de la incendiu este operațiunea ce se execută la ordinul comandantului intervenției și cuprinde ridicarea dispozitivului de intervenție, verificarea prezenței efectivului și a existenței materialelor, așezarea accesoriilor și îmbarcarea.

Deplasarea gărzii de intervenție la cazarmă se execută cu respectarea regulilor de circulație pe drumurile publice și în ordinea stabilită de comandant, fără a se folosi mijloacele de semnalizare optică și acustică.

Art.171. Pentru restabilirea capacității de luptă a subunității după stingerea incendiului, comandantul gărzii de intervenție este obligat :

- să raporteze imediat la unitate datele referitoare la acțiunea de intervenție;
- să asigure alimentarea mașinilor de stingere cu carburanți, lubrifianti și substanțe de stingere, spălarea, uscarea sau înlocuirea accesoriilor;
- să organizeze hrănirea, odihna și acordarea asistenței medicale militarilor;
- să analizeze modul cum s-a desfășurat intervenția, să generalizeze experiența subunităților și formațiilor care au participat și să ia măsuri pentru perfecționarea pregătirii de specialitate a efecțivilor, ținând seama de învățămintele reieșite pe timpul acțiunii.



## CAPITOLUL VI

### MUNCA POLITICA

Art.172. Munca politico-educativă în unitățile și subunitățile de pompieri se organizează și se desfășoară de comandanți, organele și organizațiile de partid și ale U.T.C., pe baza Statutului și hotărîrilor Partidului Comunist Român, a Regulamentului organelor, organizațiilor de partid și ale U.T.C., a ordinelor ministrului de interne.

Art.173. Obiectivul central al muncii politice îl constituie educarea militarilor în spiritul dragostei și devotamentului neșărmurit față de Partidul Comunist Român și Republica Socialistă România, dezvoltarea conștiinței lor politice, a răspunderii personale în apărarea cu abnegație și eroism a cuceririlor revoluționare ale poporului român, a independenței, suveranității și pământului sfânt al patriei.

Art.174. Răspunderea pentru organizarea, desfășurarea și eficiența muncii politico-educative în unitate și subunități, pentru starea moral-politică a militarilor revine comandanților. Aceștia sînt ajutați în întreaga muncă de instruire și educare de organele, organizațiile de partid și ale U.T.C.

Art.175. Conținutul, formele și metodele muncii politico-educative desfășurate cu militarii se stabilesc de către comandanți și organele de partid în funcție de caracterul sarcinilor și misiunilor încredințate unităților și subunităților de pompieri; munca politică se va distinge prin complexitate și operativitate, caracter combativ și mobilizator, se va desfășura practic și diferențiat, cu accent pe munca de la om la om și exemplul personal, urmărindu-se totodată popularizarea faptelor deosebite ale militarilor și generalizarea experienței pozitive.

Sarcinile de bază ale muncii politice sînt:

- cunoașterea temeinică de către militari a politicii partidului și statului nostru, a legilor țării și ordinelor Comandantului Suprem al Forțelor Armate, formarea unor convingeri trainice asupra justetei politicii științifice a Partidului Comunist Român și a necesității îndeplinirii ei;

- educarea militarilor în spiritul dragostei și devotamentului neșărmurit față de patrie, popor și partid, față de Președintele Republicii Socialiste România, a hotărîrii de a apăra pînă



la supremul sacrificiu cuceririle revoluționare ale poporului, orînduirea noastră socialistă;

- educarea militarilor în spiritul patriotismului socialist și internaționalismului proletar, al urii neîmpăcate față de toți dușmanii patriei și poporului român, al colaborării cu toate țările pe baza respectării independenței și suveranității naționale, a neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc;

- educarea militarilor pentru respectarea jurămîntului și regulamentelor militare, a principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, eticii și echității socialiste, tradițiilor de luptă ale armatei române și trupelor de pompieri;

- dezvoltarea la toți militarii a răspunderii pentru apărarea împotriva incendiilor, a vieții oamenilor și avuției naționale;

- formarea și valorificarea înaltelor calități morale și de luptă ale militarilor: cinstea, corectitudinea, onoarea și demnitatea ostășească, vigilența, inițiativa, curajul, fermitatea, dîrzenia, eroismul și spiritul de sacrificiu;

- educarea militarilor în spiritul prieteniei și tovarășiei ostășești; cultivarea relațiilor regulamentare între comandanți și subordonați; întărirea permanentă a ordinii și disciplinei militare; prevenirea abaterilor și evenimentelor negative; apărarea secretului de stat;

- dezvoltarea la militari a răspunderii și grijei față de armament, tehnica de luptă și celelalte bunuri din înzestrare;

- promovarea și stimularea spiritului de partid, revoluționar, critic și autocritic în toate compartimentele de activitate, a atitudinii înaintate față de muncă, a comportării demne în familie și societate.

Art.176. Munca politică pe timpul pregătirii și desfășurării acțiunilor de prevenire a incendiilor va asigura :

- educarea personalului pentru cunoașterea și aplicarea cu fermitate a hotărîrilor de partid și legilor, ordinelor și dispozițiilor ministrului de interne;

- mobilizarea și îndrumarea personalului pentru executarea cu competență și exigență a controlului tehnic de specialitate, în raport de complexitatea și pericolul de incendiu al proceselor tehnologice, urmărirea îndeplinirii operative a măsurilor



stabilite și antrenarea tuturor factorilor de răspundere în asigurarea apărării împotriva incendiilor a obiectivelor și localităților;

- angajarea plinară a personalului trupelor de pompieri la activități de prevenire a incendiilor, promovarea unor raporturi principale între organele care execută control și cele controlate, dezvoltarea combativității, răspunderii și exigenței.

Menținerea unei permanente legături cu organele locale de partid, informarea acestora asupra activității de prevenire a incendiilor, măsurile ce se impun a fi luate în obiective și localități, solicitându-se sprijinul necesar.

Munca politică pe timpul îndeplinirii unor misiuni speciale de prevenire a incendiilor la obiective sau activități unde participă conducătorii de partid și de stat, se va distinge prin caracter operativ, diferențiat și mobilizator, în măsură să asigure militarilor un înalt spirit de răspundere, inițiativă, vigilență și devotament.

Art.177. Munca politică pe timpul organizării și desfășurării acțiunilor de intervenție va asigura :

- mobilizarea militarilor pentru însușirea temeinică a ordinelor comandanților și hotărârilor organelor de partid, în vederea executării misiunilor încredințate;

- dezvoltarea și valorificarea calităților morale și de luptă ale militarilor pentru salvarea vieții oamenilor și reducerea la minimum a pierderilor materiale ce pot fi provocate de incendii sau alte calamități;

- mobilizarea personalului din unități (subunități) pentru asigurarea echipării, cazării și hrănirii militarilor, respectării regulilor de securitate a muncii, evacuarea și tratarea răniților;

- educarea militarilor în spiritul grijei față de tehnica din înzestrare și bunurile din zona incendiului sau calamității, a comportării demne față de cetățenii sinistrați.

Art.178. După terminarea operațiunilor de localizare și lichidare a incendiilor, de limitare a efectelor fenomenelor meteorologice negative, calamităților și catastrofelor, munca politică va asigura mobilizarea militarilor în vederea ieșirii ordinate din dispozitiv, deplasare în ordine și deplină siguranță la unități, repunerea în stare de intervenție a mijloacelor din înzestrare; popularizarea faptelor deosebite, generalizarea expe-



rienței pozitive și informarea organelor superioare de partid.

Art.179. Munca politică în condițiile apărării patriei de către întregul popor se va organiza și desfășura pe baza obiectivelor, formelor și metodelor stabilite de comandant, consiliul politic (comitetul de partid) al unității, ținând seama de caracterul acțiunilor de luptă și misiunilor încredințate.

Sarcinile de bază ale muncii politice în situația de luptă sînt :

- întărirea încrederii militarilor în dreptatea cauzei pentru care luptă și în victoria finală asupra inamicului;

- mobilizarea militarilor pentru cunoașterea și îndeplinirea misiunilor de luptă în orice condiții, pentru menținerea permanentă a capacității de luptă a unității și subunității;

- educarea personalului în spiritul urii față de dușman, al vigilenței revoluționare și păstrării secretului;

- demascarea propagandei inamicului, combaterea cu fermitate a manifestărilor de panică și instabilitate pe timpul îndeplinirii misiunilor de luptă;

- mobilizarea militarilor pentru respectarea întocmai a jurămîntului și regulamentelor militare, îndeplinirea cu abnegație a ordinelor Comandantului Suprem, ordinelor și dispozițiilor comandanților, întărirea continuă a disciplinei și ridicarea neîntreruptă a stării moral-politice a efectivelor;

- dezvoltarea la militari a înaltelor calități morale și de luptă, a capacității de a analiza repede și just situația, de a lua hotărîri îndrăznețe și a le traduce întocmai și la timp în viață;

- educarea militarilor în spiritul eroicelor tradiții ale poporului român și ale armatei sale, al dragostei față de arma pompierilor și unitatea din care fac parte;

- cunoașterea de către militari a comunicatelor Comandamentului Suprem și popularizarea victoriilor obținute de forțele noastre armate, a faptelor de vitejie săvîrșite de militari în luptă, a muncii eroice depuse de poporul nostru în construcția socialismului;

- menținerea și dezvoltarea la militari a hotărîrii ferme de a învinge cu dîrzenie toate greutățile și privațiunile luptei și de a acționa cu neînfricare, în condițiile întrebuintării de către inamic a armelor de nimicire în masă;

- educarea trupelor în spiritul întăririi prieteniei de arme cu militarii din armatele prietene, popularizarea succes-



lor obținute de aceștia în luptă;

- păstrarea cu grijă a monumentelor istorice și a valorilor culturale care se găsesc în raionul de intervenție;

- mobilizarea personalului destinat asigurării permanente a unităților și subunităților cu cele necesare pentru luptă și viață, evacuarea răniților și bolnavilor și pentru organizarea în mormintării militarilor căzuți în luptă.

Art.180. Munca politică se desfășoară fără întrerupere și crește în intensitate, pe măsura succesiunii luptei. Aceasta se realizează îndeosebi prin :

- cunoașterea temeinică și în permanență de către comandanți și organele de partid a situației luptei, a hotărîrilor și ordinelor comandanților, a hotărîrilor și dispozițiilor organelor de partid și executarea lor întocmai și la timp;

- îndrumarea permanentă a comandanților, organelor de partid și ale U.T.C. pentru folosirea cu eficiență a formelor și metodelor muncii politice în rîndul militarilor, potrivit caracterului luptei, repartizarea judicioasă a activiștilor de partid, intensificarea muncii de la om la om, întărirea rîndurilor comunistilor și uteciștilor și asigurarea rolului de frunte al acestora prin exemplul personal;

- stabilirea operativă a măsurilor politice ce se impun în funcție de situațiile nou create, evoluția și rezultatele acțiunilor de luptă, transmiterea operativă la subordonați și asigurarea îndeplinirii lor;

- menținerea unei colaborări strînse între organele de partid și statele majore; participarea nemijlocită a membrilor și activiștilor organelor de partid la aplicarea în viață a hotărîrilor și planurilor de măsuri stabilite.

## CAPITOLUL VII

### STINGEREA INCENDIILOR ÎN OBIECTIVE ȘI LOCALITĂȚI

#### Secțiunea 1. Principii generale

Art.181. Incendiul este arderea care distruge bunuri materiale, pune în pericol viața persoanelor și animalelor, pentru a cărei întrerupere este necesar să se folosească metode, procedee, mijloace și substanțe de stingere.



Art.182. Intreruperea procesului de ardere la incendii se realizează prin reducerea temperaturii în zona de ardere, izolarea substanțelor combustibile față de aerul din atmosferă, reducerea conținutului minim de oxigen sub limita de aprindere și introducerea de inhibitori în spațiile în care se produc reacții de ardere. Ea se realizează diferențiat în raport de :

- natura procesului tehnologic și a instalațiilor utilizate;
- caracteristicile constructive ale obiectivului (gradul de rezistență la foc, suprafața, înălțimea, deschiderile în elementele de construcție, căile de evacuare);
- pericolul pentru personalul de intervenție și măsurile de protecție ce pot fi realizate;
- numărul de persoane și bunurile aflate în pericol, gradul de dificultate al operațiunilor de salvare și evacuare;
- natura substanțelor și materialelor combustibile folosite în procesul de fabricație, cantitățile incendiate și cele ce pot participa la dezvoltarea arderii, precum și de pericolul de explozie, revărsare sau de contaminare;
- natura, eficiența substanțelor de stingere și gradul de asigurare;
- tăria subunităților specializate și gradul de pregătire a personalului pentru ducerea acțiunilor de intervenție.

Art.183. Pentru organizarea, pregătirea, desfășurarea și conducerea intervențiilor, comandantul este obligat să aplice cu răspundere și inițiativă următoarele principii :

- să organizeze intervenția pentru stingerea incendiilor pe sectoare, niveluri ale instalației, coloane și perimetrele construcțiilor;
- să stabilească procedeele, mijloacele și substanțele de stingere cele mai adecvate în raport de forțele la dispoziție, căile de atac ale incendiului, natura produselor care ard și mijloacele de protecție a personalului;
- să urmărească punerea în funcțiune a instalațiilor de stingere cu apă, spumă, abur și gaze inerte, precum și a celor de protecție;
- să asigure, concomitent cu acțiunea de stingere, răcirea permanentă cu apă a instalațiilor, recipientelor, agregatelor și elementelor de construcții și instalații supuse efectelor radiațiilor de căldură;
- să destine subunități cu misiuni de supraveghere în vecinătatea zonei incendiate pentru lichidarea eventualelor focare de ardere;



- să ia măsuri pentru concentrarea forțelor și mijloacelor prevăzute în planurile de intervenție și cele de cooperare;

- să realizeze ventilarea spațiului incendiat pentru reducerea temperaturii, evacuarea fumului, gazelor de ardere, în scopul opririi propagării incendiului și asigurării condițiilor de lucru;

- să propună, în caz de mare pericol, oprirea parțială sau totală a proceselor tehnologice, precum și evacuarea substanțelor din instalații și recipiente;

- să solicite specialiștilor din obiectiv întreruperea curentului electric de înaltă tensiune și joasă tensiune din zona incendiată și la nevoie să întrerupă curentul de joasă tensiune, folosind mijloacele din dotare, luând măsuri de protecție împotriva electrocutării;

- să ia toate măsurile pentru oprirea propagării incendiului în construcții și instalații, folosind forțele și mijloacele la dispoziție (proprii și ale obiectivului);

- să solicite, la nevoie, sprijinul specialiștilor din obiectivul în care a izbucnit incendiul, pentru documentare în vederea realizării operative și eficiente a stingerii acestuia;

- să asigure alimentarea cu apă și cu alte substanțe de stingere, refularea acestora la debite și presiuni, în raport de natura materialelor și substanțelor ce ard.

## Secțiunea 2. Stingerea incendiilor în obiectivele industriei chimice și petrochimice

Art.184. Pentru stingerea incendiilor la obiectivele industriei chimice și petrochimice, comandantul intervenției ajutat de specialiști din obiective, este obligat să stabilească :

- necesitatea opririi parțiale sau totale a procesului tehnologic, a evacuării substanțelor din instalații și recipiente;

- măsurile pentru oprirea revărsării produselor din utilajele și conductele deteriorate;

- necesitatea răcirii diferitelor instalații, rezervoare și elemente de construcție.

Art.185. La stingerea incendiilor izbucnite în interiorul construcțiilor, comandantul intervenției este obligat să ia următoarele măsuri :

- închiderea ventilelor sau conductelor de transport a substanțelor și produselor combustibile;

- ermetizarea zonei incendiate și punerea în funcțiune a ins-



talațiilor de stingere cu aburi și gaze inerte;

- asigurarea intervenției cu substanțe de stingere adecvate, refulate prin tunuri sau țevi cu diametre mari;

- lichidarea cu spumă, pulberi stingătoare sau apă pulverizată a incendiilor de substanțe combustibile revărsate și captarea lor în spații special amenajate.

Intervenția se realizează prin dispozitive circulare, direcțiile principale de atac fiind întreprinse către focarele în care se pot produce explozii.

Art.186. Stingerea incendiilor la instalațiile amplasate în aer liber, se realizează cu tunuri fixe și mobile pentru apă și spumă amplasate în dispozitive circulare. La exteriorul coloanei stingerea se realizează cu jeturi compacte de apă sau spumă dirijate concentric sau în planuri paralele.

Pentru evitarea aprinderii sau exploziei amestecului de gaz și vapori, se iau măsuri pentru stingerea tuturor focurilor pe o distanță de cel puțin 200 m.

Art.187. La stingerea incendiilor din obiectivele industriei chimice și petrochimice unde au loc degajări puternice de fum și gaze toxice, comandantul intervenției este obligat :

- să depisteze și să salveze persoanele care au rămas în zonele inundate cu fum și gaze toxice;
- să stabilească natura și proveniența gazelor toxice din zona incendiată;
- să ia măsuri pentru închiderea vanelor, conductelor și recipientelor din care se degajă gaze toxice;
- să stabilească măsuri pentru evacuarea fumului și gazelor toxice;
- să organizeze schimbarea periodică a personalului și acordarea ajutorului medical;
- să stabilească semnalul și căile de retragere a servanților care acționează în zone periculoase;
- să creeze o rezervă de mijloace de protecție individuală.

Art.188. Pentru stingerea incendiilor la fabricile de lacuri și vopsele, comandantul intervenției este obligat :

- să asigure ermetizarea spațiului incendiat și punerea în funcțiune a instalațiilor de inundare cu aburi, sau gaze inerte;
- să realizeze dispozitive circulare pentru atacul incendiului, răcirea continuă a instalațiilor și construcțiilor cu jeturi de apă, compacte sau pulverizate;



- să folosească spuma, gazele inerte și pulberile stingătoare, pentru stingerea incendiilor la valțuri, amestecătoare, reac-toare, dizolvatoare și apă pulverizată și spuma pentru lichidarea focarelor de ardere a uleiului, pigmentilor și rășinilor.

Art.189. La stingerea incendiilor la fabricile de mase plas-tice, comandantul intervenției este obligat :

- să stabilească procedeul și substanța de stingere în func-ție de natura și gradul de combustibilitate a masei plastice; pe-ricolul de topire, picurare și explozie și să ia măsuri de pro-tecție a personalului;

- să asigure refularea apei la debite și presiuni mari, în scopul acoperirii întregii suprafețe incendiate;

- să utilizeze jeturile compacte de apă pentru ruperea flă-cărilor la incendiile de lichide și gaze combustibile.

Art.190. Pentru realizarea stingerii incendiilor de celuloid și obiecte din celuloid, comandantul intervenției este obligat :

- să organizeze sectoare de intervenție cu misiuni de sal-vare a oamenilor, evacuare a celuloidului din spațiile incendia-te sub protecția jeturilor de apă pulverizată, de limitare a pro-pagării incendiului prin instalațiile și deschiderile din elemen-tele de construcție;

- să ia măsuri pentru stingerea incendiului utilizând apă la debite și presiuni mari, refulată pe întreaga suprafață de ardere a celuloidului. Bucățile mici și izolate de celuloid se sting prin acoperirea cu spumă și mase pulverulente;

- să organizeze posturi de supraveghere dotate cu mijloace de stingere pentru lichidarea arderii celuloidului transportat de curenții de aer;

Art.191. La stingerea incendiilor la depozitele de îngrășă-minte chimice, comandantul intervenției este obligat :

- să stabilească procedeele și substanțele de stingere, în raport de cantitatea și caracteristicile îngrășămintelor care ard;

- să folosească pentru stingerea incendiului apă refulată prin tunuri și țevi cu ajutoaje mari, inundând focarele de ardere;

- să ia măsuri pentru limitarea scurgerii topiturii de azo-tat de amoniu în spațiile învecinate;

- să organizeze evacuarea îngrășămintelor aflate pe direc-ția de propagare a incendiului, folosind personalul din obiectiv, protejat împotriva substanțelor toxice;



- să asigure protecția personalului care acționează la stingere cu aparate izolante, cartușe filtrante contra oxizilor de azot;

- să realizeze atacul focarelor de ardere în direcția curenților de aerși de pe poziții protejate de obstacole care să ferească personalul împotriva eventualelor erupții.

Art.192. Pentru stingerea incendiilor la fabricile de medicamente, comandantul intervenției este obligat :

- să folosească gaze inerte, pulberi stingătoare, spumă și apă pulverizată, în raport cu produsul sau substanța care arde;

- să evacueze produsele din zona incendiată.

Art.193. Pentru stingerea incendiilor la fabricile de negru de fum, comandantul intervenției este obligat :

- să ia măsuri pentru protejarea stivelor de negru de fum neincendiate cu prelate sau alte materiale existente în obiectiv;

- să organizeze stingerea incendiului pe sectoare, folosind jeturi de apă pulverizată și gaze inerte, dirijate deasupra focarelor, evitându-se împrăștierea negrului de fum;

- să realizeze evacuarea negrului de fum din zona incendiată și depozitarea acestuia în spații ferite de acțiunea curenților de aer;

- să asigure protecția personalului cu aparate izolante, măști contra oxidului de carbon, organizând totodată lucrul în schimburi și verificarea permanentă a concentrației de oxid de carbon.

Art.194. La fabricile producătoare de obiecte din cauciuc, comandantul intervenției este obligat :

- să asigure stingerea incendiului la obiectele de cauciuc și la lichidele combustibile, cu spumă ușoară, pulberi stingătoare, gaze inerte și apă pulverizată. La stingerea incendiilor de cauciuc brut să utilizeze jeturi compacte de apă refulată prin tunuri și țevi cu ajutaje mari, iar după reducerea intensității de ardere să acționeze cu apă pulverizată sau cu spumă;

- să organizeze protecția prin răcire cu apă a deschiderilor, instalațiilor și a elementelor de construcție;

- să ia măsuri de evacuare a cauciucului (produselor) din compartimentul incendiat și din cele vecine, folosind personalul și mijloacele din obiectiv (autofincărcătoare, transportoare, electrocare).



Art.195. Pentru stingerea incendiilor la explozivi și muniții, comandantul intervenției este obligat :

- să asigure concentrarea rapidă a forțelor și mijloacelor necesare localizării incendiului la depozitele cu pericol de explozie și să ia măsuri pentru răcirea continuă a vecinătăților;
- să realizeze stingerea incendiului prin inundare cu apă a munițiilor și explozivilor;
- să ia măsuri pentru evacuarea explozivilor sau muniției din depozitele incendiate, sub protecția jeturilor de apă;
- să realizeze dispozitivul de stingere, astfel încât personalul și mijloacele de stingere să fie apărute de efectul exploziei și de schije, folosind acoperirile naturale ale terenului, precum și gropile, parapetele și scuturile improvizate;
- să ia măsuri de preîntâmpinarea producerii de lovirii sau șocuri, care să determine explozarea munițiilor și explozivilor;
- să interzică accesul persoanelor în locuri periculoase.

Secțiunea 3. Stingerea incendiilor la rafinării, întreprinderi de prelucrare a hidrocarburilor, depozite de lichide și gaze combustibile.

Art.196. În organizarea și desfășurarea acțiunilor de stingere a incendiilor izbucnite la rafinării și întreprinderi de prelucrare a hidrocarburilor, comandantul intervenției, împreună cu specialiștii din obiectiv, este obligat să stabilească :

- caracteristicile funcționale ale instalației cuprinse de incendiu și a celor învecinate;
- posibilitatea producerii unor explozii a amestecurilor de vapori-aer sau gaze-aer, care pot deteriora și distruge instalații, creând noi focare de ardere, în special în locurile de scurgere a gazelor, vaporilor și lichidelor combustibile;
- necesitatea și posibilitatea întreruperii alimentării instalațiilor cu gaze și lichide combustibile, precum și a evacuării lor;
- existența și starea sistemului de canalizare de pe teritoriul obiectivului, posibilitățile de propagare, opriri și stingere a incendiului.

Art.197. Pentru lichidarea incendiului, comandantul intervenției va realiza :

- stingerea incendiilor cu spumă, pulberi stingătoare sau jeturi de abur refulate din instalații fixe, semifixe sau de mijloacele de stingere din dotare;



- captarea lichidelor combustibile din aparatele și instalațiile avariate;

- oprirea agregatelor din stațiile de pompe, ermetizarea încăperilor incendiate și a celor alăturate în care se desfășoară procese tehnologice și punerea în funcțiune a instalațiilor de stingere cu abur. Când nu se dispune de instalații de abur se realizează stingerea cu spumă;

- oprirea funcționării pompelor și evacuarea lichidelor combustibile din cuptoarele tubulare, refularea aburului în țevi până la încetarea arderii și scăderea temperaturii. Introducerea în spațiul cuptorului a altor substanțe de stingere este contraindicată;

- ruperea flăcărilor la coloane cu jeturi puternice de abur. Apa nu este indicată a se folosi la răcirea instalațiilor tehnologice puternic încălzite, deoarece le deformează și crează posibilitatea răbufnirii lichidelor combustibile;

- stingerea flăcărilor sub formă de torță la conductele de transportat produse petroliere, cu jeturi de pulberi sau apă, iar lichidul combustibil revărsat, cu apă pulverizată sau spumă;

- amenajarea de diguri, șanțuri sau bazine de captare prevăzute cu închizători hidraulice, în cazul revărsării lichidelor combustibile în cantități mari.

Art.198. Stingerea incendiilor la depozite de lichide combustibile, în special a celor izbucnite la rezervoare de mare capacitate, datorită caracteristicilor de ardere deosebite - ardere violentă, degajări mari de căldură, fum și gaze toxice, posibilități de explozie, de fierbere și de deversare - impune o temeinică pregătire a acțiunii și conducerea fermă a intervenției.

Art.199. Comandantul intervenției va stabili :

- natura, cantitatea, nivelul lichidelor combustibile aflate în rezervoarele incendiate și în cele învecinate, tipurile și starea rezervoarelor;

- posibilitatea producerii exploziilor în rezervoarele incendiate și cele învecinate;

- existența și starea digurilor din jurul rezervoarelor, canalizărilor de producție și de avarie;

- necesitatea și posibilitatea de transvazare a lichidelor combustibile din rezervoarele incendiate;

- posibilitatea fierberii și deversării produselor negre, timpul în care se va produce fenomenul, caracteristicile terenului și căile posibile de scurgere a lichidului incendiat.



Art.200. Pentru stingerea incendiului de lichide combustibile din rezervoare, comandantul intervenției este obligat să asigure :

- concentrarea rapidă la locul acțiunii a forțelor și mijloacelor stabilite prin planul de intervenție;
- organizarea imediată a răcirii cu apă a rezervorului incendiat, a instalațiilor tehnologice și rezervoarelor metalice învecinate;
- organizarea sectoarelor de stingere cu misiunile de răcire a rezervoarelor incendiate, protejarea rezervoarelor supuse acțiunii radiației de căldură, pregătirea și executarea atacului. Incendiile de benzină se sting cu spumă grea, de petrol, cu spumă grea și spumă ușoară, iar cele de motorină cu spumă sau apă pulverizată. Se poate folosi și apa ușoară de tip Light Water;
- protejarea, la nevoie, a armăturii rezervoarelor învecinate neincendiate, cu ajutorul prelatelor umezite sau confecționate din azbest și asigurarea securității personalului care execută această operațiune;
- evacuarea din rezervoare a apei, acolo unde există, cu ajutorul instalațiilor tehnologice;
- oprirea pompării lichidelor combustibile în parcul de rezervoare.

Art.201. Atacul se va pregăti și executa numai la ordinul comandantului intervenției, realizându-se :

- concentrarea la locul incendiului și pregătirea pentru acțiune a mijloacelor, substanțelor de stingere și a rezervei stabilite prin calcul;
- numirea șefilor de sectoare și personalului care participă la executarea atacului cu spumă;
- stabilirea și aducerea la cunoștința personalului de intervenție a semnalelor de începere și oprire a debitării spumei și de retragere în caz de pericol. Atacul cu spumă se va efectua pe direcția vântului concomitent cu toate mijloacele, neîntre rupt și la intensitatea de refulare care să asigure lichidarea incendiului. După încetarea arderii, debitarea spumei se va continua aproximativ 5-10 minute, pentru prevenirea reaprinderii produselor, iar răcirea pereților rezervoarelor pînă la aducerea produsului sub temperatura de aprindere.

Art.202. Operațiunile de pompare a lichidului din rezervorul incendiat și rezervoarele vecine, se execută numai după anunțarea comandantului intervenției. Pomparea petrolului și a



tuturilor produselor petroliere cu punctul de inflamabilitate mai mic de 28°C, din rezervoarele neincendiate, de regulă, trebuie interzisă, deoarece în cursul acestei operații se produce diluarea cu aer a amestecului de vapori din interiorul rezervorului, sub limita superioară de explozie.

La arderea lichidelor combustibile din mai multe rezervoare, atacul cu spumă se va executa după concentrarea mijloacelor de stingere necesare, acțiunea de lichidare a incendiului începînd de la rezervorul aflat pe direcția curenților de aer dominanți, după care se va ataca rezervorul următor. Stingerea simultană a incendiilor la mai multe rezervoare se realizează numai atunci cînd se dispune de forțe și mijloace suficiente.

Art.203. În situația cînd nu sînt posibilități de a se realiza stingerea incendiului la un rezervor cu nivelul lichidului scăzut se vor lua măsuri de golire a produsului în rezervoare de avarie. Pe timpul acestei operațiuni se menține refularea spumei, se răcesc continuu cu apă pereții rezervorului și traseul conductelor de transvazare a produsului.

Art.204. La incendiile care se manifestă sub formă de torță, se va acționa cu jeturi puternice de apă sau de gaze inerte pentru ruperea flăcărilor sau se vor aplica plasturi (pături de azbest, prelate umede, saci cu nisip), pe deschiderile prin care ies vaporii de lichide combustibile.

Art.205. Pentru a evita răspîndirea lichidelor aruncate peste marginea rezervoarelor incendiate se vor realiza șanțuri sau diguri de protecție și de ghidare a produselor revărsate.

Art.206. Acțiunea de stingere a incendiilor la recipiente și butelii cu gaze lichefiate sub presiune se va desfășura cu multă pricepere și prudență, avînd în vedere posibilitatea producerii de explozii de mare intensitate și în serie, urmate de ruperea în bucăți a recipientelor și buteliilor, aruncarea lor la mari distanțe, distrugerea elementelor de construcții, vicierea atmosferei cu gaze și vapori toxici, formarea unor concentrații explozive, care pun în pericol viața oamenilor.

Art.207. Comandantul intervenției, împreună cu specialiști din obiectiv este obligat să stabilească :

- durata acțiunii radiației de căldură asupra buteliilor, recipientelor din zona incendiului;
- măsurile de salvare a persoanelor accidentate datorită exploziilor;



- posibilitățile de declanșare a unor noi explozii și de infectare a mediului înconjurător cu gaze.

Art.208. Pe timpul acțiunii de stingere a incendiului la recipientele și buteliile cu gaze lichefiate sub presiune, comandantul intervenției este obligat :

- să asigure răcirea intensă a recipientelor incendiate, cu apă refulată de tunuri sau prin țevi cu ajutoaje mari, pentru prevenirea exploziei și reducerea dimensiunilor torțelor de gaze.

Concomitent se realizează răcirea cu jeturi de apă a recipientelor și conductelor tehnologice expuse radiației de căldură;

- să realizeze stingerea incendiului sub formă de torță, prin folosirea jeturilor puternice de apă, iar pentru întreruperea arderii gazelor lichefiate scurse pe sol, să acționeze cu jeturi de apă pulverizată sub presiune, pulberi sau cu gaze inerte;

- să ia măsuri pentru reducerea presiunii gazelor în rezervoare, prin evacuarea lor în conducte care duc la faclă;

- să acționeze cu jeturi compacte și pulverizate de apă la stingerea incendiilor izbucnite la depozitele de butelii și să dispună umplerea volumelor încăperilor supuse radiației de căldură cu spumă ușoară, pentru evitarea exploziilor;

- să organizeze evacuarea buteliilor (recipientelor) din zona incendiată, după răcirea lor completă și când nu mai prezintă pericol de explozie.

#### Secțiunea 4. Stingerea incendiilor la erupții de țigăi și gaze.

Art.209. Organizarea și conducerea acțiunii de stingere a incendiilor izbucnite la erupțiile de țigăi și gaze se va executa cu sprijinul specialiștilor. Metoda, procedeul, substanțele de stingere și concepția generală de acțiune se vor stabili în funcție de :

- natura, debitul și presiunea erupției;

- starea turlei și a instalațiilor aferente, cunoscând că prăbușirea acestora pe gura sondei mărește suprafața coloanei de erupție, ca urmare a izbirii țigăiului și gazelor de masă metalică;

- forma de manifestare a arderii: torță sau dispersată (la erupțiile de țigăi este posibil ca o parte din lichid să se reverse pe sol, unde continuă să ardă);



- pericolul pentru construcțiile și instalațiile din vecinătatea sondei, determinat de răspîndirea gazelor și țitțeiului;
- concentrațiile de gaze și pericolul pentru localitățile învecinate;
- posibilitatea de protecție a mijloacelor de stingere și a personalului, în raport de relieful din jurul sondei;
- posibilitățile de alimentare cu apă și de amenajare a instalațiilor pentru refularea apei în zona incendiului;
- forțele și mijloacele existente la dispoziție;
- posibilitatea de acțiune în condiția asigurării securității personalului de intervenție, cunoscînd că la erupțiile de gaze sînt posibile aruncări de roci de diferite mărimi, formării de cratere în jurul sondei și degajări mari de căldură.

Art.210. Stingerea incendiilor la erupțiile de gaze și țitței se va realiza cu jeturi puternice de apă, jeturi de gaze de ardere și pulberi stingătoare. Acțiunea va începe numai după curățarea completă a gurii sondei de întregul echipament de foraj, folosind tractoare, buldozere și alte mijloace, sub protecția jeturilor de apă.

Atacul simultan asupra erupției, cu mai multe jeturi de apă (4-6 jeturi), refulate de tunuri și țevi cu ajutaje mari se va îndrepta inițial asupra gurii sondei, după care se vor ridica uniform pe întreaga înălțime a erupției, pînă la lichidarea completă a flăcării. Pentru refularea apei, servanții vor ocupa poziții în jurul sondei, acționînd fiecare într-un sector cu o deschidere de  $90-60^{\circ}$ .

În caz de nereușită a acțiunii se vor lua măsuri pentru pregătirea unui nou atac cu un număr mai mare de jeturi de apă sau se vor folosi alte procedee (jeturi de gaze de ardere, încărcături explozive etc.).

Art.211. Atacul cu jeturi de gaze de ardere, combinat cu apă pulverizată sau pulberi stingătoare, va fi precedat de răcirea intensă cu apă a terenului din jurul sondei și de lichidarea focarelor de ardere de pe sol. Jeturile de gaze se vor dirija la baza flăcărilor, după care se vor ridica progresiv pînă la lichidarea arderii.

Autospecialele cu jet de gaze se vor instala pe poziții, în apropierea erupției, la circa 10-15 m pe direcția vîntului, cele cu pulberi la 20 m, iar mașinile de alimentare cu apă la 60 m.



Înainte de începerea acțiunii, se vor lua măsuri de asigurare a alimentării cu apă, calculând debitul necesar pentru stingere, răcirea terenului din zona incendiului, protecția personalului de intervenție și a utilajelor folosite.

Art.212. Stingerea incendiilor la erupțiile de gaze și țigței cu ajutorul încărcăturilor explozive, se va executa la gura sondei și la partea de jos a flăcărilor. Înainte și după producerea exploziei, terenul din jurul sondei, instalațiile și construcțiile aferente vor fi răcite intens.

Art.213. Stingerea incendiilor la erupțiile de gaze și țigței prin metoda forării unor sonde înclinate se execută de personal specializat și impune o pregătire minuțioasă și o bază materială asigurată din timp. Unitățile de pompieri au sarcina de a proteja teritoriul învecinat și a menține sub control sonda în erupție.

Art.214. În cazul erupțiilor de țigței și gaze se va săpa un dig de protecție în jurul sondei, pentru captarea țigțeiului și reducerea suprafeței de ardere. Stingerea incendiului izbucnit pe această suprafață se realizează cu spumă refulată de țevi generatoare cu debite mari.

#### Secțiunea 5. Stingerea incendiilor la centrale și stații electrice.

Art.215. La stingerea incendiilor izbucnite la sălile de cazane și de mașini, comandantul intervenției este obligat să asigure :

- organizarea acțiunii de stingere cu sprijinul specialiștilor, în condițiile existenței temperaturii ridicate, scurgerii de ulei în apropierea suprafețelor fierbinți când se pot crea noi focare și a degajării fumului în cantitate foarte mare, care împiedică vizibilitatea;

- oprirea agregatelor avariate sau periclitate, închiderea circuitelor de ulei, a canalelor și conductelor de ventilație, pentru a împiedica propagarea și mărirea intensității incendiului, precum și apariția de noi avarii. Acțiunea de stingere a incendiului va începe numai după ce se confirmă de către personalul competent că în zona incendiului și în cea învecinată, curentul electric a fost întrerupt;



- introducerea de spumă ușoară în spațiul de sub generator (cota zero) pentru lichidarea focarelor de ardere a uleiului, evitând propagarea incendiului în canalele de cabluri, concomitent cu folosirea țevilor de refulare a apei, pentru protecția generatoarelor și construcțiilor de oțel învecinate;

- protejarea rezervoarelor de ulei din sala turbinelor și luarea de măsuri pentru înlăturarea scurgerii uleiului în canale și tuneluri de cabluri;

- evacuarea rapidă a uleiului din rezervoare (acolo unde este posibil);

- recunoașterea amănunțită și permanentă a încăperilor cu tablouri de comandă, tablouri de grup, relea, din apropierea locului incendiului, în vederea preîntâmpinării propagării acestuia prin cabluri și a declanșării unor noi focare, datorită scurtcircuitelor produse la cablurile rămase sub tensiune;

- evacuarea în timp util a hidrogenului din instalația de răcire a generatoarelor, cu ajutorul instalației de bioxid de carbon, precum și a buteliilor de hidrogen din interiorul secției;

- introducerea apei în interiorul turbogeneratoarelor și hidrogeneratoarelor răcite cu aer prin deschiderile existente sau prin furtunuri racordate la dispozitive de cuplare.

Art.216. În raport de natura incendiului, condițiile de dezvoltare a acestuia, de forțele și mijloacele la dispoziție, se stabilesc procedee și substanțe de stingere;

- la instalațiile de măcinare, transport și pulverizare a cărbunelui, se acționează cu apă pulverizată, abur și gaze inerte;

- la instalațiile de alimentare cu combustibil lichid se acționează cu apă pulverizată, spumă și pulberi stingătoare;

- la instalațiile care folosesc drept combustibil gaze, se acționează cu apă sub formă de jet compact, cu gaze inerte sau cu pulberi stingătoare;

- la rezervoarele cu ulei și la scurgerile de ulei se utilizează spumă sau apă pulverizată;

- la generatoarele electrice se pun în funcțiune instalațiile fixe de stingere cu bioxid de carbon sau se introduce apă.

Cuvele și elementele componente ale circuitelor de ulei se protejează cu spumă ușoară.



Art.217. In acțiunea de stingere a incendiului la centrale electrice se vor lua toate măsurile pentru ca incendiul să nu se propage la camera de comandă.

Art.218. In stațiile electrice de exploatare, acțiunea de stingere a incendiilor se începe și execută numai cu aprobarea conducerii tehnice, care este obligată să confirme scoaterea de sub tensiune și punerea la pământ a instalațiilor din zona incendiului și cea învecinată.

Art.219. Stingerea incendiilor la transformatoarele de mare putere, prevăzute cu instalații de răcire cu apă pulverizată și de stingere cu dioxid de carbon sau azot, se realizează prin intrare automată în funcțiune a acestora.

Protecția împotriva radiației de căldură a transformatoarelor, întrerupătoarelor de ulei și a diferitelor aparate electrice aflate în imediate apropiere a focarului de incendiu, se asigură cu apă pulverizată.

Împreună cu specialiștii din stațiile electrice se va analiza situația transformatorului care arde, luându-se măsuri de răcire permanentă cu apă, pentru a preveni explozarea cuvei și conservatorului de ulei.

Pentru prevenirea explodării cuvei transformatorului cu conținut mare de ulei, în cazul incendiilor care nu pot fi lichidate în faza inițială, se va evacua uleiul în bazinul de reținere special amenajat, iar dacă acesta este neîncăpător, se vor realiza diguri de protecție pentru preîntâmpinarea răspândirii uleiului pe suprafața solului. După evacuarea uleiului din interiorul cuvei, focarele de incendiu se pot lichida prin umplerea acestora cu spumă, apă, azot sau dioxid de carbon, asigurând totodată o perfectă etanșare. Incendiile la transformatoare se mai pot stinge cu pulberi stingătoare rău conducătoare, iar micile focare de la exterior, cu nisip.

Art.220. La stingerea incendiilor în tuneluri, canale, poduri de cabluri, se va urmări înlăturarea tuturor posibilităților de propagare a incendiului prin canale verticale și puncte de trecere a cablurilor către interiorul clădirii sau la instalațiile din exterior.

În canalele și tunelurile de cabluri prevăzute cu instalații de apă pulverizată sau cu alte substanțe, stingerea se realizează prin punerea în funcțiune a acestora, sau se folosesc mijloacele de pulverizare a apei din dotare.



Incendiile de canale și tuneluri de cabluri se vor stinge și cu spumă ușoară, sau pulberi stingătoare introduse prin deschiderile din planșeu și pe la ambele părți ale sectorului incendiat. În tunel, spuma refulată evensează numai în cazul când în sensul de înaintare a ei se va asigura evacuarea aerului și produselor de ardere prin deschideri.

Secțiunea 6. Stingerea incendiilor în obiectivele industriei siderurgice și metalurgice

Art.221. Pentru organizarea acțiunii de stingere a incendiilor la combinatele siderurgice și metalurgice, comandantul intervenției este obligat să stabilească :

- locul și natura avariei (incendiului), proporțiile și direcțiile de scurgere a metalului topit sau de propagare a incendiului;

- locurile de refugiu a persoanelor surprinse de metalul incandescent și posibilitățile de salvare;

- instalațiile, construcțiile și agregatele afectate de metalul revărsat și măsurile necesare pentru protejarea lor;

- căile ascunse pentru propagarea incendiului, posibilitatea pătrunderii metalului scurs din furnale sau cubilouri, în canale subterane cu cabluri electrice sau în încăperi auxiliare;

- posibilitățile producerii de explozii, ca urmare a deteriorării conductelor de gaze;

- căile de pătrundere a personalului de intervenție spre locul avariei sau focarului de ardere și pozițiile de atac;

- pericolul de prăbușire a elementelor de construcție și a celor din instalații.

Art.222. Realizarea cu succes a acțiunii de stingere obligă pe comandantul intervenției ca, împreună cu specialiști din obiectiv, să realizeze :

- închiderea vanelor de la conductele de gaz metan sau gaz de furnal;

- acțiunea cu apă sub formă de jeturi pulverizate din tunuri sau țevi cu ajutoaje mari pentru răcirea metalului topit, sau a zgurii incandescente revărsate. Jeturile de apă trebuie dirijate în prima fază la extremitățile suprafeței metalului revărsat, urmărind formarea și menținerea unei cruțe care să nu mai permită curgerea, după care, jeturile de apă pulverizată se manevrează din extremități către centru, pe întreaga su-



prafață a metalului incandescent;

- acoperirea cu nisip, pulbere de grafit sau pământ a metalului topit (incandescent) existent în cantități mici;
- stingerea incendiilor de gaz metan cu pulberi stingătoare sau gaze inerte și a celor de lichide combustibile cu spumă;
- ventilarea halelor de producție prin deschideri în scoperiș, pentru evacuarea fumului, căldurii și a gazelor de ardere;
- stingerea incendiilor din hale sau secții de producție, cu spumă ușoară, spumă grea, apă sau pulberi stingătoare, în raport de natura materialului și substanței combustibile care arde. Pentru stingerea incendiilor în canalele de cabluri se folosește apă pulverizată, pulberi stingătoare sau spumă ușoară.

Art.223. Pentru stingerea incendiilor de pulberi metalice, caracterizate prin intensificarea progresivă a vitezei de ardere, degajarea puternică de lumină și creșterea temperaturii până la 2500°C, comandantul intervenției este obligat să stabilească :

- natura pulberii metalice aprinse și cantitatea depozitată;
- modul de depozitare a pulberii metalice (în ambalaje sau în vrac);
- particularitățile constructive ale depozitului de pulberi metalice, necesitatea și posibilitatea executării de deschideri pentru evacuarea pulberii necuprinse de incendiu;
- pericolul de explozie determinat de finețea pulberilor, concentrația în aer și de posibilitatea ca acestea să intre în contact cu substanțele alcaline;
- posibilitățile transmiterii arderii de la pulberi la construcții și instalații;
- procedeele și substanțele de stingere, în raport de natura și proprietățile pulberilor metalice;
- pericolul pentru personalul de intervenție-

Art.224. În acțiunea de stingere a incendiilor la pulberile metalice, comandantul intervenției este obligat :

- să acopere și să izoleze focarele de ardere cu substanța de stingere cea mai adecvată;
- să supravegheze procesul de ardere până la completa lui întrerupere;
- să organizeze refularea substanțelor de stingere asupra focarelor de ardere, fără să se producă ridicarea în aer a pulberilor metalice;



- să ia măsuri de evacuare din zone incendiată a pulberilor metalice, evitând desfacerea ambalajelor și împrăștierea conținutului;
- să realizeze protecția prin răcire cu apă pulverizată a elementelor combustibile expuse radiației de căldură. Apa trebuie refulată cu prudență pentru a nu veni în contact cu pulberile metalice care ard;
- să realizeze stingerea incendiilor de pulberi de aluminiu cu pulberi stingătoare pe bază de clorură de sodiu și aditivi bine uscați sau numai cu clorură de sodiu (sare de bucătărie). Incendiile la pulberile de aluminiu în stare incipientă, se pot stinge și cu nisip fin și bine uscat;
- să folosească pentru stingerea incendiilor de pulberi de magneziu, pulberi stingătoare pe bază de florură de calciu, trimetoxiboraxima sau clorura de sodiu;
- să acționeze la stingerea incendiilor de pulberi de titan cu nisip fin complet uscat, praf de talc sau de dolomit;
- să stingă incendiile de pulbere de zirconiu cu pulberi stingătoare speciale. Pulberia de zirconiu în cantitate mică este lăsată să ardă complet după ce zona focarului a fost înconjurată cu nisip uscat;
- să realizeze stingerea incendiilor de pulberi de zinc cu nisip uscat, pulbere de talc, de grafit sau cu pulberi stingătoare speciale;
- să stingă incendiile de pulberi de uraniu cu pulberi stingătoare, nisip, clorură de sodiu, praf de grafit sau de talc, în stare uscată.

#### Secțiunea 7. Stingerea incendiilor în obiectivele din industria ușoară.

Art.225. La organizarea stingerii incendiului la depozitele de bumbac, filaturi, țesătorii și fabrici de încălțăminte, comandantul intervenției va stabili :

- natura fibrelor, firelor și materialelor folosite în procesul tehnologic;
- posibilitățile de propagare a incendiului prin deschiderile existente în construcție, sistemele de transport a materialelor și fibrelor și instalația de ventilație.

Art.226. Pentru stingerea incendiului la depozitele de bumbac, comandantul intervenției este obligat :



- să organizeze sectoare de intervenție cu misiuni de lichidare a arderii la suprafața baloturilor, protejarea elementelor de construcție și a căilor de evacuare, desfacerea baloturilor și stingerea focarelor de ardere;

- să organizeze atacul pe direcțiile principale de propagare a incendiului, concomitent cu acțiunile de protejare a stivelor vecine, a elementelor de construcție și a deschiderilor existente. Când nu dispune de forțe și mijloace suficiente, atacul se dă succesiv asupra stivelor incendiate, concomitent cu protecția celorlalte stive;

- să realizeze stingerea incendiului de la suprafața baloturilor cu apă refulată prin țevi cu ajutoaje mici, iar în spațiile dintre acestea cu jeturi de apă compacte, refulate de tunuri sau țevi cu ajutoaje mari;

- să organizeze evacuarea baloturilor, desfacerea și lichidarea arderilor din interior cu apă pulverizată. Pentru evacuarea baloturilor se vor folosi mijloacele mecanizate;

- să ia măsuri pentru protejarea stivelor prin acoperirea cu prelate udate permanent;

- să organizeze supravegherea întregului depozit, prin patrulare, iar în cazul depozitelor mari să destine un pichet pentru lichidarea eventualelor focare ce pot izbucni la distanță;

- să urmărească respectarea regulilor de securitate a lucrului la desfacerea stivelor de baloturi.

Art.227. Pentru stingerea incendiului la filaturi și țesătorii, comandantul intervenției este obligat :

- să realizeze stingerea incendiului cu apă pulverizată și pulberi stingătoare, în raport de cantitatea și natura fibrelor sau țesăturilor care ard;

- să organizeze atacul cu apă sau pulberi stingătoare asupra focarului principal, țevile având posibilități de manevră pentru acoperirea unor suprafețe mari cu apă, simultan cu protecția elementelor de construcție;

- să realizeze supravegherea deschiderilor dintre niveluri și secții, a canalelor tehnologice și a instalațiilor de transport și ventilație;

- să organizeze protecția mașinilor și utilajelor împotriva căldurii și apei.

Art.228. La stingerea incendiilor la fabricile de încălțăminte, comandantul intervenției este obligat :



• să realizeze stingerea incendiului cu apă îmbunătățită chimic, apă pulverizată, pulberi stingătoare și spumă;

- să organizeze evacuarea și protecția împotriva temperaturilor a materialelor ce se prelucerează, concomitent cu acțiunea de stingere;

- să realizeze protecția elementelor de construcție, iar când incendiul s-a transmis la elementele combustibile ale clădirii, să acționeze cu jeturi de apă refulată prin țevi cu diametre mari.

### Secțiunea 8. Stingerea incendiilor în obiectivele industriei lemnului

Art.229. Incendiile izbucnite la fabricile și depozitele de cherestea și la fabricile de prelucrare a lemnului se dezvoltă în timp scurt, degajă o mare cantitate de căldură, fum și gaze toxice, produc prăbușirea construcțiilor sau stivelor de material lemnos și se propagă la distanțe mari prin scînteii sau jăratice.

Art.230. Pentru stingerea incendiilor la fabricile de cherestea, comandantul intervenției este obligat :

- să organizeze stingerea incendiilor la hala de gaterie, subsolul halei și perimetrul construcțiilor;

- să realizeze stingerea incendiului în interior și exterior cu apă refulată de tunuri sau țevi cu ajutaje mari. Concomitent cu introducerea rapidă în acțiune a țevelor pentru lichidarea incendiului, să asigure protecția construcțiilor și stivelor vecine prin răcire cu jeturi și perdele de apă;

- să organizeze posturi de supraveghere și să creeze intervale de protecție prin desfacerea elementelor de construcție pe direcția principală de propagare a incendiului;

- să organizeze patrulare cu misiunea de a lichida focarele de ardere ce izbucnesc pe teritoriul obiectivului.

Art.231. La stingerea incendiilor izbucnite în depozitele de cherestea, comandantul intervenției este obligat :

- să organizeze stingerea incendiului pe sectoare de intervenție: stive, grupe de stive și sectoare de stive;

- să execute stingerea cu jeturi puternice de apă, folosind tunurile și țevele cu ajutaje mari;

- să limiteze propagarea incendiului pe direcția principală de dezvoltare prin răcirea stivelor cu apă, crearea perdelelor de apă, desfacerea și evacuarea stivelor sau acoperirea acestora cu prelate umede. Pentru desfacerea și evacuarea stivelor situa-



te pe direcția principală de propagare a incendiului se vor folosi mijloacele mecanizate și personalul depozitului;

- să amplaseze țevi în adâncimea depozitului cu misiunea de supraveghere și să destine mașini de stingere pentru executarea patrulării;

- să asigure securitatea personalului pe timpul lucrului prin stabilirea unor poziții sigure și să precizeze căile de retragere în caz de pericol;

- să organizeze schimbarea periodică a efectivului, hrănirea, uscarea echipamentului și asistența medicală;

- să organizeze, după stingerea incendiului, supravegherea depozitului pentru a preveni izbucnirea unor noi focare de ardere.

Art.232. Pentru stingerea incendiilor la fabricile de prelucrare a lemnului, comandantul intervenției este obligat :

- să asigure oprirea instalațiilor de ventilație, transport pneumatic și mecanic a deșeurilor și materialelor și să destine țevi pentru protecția și supravegherea acestora;

- să organizeze sectoare de intervenție pe orizontală și verticală, utilizând jeturi de apă refulate prin țevi cu ajutoare mici sau pulverizatoare, pentru a se evita degradarea utilajelor și materialelor din secții și depozite. Atacul incendiului se va executa pe direcțiile principale de dezvoltare, pe cât posibil, circular;

- să realizeze stingerea incendiului cu spumă sau cu pulberi stingătoare la secțiile de vopsitorie, lăcuire și uscătorie;

- să organizeze la timp evacuarea materialelor din secții și depozite și să asigure protecția lor împotriva radiației de căldură și a apei;

- să ia măsuri pentru evacuarea fumului și a gazelor de ardere din zona incendiată.

Secțiunea 9. Stingerea incendiilor la depozitele (silozurile) de cereale, făină, semințe oleaginoase, borhot și zahăr.

Art.233. Pentru organizarea stingerii incendiilor izbucnite la depozitele (silozurile) de cereale, făină, semințe oleaginoase, borhot și zahăr, comandantul intervenției va stabili :

- posibilitățile de propagare și dezvoltare a incendiului la suprafață și în masa produselor înmagazinate, prin instalațiile de ventilație, aspirație, transport pneumatic și la elementele de construcție;



- posibilitatea formării concentrațiilor explozive de praf și aer. La celulele silozurilor cu semințe oleaginoase se pot produce explozii locale, în urma acumulării gazelor de ardere și a vaporilor de apă, sub presiunea coloanei de semințe ;
- necesitatea și posibilitatea de evacuare a produselor;
- pericolul de surpare a produselor și de scufundare a oamenilor în masa acestora;
- existența și posibilitățile de formare a blocurilor (dopurilor) de semințe oleaginoase în celule;
- necesitatea executării de deschideri în acoperiș în scopul ventilării spațiului incendiat.

Art.234. În realizarea stingerii incendiilor izbucnite la depozitele (silozurile) de cereale, semințe oleaginoase, făină, borhot și zahăr, comandantul intervenției este obligat :

- să ia măsuri pentru decuplarea instalației de absorbție și oprirea transportoarelor de cereale;
- să organizeze evacuarea produselor ambalate în saci, concomitent cu acțiunea de stingere;
- să realizeze stingerea cu spumă ușoară sau cu apă, sub formă de jeturi compacte și pulverizate. Pentru desfacerea blocurilor (dopurilor) de semințe oleaginoase formate în interiorul celulelor, îndeosebi la partea lor inferioară și stingerea incendiilor, se vor folosi jeturi de apă introduse prin deschideri practicate în pereții celulelor, în locurile stabilite împreună cu specialiști din obiectiv;
- la celulele cu semințe oleaginoase să ia măsuri de evacuare a gazelor de ardere prin deschiderea capacelor în scopul preîntâmpinării formării amestecurilor explozive și să acționeze cu apă sau spumă pe la partea superioară;
- să descopere focarele de ardere ascunse în depozitele de cereale și de borhot, prin îndepărtarea straturilor superioare sub protecția jeturilor de apă;
- să asigure oprirea propagării incendiului la elementele de construcție din clădire;
- să folosească rațional apa la stingerea incendiilor de făină. Excesul de apă transformă făina într-o pastă care împiedică pătrunderea jeturilor către focarele de ardere;
- să controleze celulele după lichidarea incendiului, luând măsuri pentru preîntâmpinarea re izbucnirii acestuia;
- să ia măsuri pentru evacuarea fumului și gazelor de ardere din zona incendiată, prin deschiderile existente sau practi-



cate în elementele de construcție, utilizând mijloacele din dotare;

- să ia măsuri de securitate a personalului, care la depozitele de cereale se va deplasa asigurat cu cordițe de salvare, pe punți așezate pe suprafața produselor.

Secțiunea 10. Stingerea incendiilor la magazinele comerciale și la depozitele de mărfuri

Art.235. Pentru stingerea incendiului la magazinele comerciale și depozitele de mărfuri, comandantul intervenției va stabili :

- proporțiile și direcțiile principale de propagare a incendiului. În raport de natura mărfurilor și de modul de depozitare, incendiul se propagă prin rafturile și ambalajele combustibile, prin instalațiile de ventilație și deschiderile din construcție, punând în pericol viața oamenilor;

- posibilitățile de distrugere prin ardere sau de degradare datorită acțiunii fumului și apei a mărfurilor depozitate pe suprafețe reduse;

- posibilitățile de descompunere termică a mărfurilor cuprinse de incendiu și de degajare și răspândire a fumului și gazelor toxice;

- existența și amplasarea ascensoarelor și persoanelor imobilizate în acestea;

- modul de amenajare a magazinelor și depozitelor pe raioane de mărfuri, natura stelajelor și mărimea spațiilor dintre acestea;

- evoluția probabilă a incendiului în depozitele cu stelaje înalte, determinată de propagarea incendiului pe verticală și orizontală, cu viteză mare;

- posibilitățile de evacuare a mărfurilor cu pericol de explozie;

- căile de acces ce se pot utiliza pentru evacuarea persoanelor și bunurilor materiale;

- necesitatea salvării persoanelor de la etaje, cu ajutorul autoscărilor mecanice și a altor mijloace;

- necesitatea și posibilitatea practicării unor deschideri pentru pătrunderea în clădire, în scopul salvării persoanelor, bunurilor materiale și introducerii țevilor de refulare pentru stingerea incendiului.



Art.236. Pentru stingerea incendiilor la magazinele comerciale și depozitele de mărfuri, comandantul intervenției este obligat :

- să organizeze evacuarea și salvarea oamenilor aflați în pericol;
- să dirijeze forțele și mijloacele din subordine pe direcțiile principale de acces în magazin sau depozit;
- să folosească la stingere pulberi stingătoare, apă, spumă, în special spumă ușoară;
- să ia măsuri de întrerupere a instalației de ventilație;
- să acționeze fără să producă degradarea bunurilor materiale, în care scop apa se va refula în mod rațional prin țevi cu ajutoaje mici sau cu robinet;
- concomitent cu acțiunea de stingere, se va organiza evacuarea mărfurilor și acoperirea lor cu prelate sau alte materiale;
- să asigure protejarea golurilor din construcție, folosind țevi cu ajutoaje mici sau de pulverizare.

#### Secțiunea 11. Stingerea incendiilor la clădiri, spitale și săli de spectacole

Art.237. Pentru a asigura introducerea în timp scurt a forțelor și mijloacelor în dispozitiv și a realiza stingerea incendiilor în clădiri, comandantul intervenției este obligat să stabilească :

- gradul de pericol pentru oameni, existența căilor de evacuare, modul de salvare, necesitatea și posibilitatea utilizării în acest scop a mijloacelor din dotarea gărzii de intervenție;
- necesitatea opririi funcționării unor instalații utilitare;
- încăperile inundate cu fum și procedeele de ventilație a spațiului incendiat;
- existența și funcționarea ascensoarelor cu comandă prioritară destinate intervenției;
- posibilitățile de folosire a instalațiilor interioare de stingere;
- căile de acces pentru pătrunderea la focarele de ardere și cele pentru realizarea dispozitivului de intervenție;
- deschiderile ce trebuie executate pentru evacuarea fu-



mului, salvarea oamenilor și a bunurilor materiale și pentru introducerea țevilor la focarele de ardere;

- existența obstacolelor împotriva incendiilor și posibilitățile de folosire a acestora ca poziții de atac;

- pericolul pentru materialele și utilajele din încăperile clădirii și necesitatea evacuării sau protejării lor împotriva radiației de căldură și a apei;

- natura și starea schelelor incendiate, la clădirile aflate în construcție, rezistența lor la solicitările termice;

- pericolul de accidentare și necesitatea marcării punctelor periculoase cu indicatoare de avertizare.

Art.238. Stingerea incendiilor în subsolurile clădirilor se va realiza prin :

- introducerea de țevi la subsol cu misiune de stingere, la parter cu misiune de protecție și la nivelurile superioare cu misiune de supraveghere;

- practicarea unor deschideri în planșee sau pereți, când nu se pot utiliza căile de acces la subsol, prin care se introduce substanțe de stingere direct asupra focarelor. Când există posibilități pentru ermetizarea spațiului incendiat, stingerea se realizează prin inundare cu abur sau gaze inerte;

- organizarea ventilării subsolului cu ajutorul instalațiilor din clădire, utilizarea electroexhaustoarelor sau practicarea unor deschideri;

- refularea substanțelor de stingere prin țevi cu diametre mari sau a spumei ușoare, în raport de natura incendiului;

- luarea unor măsuri pentru evacuarea materialelor, a instalațiilor și agregatelor aflate în încăperile situate deasupra focarelor de ardere, pentru a evita prăbușirea planșeelor;

- organizarea supravegherii permanente a comportării elementelor de construcție (planșee, grinzi, stâlpi, pereți) și luarea măsurilor de retragere a personalului în caz de pericol.

Art.239. Pentru stingerea incendiilor la etajele clădirilor, comandantul intervenției este obligat :

- să realizeze stingerea cu apă refulată pe țevi cu diametre mici, cu pulberi stingătoare sau spumă ușoară, introduse în etajul incendiat și la etajele inferioare și superioare;

- să realizeze dispozitivul pe scările interioare și exterioare, ferestre, balcoane;



- să ia măsuri de evacuare a fumului și de desfacere sau demolare a unor elemente de construcție pentru descoperirea focarelor ascunse;

- să asigure protecția bunurilor aflate în zona incendiată, cu pături de azbest, prelate sau mijloace improvizate.

După lichidarea incendiului, comandantul intervenției este obligat să controleze minuțios etajul incendiat, cele superioare și inferioare, canalele de ventilație și golurile din elementele de construcție, pentru a preîntâmpina re izbucnirea incendiului.

Art.240. Pentru stingerea incendiilor la podurile clădirilor, comandantul intervenției este obligat :

- să acționeze prin interior și exterior, folosind apa refuletată prin țevi cu diametre mici, inițial sub formă de jet compact și apoi pulverizată. Concomitent cu țevile care acționează asupra focarelor, se vor introduce țevi și în încăperile de sub pod;

- să realizeze dispozitive prin scările interioare, pe scările fixe de incendiu și cele din dotarea subunităților de intervenție;

- să ia măsuri pentru dezvelirea acoperișului, lângă cornișe, cât mai aproape de focarele de ardere, pentru evacuarea fumului și introducerea țevilor în scopul stingerii incendiului;

- să asigure realizarea obstacolelor în calea propagării incendiului prin executarea de dezveliri (desfaceri) în versanții acoperișului, de regulă, când forțele și mijloacele sînt insuficiente, precum și la podurile cu suprafețe mari;

- să ia măsuri de desfacere a acoperișului clădirii pentru stingerea incendiului izbucnit la mansardă, folosind apă pulverizată refuletată direct asupra focarelor de ardere. La incendiile pe suprafețe mari se vor desface și pereții combustibili interiori, organizîndu-se stingerea acestora;

- să asigure securitatea personalului care acționează pe acoperiș cu corzi de salvare. Permanent se va verifica gradul de rezistență a elementelor din construcția podului, luînd măsuri pentru retragerea la timp a servanților, în caz de pericol.

Art.241. Intervenția pentru stingerea incendiilor la clădiri înalte se va realiza prin :

- introducerea în acțiune a țevilor la focare pe direcțiile principale de dezvoltare a incendiului, punerea în funcțiune a instalațiilor de hidranți interiori, concomitent cu executarea



operațiunilor de salvare a oamenilor prin scările interioare, exterioare, fixe și mobile, utilizarea accesoriilor de salvare din dotare și a elicopterelor la clădirile care au amenajate platforme în acest scop;

- stingerea incendiului cu apă pulverizată prin țevi cu diametre mici, pulberi stingătoare sau spumă ușoară. La instalații se folosește și bioxidul de carbon;

- atacul incendiului prin casele scărilor, organizând sec-tare de intervenție la etajul incendiat, la etajele superioare și inferioare;

- oprirea dezvoltării incendiului pe căi ascunse (canale de ventilație, planșee false, ghene tehnice, pereți despărțitori), prin executarea unor deschideri prin care se refulază apă sub formă de jeturi pulverizate sau compacte;

- aducerea ascensoarelor la parter;

- transportul mijloacelor de stingere la nivelurile superioare cu ascensoarele de serviciu, destinate acțiunii de intervenție;

- asigurarea debitului și presiunii necesare pentru stingere, prin executarea alimentării rețelei interioare cu ajutorul mijloacelor mobile din dotare.

Pe timpul acțiunii, comandantul intervenției este obligat să realizeze legătura cu personalul care acționează în zona incendiată.

Art.242. Pentru stingerea incendiilor la acoperișuri combustibile cu suprafață mare, comandantul intervenției este obligat :

- să acționeze pentru stingerea incendiului cu apă, refulată cu țevi cu diametre mari și de tunuri, concomitent din interior și exterior;

- să ia măsuri pentru executarea de dezveliri și deschideri, fără a afecta principalele elemente de susținere ale acoperișurilor, în vederea creării spațiilor de izolare și realizarea ventilației;

- să asigure cu corzi de salvare personalul care lucrează pe acoperiș.

După lichidarea incendiului, părțile suspendante din construcția acoperișului se vor desface pentru evitarea accidentelor.

Art.243. Pentru stingerea incendiilor izbucnite la clădirile aflate în construcție, comandantul intervenției este obligat :



- să ia măsuri de limitare a propagării incendiului în interiorul construcției, prin acțiuni cu jeturi de apă de pe schelele exterioare și autoscări, precum și cu țevi cu diametre mici, pentru stingerea incendiului în interiorul construcției;

- să acționeze pentru atacul focarelor de ardere la schelele și cofrajele combustibile cu tunuri de apă amplasate pe sol;

- să ia măsuri de desfacere (demolare) a schelelor sau a cofrajelor și îndepărtarea lor din zona incendiată, când nu dispune de suficiente forțe, mijloace și substanțe de stingere;

- să realizeze protejarea cu apă pulverizată a elementelor portante ale schelelor și a trecerilor improvizate.

Pe timpul acțiunilor, comandantul intervenției este obligat să ia măsuri de amplasare a servanților în afara zonelor expuse prăbușirilor, precizând căile de retragere în caz de pericol și urmărind respectarea de către personalul care acționează la stingere a regulilor stabilite;

Art.244. Pentru stingerea incendiilor izbucnite la spitale, comandantul intervenției este obligat :

- să organizeze fără întârziere salvarea bolnavilor din încăperile cuprinse de incendiu sau fum, ținând seama de prevederile planului de evacuare și de indicațiile personalului medical;

- să ia măsuri pentru prevenirea panicii, mai ales în rândul persoanelor din maternități și sanatorii de neuropsihiatrie, folosind în acest scop întreg personalul medical;

- să asigure scoaterea de sub tensiune a aparatelor medicale și să stabilească protecția, modul de evacuare și locul de păstrare a surselor radioactive, aparaturii, arhivei, medicamentelor și a celorlalte bunuri;

- să organizeze protejarea căilor de evacuare și limitarea propagării incendiului către încăperile destinate cazării bolnavilor;

- să utilizeze la stingere apă pulverizată, iar în laboratoare, farmacii și arhive, spumă sau pulberi stingătoare;

- să execute, împreună cu personalul medical, controlul tuturor încăperilor amenințate de incendiu sau fum;

- să ia măsuri de dezinfectare a echipamentului, mijloacelor și servanților care au acționat la stingerea incendiilor la spitalele de boli contagioase. Personalul care a acționat în apropierea surselor radioactive va fi supus controlului dozimetric.



Art.245. Acțiunea de stingere a incendiilor la teatre și cinematografe, îndeosebi pe timpul desfășurării programului este influențată de :

- necesitatea salvării și evacuării unui număr mare de oameni într-un timp scurt;
- propagarea rapidă a incendiului către scenă și de la scenă la sală și pod;
- degajarea unei cantități mari de căldură și fum;
- deformarea sau prăbușirea unor elemente de construcție sau instalații, planșee, ornamenteții, pasarele și decoruri care pun în pericol viața oamenilor și contribuie la propagarea incendiului.

Art.246. În cazul intervenției pentru stingerea incendiului la sălile de spectacole, principala obligație a comandantului intervenției o constituie asigurarea menținerii calmului spectatorilor și executarea organizată și rapidă a evacuării acestora.

În primul rând se va asigura evacuarea persoanelor de la balcoane și loji.

Comandantul intervenției este obligat să organizeze echipe din personal anume destinat și instruit, care să asigure dirijarea și menținerea ordinii și calmului spectatorilor pe timpul evacuării.

Art.247. Pentru stingerea incendiului, comandantul intervenției este obligat :

- să organizeze atacul incendiului izbucnit pe scenă, cu jeturi de apă refulată de tunuri sau țevi cu diametre mari, amplasate în sala de spectacol, în deschiderile din buzunarele scenei sub scenă și pe acoperiș;
- să asigure coborârea și răcirea cortinei de siguranță cu jeturi de apă refulată de țevi cu ajutoare mici;
- să ia măsuri pentru deschiderea trapelor pentru evacuarea fumului și căldurii din spațiul scenei și buzunarele acestora;
- să organizeze stingerea incendiului izbucnit în sală cu jeturi puternice de apă refulată prin țevi cu ajutoare mari, organizând sectoare la scenă și buzunarele ei, balcoane, loji și la deschiderile laterale ale sălii;
- să organizeze stingerea incendiului izbucnit la pod cu jeturi de apă refulată de țevi cu diametre mari, concomitent cu introducerea țevilor în sala de spectacol și pe acoperiș, pentru protecție și supraveghere;



- să asigure ca realizarea dispozitivului de intervenție să nu stănjenească desfășurarea operațiunilor de salvare și evacuare a oamenilor;

### Secțiunea 12. Stingerea incendiilor în transporturi

Art.248. Acțiunea de intervenție pentru stingerea incendiului la garaje și parcuri de autovehicule se organizează în funcție de :

- mărimea garajului și numărul de autovehicule existente în interior;

- starea autovehiculelor garate și amenințate de incendiu;

- posibilitățile de transmitere a incendiului de la autovehicule la acoperiș și invers;

- posibilitățile de dezvoltare a incendiului în încăperile auxiliare și la gurile de canalizare, favorizate de explozia rezervoarelor de carburanți și de împrăștierea benzinei;

- intensitatea curenților de convecție în încăperea incendiată și influența lor asupra propagării incendiului;

- temperatura degajată, volumul fumului și al gazelor toxice;

- starea acoperișului și pericolul de prăbușire;

- necesitatea și posibilitatea de remorcare a autovehiculelor aflate în stare de nefuncționare;

- existența mijloacelor de tractare, locul de parcare a autovehiculelor evacuate din garaj.

Art.249. Pentru stingerea incendiului izbucnit la garaje și parcuri de autovehicule, comandantul intervenției este obligat :

- să organizeze evacuarea buteliilor de oxigen, de acetilenă și a carbidului din interiorul garajului;

- să organizeze evacuarea autovehiculelor garate conform planului stabilit, folosind personalul prezent în obiectiv. Evacuarea se va face sub protecția jeturilor de apă pulverizată și va fi supravegheată în permanență pentru a nu se bloca căile de acces sau aglomera diversele puncte ale garajului. Autovehiculele în stare de nefuncționare se evachează prin remorcare;

- să realizeze lichidarea incendiului izbucnit la autovehicule, cu spumă, pulberi stingătoare, abur sau apă pulverizată, concomitent cu protejarea elementelor de construcție ale garajului, cu jeturi compacte de apă refulată din țevi cu ajutoaje mari;



- să acționeze cu jeturi de apă pulverizată, asupra ferme-  
lor și grinzilor metalice ale acoperișului, pentru evitarea de-  
formării și prăbușirii acestora;

- să dirijeze atacul cu spumă sau apă asupra focarelor în  
cazul arderii simultane a unei părți din construcție și a auto-  
vehiculelor din interiorul garajului, concomitent cu protejarea  
prin răcire a elementelor de construcție și mașinilor expuse ra-  
diației de căldură;

- să ia măsuri pentru ca incendiul să nu se transmită la a-  
coperiș;

- să organizeze atacul cu jeturi puternice de apă, în cazul  
incendiului de acoperiș, atât din interior cât și din exterior,  
după caz realizând tăieri pe direcția de propagare a acestuia;

- să organizeze răcirea rezervoarelor cu benzină și a cau-  
ciucurilor autovehiculelor, pînă la evacuarea acestora din ga-  
raj;

- să ia măsuri de asigurare a securității personalului care  
acționează pe acoperiș, prin folosirea de corzi de salvare.

Incendiile izbucnite la autovehiculele în mars se sting cu  
stingătoare manuale cu pulberi stingătoare sau gaze inerte și  
prin acoperirea cu prelate.

Art.250. În organizarea acțiunii de intervenție pentru stin-  
gerea incendiilor izbucnite la depourile de tramvaie, troleibuze  
și locomotive, comandantul intervenției va ține seama de :

- existența pericolului de electrocutare a personalului ca-  
re acționează neprotejat și de intoxicare cu fum și oxid de car-  
bon degajat în cantități mari;

- numărul tramvaielor (troleibuzelor) incendiate și căile  
principale de propagare a incendiului din încăperile auxiliare  
și la elementele combustibile din construcția depoului;

- starea tramvaielor (troleibuzelor) din depou, posibili-  
tatea și ordinea de evacuare;

- starea căilor de acces - interioare și exterioare - modul  
de folosire pentru evacuarea troleibuzelor, tramvaielor și loco-  
motivelor;

- natura elementelor de construcție ale acoperișului și pe-  
ricolul de prăbușire peste tramvaie, troleibuze și locomotive.

Art.251. Pentru stingerea incendiului la depourile de tram-  
vaie, troleibuze și locomotive, comandantul intervenției este o-  
bligat :

- să acționeze cu apă pulverizată, spumă și pulberi stingă-



toare. Concomitent cu acțiunea de stingere, să asigure protecția prin răcire cu apă pulverizată, refulată prin țevi cu ajutoare mici, a tramvaielor, troleibuzelor și locomotivelor expuse efectului radiației de căldură, pînă la evacuarea lor din zona incendiului. Operațiunea de evacuare trebuie atent supravegheată pentru a nu se bloca căile de acces;

- să realizeze localizarea și lichidarea incendiului la acoperișul depoului, cu jeturi puternice de apă, refulate cu ajutorul tunurilor și țevilor cu ajutoare mari, din interior și de pe acoperiș. Atacul cu jeturi de apă trebuie dirijat pe direcțiile principale de dezvoltare a incendiului, astfel ca să oprescă propagarea arderii la tramvaiete, troleibuzele și locomotivele garate în interior;

- să realizeze stingerea incendiului la locomotive, cu pulberi stingătoare, spumă și apă pulverizată. La locomotivele cu tracțiune electrică să acționeze numai după întreruperea curentului electric de forță;

- să realizeze ventilarea spațiului în care a izbucnit incendiul, prin folosirea deschiderilor existente.

Art.252. Incendiile la mijloacele de transport pe cale ferată izbucnite în urma unor accidente tehnice sau de circulație, de regulă la distanțe mari de subunitățile de pompieri și în locuri greu accesibile, obligă pe comandantul intervenției să ia măsuri specifice acestor situații. În acest scop va stabili :

- numărul vagoanelor și al persoanelor accidentate, care urmează să fie salvate de urgență;

- natura încărcăturii din vagoanele incendiate, precum și din cele neafectate;

- conținutul vagoanelor cisternă, pericolul de explozie și măsurile necesare pentru evitarea acesteia;

- posibilitatea de intrare în reacție a substanțelor chimice revărsate din vagoanele cisternă în urma accidentului;

- pericolul de electrocutare, în cazul incendiilor izbucnite la garniturile de cale ferată cu tracțiune electrică;

- locul, proporțiile, modul de manifestare și posibilitățile de propagare a incendiului în întreaga garnitură de vagoane, la construcțiile vecine și către terenurile în pantă, păduri și rîuri, datorită scurgerii lichidelor combustibile;

- posibilitățile de răspîndire a lichidelor combustibile, scurse sau revărsate din vagoanele cisternă în urma spargerii sau exploziei acestora;



- necesitatea și posibilitatea decuplării vagoanelor neincendiate de cele cuprinse de incendiu și evacuarea lor în locuri sigure;

- condițiile de amplasare și de alimentare cu apă a mijloacelor de stingere.

Art.253. Pentru stingerea incendiului izbucnit la garniturile de cale ferată, comandantul intervenției este obligat :

- să concentreze rapid la fața locului forțele și mijloacele necesare pentru salvarea oamenilor și lichidarea incendiului, îndeosebi a formațiilor de intervenție pe căi ferate;

- să dirijeze acțiunile de stingere pe direcțiile unde sînt persoane accidentate, care necesită a fi salvate de urgență;

- să asigure prin personalul căilor ferate îndepărtarea materialului rulant avariat sau amenințat de incendiu și întreruperea temporară a circulației în zona incendiului;

- să realizeze decuplarea vagoanelor din garnitura de tren, sub protecția jeturilor de apă și îndepărtarea vagoanelor neavariate pe linii libere. În primă urgență se decuplează din garnitură vagoanele încărcate cu substanțe explozive, lichide și gaze combustibile. Cînd nu este posibilă decuplarea vagoanelor se iau măsuri pentru protecție, concomitent cu lichidarea incendiului;

- să ia măsuri pentru lichidarea incendiului la vagoanele de călători și mărfuri cu jeturi compacte și pulverizate de apă, cu spumă și pulberi stingătoare. Concomitent cu acțiunea de stingere, să acționeze la răcirea vagoanelor, construcțiilor expuse radiației de căldură, cu jeturi compacte de apă refulate prin țevi cu diametre mari;

- să acționeze pentru lichidarea arderii sub formă de torță la vagoanele cisternă, folosind jeturi puternice de apă refulată din tunuri sau țevi cu ajutoaje mari și a arderilor de lichide combustibile scurse din vagoane pe suprafața solului, cu spumă refulată de tunuri și țevi generatoare;

- la garniturile de vagoane cu tracțiune electrică să acționeze numai după ce au fost luate măsuri de întrerupere a curentului electric de forță pe linia respectivă;

- să ia măsuri de oprire a propagării incendiului la magazii, silozuri, clădiri în cazul accidentelor produse în stația de cale ferată sau în apropierea acesteia.

Art.254. Pentru organizarea acțiunii de stingere a incendi-



ilor izbucnite la hangarele de avioane, comandantul intervenției va stabili :

- numărul avioanelor incendiate și neincendiate, necesitatea, posibilitatea și ordinea evacuării avioanelor din hangar;
- starea și posibilitatea folosirii căilor de acces din interiorul și exteriorul hangarului;
- starea construcției hangarului și posibilitatea transmiterii incendiului la acoperiș și de prăbușire a elementelor de construcție.

Art.225. Acțiunea de intervenție pentru stingerea incendiilor la hangare, se realizează prin :

- organizarea evacuării și protejării avioanelor. Avioanele cu trenuri de aterizare se vor evacua cu ajutorul mijloacelor de tracțiune din obiectiv, sub protecția jeturilor de apă pulverizată. Cele pe suporturi se vor proteja împotriva radiației de căldură cu prelate umezite cu apă, jeturi de apă pulverizată sau cu spumă. Fuselajele avioanelor se vor răci permanent cu apă;
- stingerea avioanelor incendiate și a combustibilului revărsat din rezervoare și din instalații, cu ajutorul pulberilor stingătoare, spumei grele sau prin inundarea hangarului cu spumă ușoară;
- stingerea incendiului declanșat la acoperiș sau la alte elemente de construcție ale hangarului, se va realiza cu jeturi compacte de apă, refulată prin țevi cu ajutaje mari;

Art.256. Stingerea incendiului la avioane se va executa cu ajutorul mașinilor de stingere speciale, în timp scurt, impus de rapiditatea evoluției arderii și de necesitatea salvării pasagerilor și echipajului în primele minute ale izbucnirii incendiului. În acest scop, comandantul intervenției va stabili :

- situația pasagerilor, a echipajului și posibilitățile de salvare;
- situația rezervoarelor, natura și cantitatea carburanților și posibilitatea cuprinderii de incendiu;
- pericolul de explozie a rezervoarelor de carburanți și măsurile necesare pentru preîntâmpinarea acestuia;
- suprafețe de ardere în urma scurgerii carburanților din rezervoare;
- natura mărfurilor din avion, influența lor asupra dezvoltării incendiului și declanșării de explozii;
- încărcături de bombe, muniție și măsurile de securitate pentru personalul care acționează la stingere;



- direcția și intensitatea vântului.

Art.257. Pentru stingerea în timp scurt a incendiului izbucnit la avion pe sol, comandantul intervenției este obligat :

- să acționeze cu rapiditate folosind toate forțele și mijloacele la dispoziție pentru salvarea și evacuarea oamenilor din avionul incendiat. În acest scop, ia măsuri imediate pentru punerea în funcțiune a mijloacelor de stingere în vederea lichidării focarelor de ardere, cu jeturi de pulbere, concomitent cu jeturi puternice de spumă pe direcțiile de evacuare a oamenilor, pentru răcirea fuselajului în vederea deschiderii ușilor principale și de avarie. În cazul când ușile sînt blocate, se vor practica deschideri în fuselajul avionului, în locurile anume marcate. Evacuarea persoanelor din interiorul avionului se va realiza cu ajutorul topoganelor existente la bordul avionului și scărilor din dotarea aeroportului și pompierilor;

- să organizeze atscul incendiului în dispozitiv circular, jeturile de pulbere fiind dirijate astfel ca flăcările care înconjoară nemijlocit fuselajul să fie înlăturate imediat. După stingerea flăcărilor cu pulberi, fuselajul se acoperă cu spumă;

- să asigure eficacitatea procedurii combinate de stingere (pulbere și spumă) prin refularea dintr-o dată și la lungimi egale a jeturilor de pulbere și de spumă;

- la stingerea incendiului din interiorul avionului să acționeze după evacuarea pasagerilor și echipajului, folosind spumă ușoară, pulbere stingătoare sau bioxid de carbon;

- să acționeze la lichidarea focarelor de ardere din interiorul planurilor avionului, cu spumă ușoară sau bioxid de carbon, refulate prin deschideri practicate în aripile aeronavei și să răcească cu apă pulverizată suprafețele ei exterioare;

- să asigure, pentru stingerea incendiului la motoare, punerea în funcțiune de către personalul navigant, a instalației de stingere fixă de stingere existente la bord. Concomitent cu această acțiune, să realizeze răcirea exterioară a motoarelor cu jeturi de apă pulverizată;

- să ia măsuri urgente de lichidare a arderii carburantului scurs sau revărsat sub avion, executînd, cînd sînt posibilități, deplasarea aeronavei cu ajutorul tractoarelor sau mașinilor utilitare;

- să ia măsuri de concentrare la locul acțiunii a autovehiculelor de salvare necesare acordării primului ajutor și de trans-



portare a persoanelor accidentate;

- să mențină în permanență legătura cu personalul de dirijare a zborului, să coopereze cu organele Ministerului de Interne, cu unitățile Ministerului Apărării Naționale și cu cele sanitare pe timpul acțiunilor de salvare a oamenilor și lichidare a incendiului.

Art.258. Organizarea și conducerea acțiunii de stingere a incendiului pe navele maritime și fluviiale sînt influențate de :

- dispunerea și numărul mare de încăperi cu volume reduse;
- temperaturi ridicate, fum dens și degajări de gaze toxice;
- elemente de construcții metalice incandescente;
- numărul mare de oameni pe punte, care în cele mai multe cazuri nu pot fi salvați sau se salvează tîrziu și cu greutate, gîndind panică;

- propagarea cu ușurință a incendiului izbucnit în interiorul navei, la punți și suprastructură, prin luminatoare și hublouri;

- propagarea ascunsă a arderii prin spațiile de aer izolate între pereții exteriori și bordului, pereții verticali despărțitori, căptușeala interioară de lemn a cabinelor și a plafoanelor;

- propagarea incendiului prin instalațiile de ventilație și de condiționare a aerului;

- explozia recipientelor cu gaze comprimate și lichefiate;

- producerea exploziilor la sala de mașini, de cazane, la instalațiile frigorifice, rezervoarele de carburanți și la magazii destinate mărfurilor comerciale;

- imposibilitatea acționării la stingere pe un front larg.

Art.259. Pentru lichidarea incendiului și salvarea navei se vor stabili :

- persoanele care sînt în pericol, procedeele și mijloacele de salvare a acestora;

- natura mărfurilor depozitate în magazii și contribuția lor la propagarea incendiului;

- starea punților și a pereților despărțitori dintre compartimentul incendiat și cele alăturate;

- poziția navei față de vînt, de mal, de construcții și de navele apropiate și măsura în care acestea sînt afectate de incendiu;

- tipul și starea de funcționare a instalațiilor fixe de stingere a incendiilor;

- măsurile inițiale luate de echipajul navei pentru localizarea și lichidarea incendiului;



- procedeele și substanțele de stingere cele mai eficace, în funcție de locul unde a izbucnit incendiul și de natura materialelor care ard;

- posibilitatea de a alimenta cu aer compartimentele, printr-o ventilație controlată ; verificarea permanentă a stabilității navei;

- posibilitatea de a împiedica propagarea căldurii și a incendiului în spațiile importante ale navei.

Art.260. Pentru asigurarea stingerii incendiilor izbucnite la navele pentru transportul persoanelor sau a mărfurilor generale sînt obligatorii următoarele măsuri :

- organizarea operațiunii de salvare a pasagerilor și echipajului în strînsă cooperare cu specialiștii din port și cu organe, unități și formațiuni ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naționale și gărzile patriotice;

- introducerea rapidă în acțiune a unor țevi cu apă pulverizată pe direcțiile de evacuare a oamenilor și pentru protejarea punctelor importante ale navei (puntea de comandă, pupitrele de comandă ale motoarelor);

- răcirea pereților și punților magaziiilor (calelor), pentru reducerea temperaturii și ușurarea acțiunii de stingere;

- evacuarea fumului folosind toate posibilitățile;

- stingerea incendiului în interiorul suprastructurii, de regulă, cu pulberi stingătoare, spumă și apă. În exteriorul suprastructurii se acționează cu jeturi puternice de apă (tunuri și țevi cu diametre mari), atacîndu-se punctele cu intensitate maximă a arderii, concomitent cu răcirea căilor posibile de propagare a incendiului, îndeosebi pe direcția sălii mașinilor și a magaziiilor;

- stingerea incendiului izbucnit în magazine, cu spumă ușoară, abur și bioxid de carbon;

- protecția deschiderilor magaziiilor și a altor încăperi, cu prelate și pături de azbest;

- introducerea jeturilor de apă pe la partea de sus a compartimentelor, prin gurile și canalele de ventilație sau prin deschiderile practicate în cocă sau punți în cazul cînd stingerea incendiului cu ajutorul instalațiilor fixe nu a putut fi realizată. Inundarea compartimentelor navei cu apă se adoptă numai cînd metodele folosite nu au dat rezultate;

- stingerea incendiului izbucnit în sala mașinilor și la rezervoarele de combustibil, cu pulberi stingătoare, bioxid de carbon, abur și spumă ușoară, concomitent cu acțiunea de răcire a



elementelor de construcție expuse radiației de căldură.

Art.261. Pentru stingerea incendiilor la navele petroliere sînt obligatorii următoarele măsuri :

- punerea în funcțiune a instalațiilor de stingere existente pe navă;
- orientarea navei perpendicular pe direcția vîntului;
- introducerea în acțiune a tunurilor de apă sau spumă montate pe punte;
- atacarea cu spumă a breșei produsă prin abordaj sau explozie;
- răcirea punților și suprastructurilor cu ajutorul tunurilor de apă;
- spălarea punților cu apă pentru îndepărtarea hidrocarburilor;
- utilizarea țevilor cu apă pulverizată pentru răcirea punților și panourilor despărțitoare;
- saturarea cu abur sau cu gaze inerte a rezervoarelor situate în apropierea celui incendiat sau umplerea lor cu spumă;
- pomparea produsului petrolier din rezervorul incendiat în compartimentele libere, cînd nu sînt suficiente mijloace de stingere, concomitent cu răcirea intensă a pereților despărțitori.

Art.262. Navele incendiate, care prezintă pericol pentru zona petrolieră vor fi evacuate sub protecția jeturilor de apă, refulate de pe uscat cu ajutorul tunurilor și țevilor cu ajutoare mari sau de pe navele de intervenție. Concomitent va continua și atacul pentru lichidarea focarelor de ardere de către navele de intervenție.

Art.263. Evacuarea apei din nave incendiate, se va face numai cu scordul specialiștilor. Pe fluvii, râuri și canale, evacuarea apei se va face în locuri amenajate pe țărm.

### Secțiunea 13. Stingerea incendiilor în prezența și la substanțele radioactive.

Art.264. Intervenția pentru stingerea incendiilor în prezența surselor radioactive și a celor declanșate în zona contaminată radioactiv va fi precedată de o temeinică recunoaștere, executată împreună cu specialiștii obiectivului, pentru a stabili locurile și căile de pătrundere cele mai puțin periculoase, distanța minimă de apropiere de sursele radioactive, timpul de staționare admisibil în sectoarele de lucru și mijloacele de protecție.



Pe timpul acțiunii, comandantul intervenției este obligat să ia toate măsurile de protecție a personalului pentru evitarea contaminării radioactive sau limitarea ei la o valoare sub doza admisibilă.

Acțiunile desfășurate în zona contaminată trebuie efectuate cu minimum de personal, care se va schimba succesiv, înainte de atingerea dozei admisibile. În zonele contaminate radioactiv, manevra de forțe și mijloace se va reduce la minimum.

Art.265. Pentru stingerea incendiului la laboratoarele cu izotopi radioactivi, ateliere și alte spații închise unde există pericol de iradiere, comandantul intervenției este obligat :

- să se informeze asupra naturii și intensității surselor de radiații, a locului și modului de depozitare;
- să stabilească timpul de lucru în zona contaminată, echipamentul și măsurile de protecție;
- să organizeze acțiunea de stingere pe direcția vântului;
- să asigure amplasarea mașinilor de stingere în locuri protejate și cât mai departe de focarul incendiului;
- să realizeze stingerea cu pulberi stingătoare, bioxid de carbon, spumă și apă pulverizată. Cantitățile folosite vor fi cât mai reduse, pentru a se evita împrăștierea substanțelor la stingerea incendiilor izbucnite la filtrele de aer din laboratoarele de izotopi radioactivi, deoarece reacționează în contact cu unele particule de praf radioactiv.

Art.266. La stingerea incendiului izbucnit la reactoarele nucleare, comandantul intervenției este obligat să utilizeze :

- pulberi speciale sau clorură de sodiu la incendiile de combustibil nuclear (uraniu, plutoniu). Apa și bioxidul de carbon intensifică arderea;
- pulberi stingătoare, nisip fin și uscat, clorură de sodiu, grafit sau talc, la incendiile de sodiu și de potasiu în stare lichidă.

Art.267. Stingerea incendiului izbucnit la încăperile instalațiilor de accelerare a particulelor se realizează cu apă pulverizată, spumă sau pulberi stingătoare.

Art.268. Sursele radioactive deschise, răspândite în urma unui accident de circulație a autovehicolului care le transportă, în caz de sprindere, se vor stinge cu jeturi de apă pulverizată refu-lată de la distanță. Personalul de intervenție va folosi costume de protecție, acționând din locuri protejate.



Art.269. Pe timpul intervenției, personalul care acționează în zona contaminată va fi dotat cu dozimetre cu citire directă.

Inlocuirea buteliilor de oxigen sau aer comprimat de la aparatele izolante sau a cartușelor filtrante de la măști se va efectua în afara zonei contaminate, fără ca purtătorul să scoată masca de pe față.

Schimbarea personalului în sectoarele de lucru se face numai la ordinul și în locurile stabilite de comandantul intervenției, pentru evitarea pătrunderii acestuia în zone deosebit de periculoase. Personalul de intervenție, după terminarea misiunii, se va supune controlului dozimetric și operațiunii de decontaminare.

Comandantul intervenției este obligat ca împreună cu specialiștii din obiectiv, să stabilească în permanență gradul de extindere a zonei contaminate și să ia măsuri imediate pentru limitarea pericolului. În cazul unor contaminări intense, personalul va fi scos imediat din zonă și i se va acorda primul ajutor.

Retragerea forțelor și mijloacelor de intervenție se va ordona numai după efectuarea controlului dozimetric și tratarea parțială a personalului, echipamentului, utilajelor și accesoriilor.

#### Secțiunea 14. Stingerea incendiilor în localități

Art.270. Stingerea incendiilor în localități impune ducerea acțiunilor pe suprafețe mari prin eforturile întrunite ale gărzii de intervenție, formațiilor civile de pompieri și cetățenilor, organizarea precisă a sectoarelor de intervenție și conducerea fermă a acestora.

Pentru organizarea stingerii incendiului, comandantul intervenției va stabili :

- proporțiile incendiului, natura și densitatea construcțiilor;

- necesitatea salvării și evacuării oamenilor, animalelor și bunurilor materiale ale cetățenilor din construcțiile incendiate și cele amenințate;

- direcția principală de propagare a incendiului în raport de condițiile locale și meteorologice;

- existența surselor de alimentare cu apă și posibilitățile de folosire;

- direcțiile și aliniamentele pe care urmează a se executa localizarea incendiului, necesitatea executării desfacerilor elementelor de construcție, demolărilor și a îndepărtării materialelor combustibile;



- măsurile ce se impun pentru protecția construcțiilor de pe direcția de propagare a incendiului.

Art.271. La stingerea incendiului în localități, comandantul intervenției este obligat să asigure;

- evacuarea la timp a oamenilor, animalelor și bunurilor materiale din zonele expuse pericolului de aprindere;
- organizarea stingerii incendiului pe sectoare de intervenție, în raport de situația acestuia, pe străzi și grupuri de locuințe cu misiuni de localizare, protecție și supraveghere;
- conducerea formațiilor civile de pompieri și a celorlalte forțe ce participă la stingerea incendiului, stabilirea misiunilor în raport de dotare și concepția de organizare a intervenției;
- limitarea propagării incendiului pe direcția principală de dezvoltare, prin lichidarea focarelor cu jeturi compacte de apă refulată cu tunuri sau țevi cu ajutoaje mari;
- eșalonarea dispozitivelor de stingere în adâncime pe 2-3 aliniamente, în funcție de combustibilitatea și densitatea construcțiilor și de viteza de propagare a arderii;
- protejarea construcțiilor și a depozitelor de furaje prin răcirea lor cu apă și îndepărtarea materialelor combustibile de pe direcția principală de propagare a incendiului;
- organizarea, din rîndul populației, a echipelor pentru stingerea scînteilor și a jarului transportat de curenții de aer;
- realizarea perdelelor de apă pe direcția principală de propagare a incendiului.

#### Secțiunea 15. Stingerea incendiilor la păduri

Art.272. Stingerea incendiilor la păduri, impune pregătirea intervenției din timp, în care scop comandantul de unitate(subunitate) este obligat :

- să cunoască sectorul silvico-forestier din zona de responsabilitate(raionul de intervenție);
- să controleze și să îndrume inspectoratele silvice județene și ocoalele silvice în activitatea de întocmire și reactualizare a planurilor de apărare împotriva incendiilor la zonele împădurite;
- să sprijine organele silvice în pregătirea personalului silvic și populației, în vederea cunoașterii și aplicării planurilor de apărare și a planurilor unice de intervenție pentru stingerea incendiilor de proporții la fondul forestier;
- să organizeze, în cooperare cu inspectoratele și ocoalele



silvice, înaintea perioadelor când crește pericolul de incendiu la păduri, exerciții și aplicații practice pentru cunoașterea metodelor de localizare și lichidare a incendiului de către forțele participante, precum și executarea de patrulări pe timp de secetă și în zilele nelucrătoare, pentru observarea și anunțarea incendiilor;

- să studieze, împreună cu conducerea inspectoratului silvic județean dotarea ocoalelor silvice și a punctelor întărite cu mijloace de transmisii și materiale de intervenție pentru combaterea incendiilor și să stabilească măsurile necesare pentru completarea acestora;

- să realizeze cooperarea permanentă cu organele silvice, în vederea asigurării pregătirii și conducerii unitare a activității de prevenire și stingere a incendiilor izbucnite la fondul forestier.

Art.273. Pentru intervenția la stingerea incendiului în zonele împădurite comandantul de unitate (subunitate) este obligat :

- să conducă, în colaborare cu organele silvice, operațiunile de intervenție;

- să asigure asistența tehnică pentru executarea recunoașterii incendiului și stabilirea metodelor de localizare și lichidare a acestuia;

- să participe cu 1-2 grupe de militari și autocamioane de intervenție (după caz și cu alte mașini), la stingerea incendiului de pădure;

- împreună cu organele silvice, să organizeze forțele și mijloacele concentrate pentru intervenția în dispozitivele de lucru, în raport de natura și modul de manifestare a incendiului;

- să asigure hrănirea și asistența medicală a efectivelor;

- să cerceteze, împreună cu organele silvice și de miliție, cauza incendiului.

Art.274. În acțiunile de intervenție pentru stingerea incendiului la păduri, comandanții sînt obligați să folosească metode și procedee specifice naturii și modului de manifestare a incendiului, astfel :

- incendiul de litieră se va localiza prin încercuirea cu forțe a suprafeței afectate, concentrînd efectivele principale pe direcția de propagare a acestuia. În raport de direcțiile principale de dezvoltare se vor organiza detașamente care să acționeze frontal, lateral și eventual din spate;

- incendiul de coronament se va stinge prin procedee ce se adoptă în raport de viteza de dezvoltare a acestuia. Localizarea



se realizează prin crearea unor fîșii de siguranță, în spatele cărora se va asigura supravegherea pădurii, în scopul evitării transmiterii incendiului prin scînteii. Fîșiile de siguranță vor fi udate cu apă, folosind mijloacele aflate la dispoziție. În cazul cînd nu este posibil să se realizeze fîșii de siguranță, se recomandă utilizarea explozivilor de către unitățile specializate;

- incendiul sub pătura de frunziș se va stinge prin săparea de șanțuri de izolare în jurul suprafeței incendiate (cînd este posibil, șanțurile se umple cu apă sau pereții se stropesc cu substanțe chimice). După ce incendiul a fost localizat, se vor executa săpături pentru descoperirea și lichidarea focarelor de incendiu ascunse;

- incendiul din zona cu copaci doborîți, se va stinge prin crearea centurilor de apărare și izolare, acoperirea cu pămînt sau udarea cu apă a copacilor care ard.

Art. 275. Acțiunea de stingere a incendiului va fi organizată pe sectoare și condusă de pompieri în cooperare cu organele silvice.

După stingerea incendiului se organizează supravegherea zonei afectate, în scopul preîntîmpinării reapariției focarelor de ardere.

Secțiunea 16. Stingerea incendiilor în condițiile lipsei de apă, în condiții de vînt puternic, pe timpul iernii și noaptea.

Art. 276. Desfășurarea acțiunilor de stingere a incendiilor, în condițiile lipsei de apă se asigură prin :

- organizarea recunoașterii pentru depistarea surselor de alimentare cu apă;
- folosirea rațională a apei, acționarea cu țevi cu ajutoare mici sau cu robinet și oprirea refulării apei pe timpul manevrelor sau a schimbărilor de poziție;
- mărirea presiunii în conductele de alimentare cu apă, prin punerea în funcțiune a unor pompe suplimentare și oprirea apei pe anumite sectoare din rețeaua localității;
- folosirea zăpezii pentru stingerea incendiilor pe timp de iarnă;
- alimentarea cu apă din vagoane cisternă, autocisterne, trenuri pompier sau de la sisteme de irigație;
- transportul apei în zona incendiată de către populație cu sacale, butose și găleți;



- limitarea propagării arderii prin demolarea construcțiilor sau îndepărtarea obiectelor și elementelor combustibile;
- concentrarea în sprijin a mașinilor de stingere cu capacitate mare, organizarea celui mai rațional sistem de alimentare cu apă din sursele locale, folosirea ejectoarelor și pompelor submersibile în cazul surselor aflate la adâncimi mari;
- utilizarea spumei ușoare, pulberilor stingătoare și apei îmbunătățite chimic.

Art.277. La stingerea incendiului la care apa se asigură prin transport cu autopompe cisterne, se vor folosi țevi cu ajutoare și la presiuni mici, pentru a asigura continuitatea în refulare.

În acțiunea de stingere a incendiilor pe timpul lipsei de apă, efortul principal va fi concentrat pentru salvarea oamenilor și a bunurilor materiale de valoare.

Art.278. Intervenția pentru stingerea incendiilor în condiții de vânt puternic este îngreunată de multiplele focare de ardere ce izbucnesc la distanțe mari, de creșterea intensității acestora, îndeosebi pe direcția vântului.

Pentru stingerea incendiilor în condiții de vânt puternic, comandantul intervenției este obligat :

- să organizeze protecția obiectivelor dispuse pe direcțiile vântului, prin realizarea de dispozitive și posturi fixe în adâncime, executarea de patrulări cu mijloace de stingere și prin perdele de apă;

- să asigure supravegherea continuă a obiectivelor vecine neincendiate, dispuse pe direcția vântului și să realizeze protecție acestora, prin acoperirea cu prelate umede și mijloace improvizate;

- să organizeze atacul masiv al incendiului cu substanțe de stingere, asupra întregii suprafețe de ardere, asigurând reducerea intensității focarelor;

- să mențină la dispoziție o rezervă de forțe și mijloace, pe care să o folosească la stingerea focarelor mici de ardere ce se pot produce pe timpul intervenției;

- în cazuri deosebit de periculoase, să realizeze pe direcțiile principale de propagare a incendiului intervale de siguranță, prin desfacerea anumitor construcții și îndepărtarea materialelor și substanțelor combustibile;

- să asigure lichidarea tuturor focarelor de ardere.

Art.279. Intervenția pentru stingerea incendiilor pe timp de iarnă este influențată de condițiile meteorologice specifice acestor



tui anotimp (zăpadă, viscol, temperatură scăzută, vizibilitate redusă).

Art.280. La stingerea incendiului pe timp de iarnă, comandantul intervenției este obligat :

- să verifice modul cum au fost pregătite mașinile de stingere pentru intervenție;
- să organizeze dispozitive de intervenție cu furtunuri de diametre mari, fără distribuitoare. In caz de absolută nevoie, distribuitoarele se vor amplasa în clădiri;
- să ia măsuri pentru dublarea liniilor de furtun către țevile care acționează pe direcțiile principale de atac;
- să organizeze refularea neîntreruptă a apei;
- să realizeze protecția racordurilor și furtunurilor din exterior împotriva înghețului, prin acoperirea cu zăpadă sau cu mijloace improvizate;
- să interzică stropirea cu apă a dispozitivului, căilor de acces și personalului;
- să asigure rezervă de forțe și mijloace;
- să stabilească durata de lucru a personalului în dispozitive, să organizeze punctele de încălzire a personalului, de dezghețare și uscare a furtunurilor, precum și asistența medicală a efectivelor;
- să ia măsuri pentru salvarea și acordarea primului ajutor persoanelor expuse la frig;
- să controleze respectarea măsurilor de protecție a personalului pe timpul intervenției, împotriva degerăturilor și să asigure distribuția suplimentară de hrană, îndeosebi a ceaiului cald.

Art.281. Stingerea incendiilor pe timp de noapte este influențată de posibilitățile reduse de iluminare a obiectivelor, de greutatea care survin pe timpul realizării dispozitivului, în conducerea subunităților și menținerea cooperării.

Pentru îndeplinirea misiunii de stingere a incendiilor pe timp de noapte, comandantul intervenției este obligat:

- să cunoască temeinic obiectivele și localitățile din zona de responsabilitate sau raionul de intervenție;
- să execute recunoașteri neîntrerupte la locul intervenției împreună cu specialiștii din obiectiv;
- să organizeze iluminarea obiectivului cu mijloace din dotarea subunităților și a forțelor cu care se cooperează, asigurând în principal iluminarea căilor de evacuare a oamenilor și bunurilor materiale, precum și a dispozitivului de intervenție;



- să dea misiuni care să nu impună executarea de manevre complicate;

- să organizeze schimbarea personalului din dispozitivele de intervenție și să ia măsuri de asigurarea securității acestuia împotriva electrocutării și de prevenirea accidentelor;

- să solicite specialiștilor din obiectiv repunerea în stare de funcționare a instalațiilor electrice de iluminat în zonele învecinate incendiului-

## CAPITOLUL VIII

ASIGURAREA SECURITĂȚII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA OBIECTIVELE UNDE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA SAU AU LOC ACȚIUNI LA CARE PARTICIPA CONDUCĂTORII DE PARTID ȘI DE STAT.

Art.282. Obiectivele la care se asigură securitatea împotriva incendiilor de unitățile de pompieri, în cooperare cu alte organe și unități ale Ministerului de Interne, se stabilesc prin ordine ale ministrului de interne.

Misiunile unităților de pompieri se transmit, de regulă, prin Comandamentul pompierilor și pot avea caracter permanent sau temporar.

Art.283. Comandantul unității organizează nemijlocit asigurarea securității împotriva incendiilor la obiective unde își desfășoară activitatea sau au loc acțiuni la care participă conducători de partid și de stat. El este obligat să asigure executarea dispozițiilor comandamentului acțiunii și în cooperare cu comandanții unităților Ministerului de Interne, să stabilească în amănunt misiunile ce revin forțelor din subordine.

Art.284. Îndeplinirea misiunilor cu caracter permanent se realizează prin organizarea și dislocarea de subunități specializate sau pichete de pompieri, care asigură prima intervenție în obiective.

Art.285. Pentru îndeplinirea misiunilor cu caracter permanent, comandantul unității precizează :

- obiectivul;
- compunerea pichetului de pompieri și dotarea cu mijloace și substanțe de stingere;
- îndatoririle comandantului de subunitate (pichet) și a personalului din subordine;
- organizarea serviciului în cadrul pichetului;
- misiunile subunităților specializate (pichetului de pom-



pleri) pe situații tactice și dispozitive de intervenție. La obiective unde se organizează posturi fixe se precizează misiunile acestora;

- misiunile și dispozitivul de intervenție al companiei în raionul căreia se află obiectivul;

- sistemul de legături între pichet și obiectiv și între pichet și punctul de comandă de bază al subunității în raionul căreia se află obiectivul;

- modul de realizare a asigurării materiale, tehnice și medicale.

Art.286. Avînd la bază elementele precizate de comandant, șeful de stat major al unității ajutat de comandantul companiei care are în subordine pichetul (subunitățile specializate) de pompieri, elaborează PLANUL DE INTERVENȚIE care va cuprinde :

- dispunerea obiectivului și caracteristicile constructive și funcționale ale acestuia și puncte cu pericol de incendiu;

- instalații (surse) pentru alimentarea cu apă din obiectiv și vecinătăți, nature și locul mijloacelor de primă intervenție;

- situațiile tactice, dispozitivul primei intervenții și al subunității în raionul căreia se află obiectivul (grafic pe schemă);

- îndatoririle comandantului subunității (pichetului de pompieri) și al personalului din subordine;

- indicative de recunoaștere radio (telefonice) și modul de asigurare a legăturilor;

- organizarea cooperării cu comandanții celorlalte organe și subunități ale Ministerului de Interne din obiectiv;

- schema cu repartizarea spațiului destinat cazării personalului și cu locul pentru gararea mijloacelor de stingere;

- modul de asigurare al hrănirii, echipării și cazării personalului;

Planul de intervenție se avizează de către șeful de obiectiv și se aprobă de comandantul unității de pompieri.

Art.287. Pentru clădirile sau locurile unde se organizează frecvent activități la care participă conducătorii de partid și de stat și sînt organizate pichete de pompieri permanente, care se întăresc cu forțe și mijloace din compunerea unității, se va întocmi "Schema cu dispozitivul de intervenție în situații speciale" care va fi anexată la planul de intervenție.

Art.288. Subunitățile specializate (pichetele de pompieri) dislocate în obiective, desfășoară activități de pregătire speci-



fice misiunilor ce le au de îndeplinit în baza planurilor de intervenție.

Art.289. La obiectivele, clădirile (cvartale de construcții) unde sînt organizate pichete de pompieri (subunități specializate) cu misiune permanentă, regulile de prevenire a incendiilor se stabilesc de șefii de obiective cu sprijinul cadrelor numite de comandantul unității.

Urmărirea respectării regulilor de prevenire se realizează de personal anume destinat. Comandantul de unitate, în raport de pericolul de incendiu, poate organiza posturi fixe, folosind personalul din compunerea pichetului de pompieri (subunității specializate).

Art.290. Misiunile cu caracter temporar se transmit în vederea asigurării securității împotriva incendiilor pe timpul pregătirii și desfășurării congreselor, conferințelor naționale și internaționale, mitingurilor, adunărilor populare, vizitelor la nivel înalt sau altor acțiuni nominalizate prin ordin și se referă la :

- executarea îndrumării și controlului de prevenire la obiective, piețe, parcuri, împrejurimi unde se desfășoară activități la nivel înalt;

- urmărirea respectării normelor de prevenire și stingere a incendiilor în perioada de pregătire și pe timpul desfășurării acțiunii;

- asigurarea intervenției în caz de incendiu.

Art.291. Comandantul de unitate este obligat să organizeze nemijlocit, activitățile ce revin unității, în care scop cooperează cu comandanții (șefii) organelor și unităților Ministerului de Interne și elaborează "PLANUL DE MASURI PENTRU ASIGURAREA SECURITĂȚII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR", care va cuprinde :

- misiunile ce revin unității în perioada pregătitoare și pe timpul desfășurării acțiunii;

- situații operative posibile și modul de acțiune al unității în asemenea cazuri;

- compunerea grupei operative constituită la nivelul unității și personalul numit în compunerea grupei operative a eșalonului superior sau comandamentului acțiunii;

- forțele și mijloacele ce se destina în etapa pregătitoare și pe timpul desfășurării acțiunii, pe obiective și activități. Repartizarea nominală a personalului și funcțiile ce le îndeplinesc;

- locurile unde se organizează gărzii de intervenție, piche-



te de pompieri, posturi fixe; ora intrării și ieșirii din dispozitiv;

- atribuțiile personalului care asigură alte îndatoriri - șef de obiectiv, post fix, comandant al gărzii de intervenție;
- atribuțiile personalului de conducere numit să vegheze la respectarea regulilor de prevenire și stingere a incendiilor;
- asigurarea materială, tehnică și medicală;
- rezervele și locurile de dispunere a acestora.

În planurile de măsuri pentru asigurarea securității împotriva incendiilor se specifică obiectivele la care sînt întocmite planuri de intervenție. Pentru celelalte obiective cuprinse în acțiune se întocmesc scheme cu dispozitivele de intervenție ale subunităților specializate și pichetelor de pompieri, care asigură prima intervenție.

Art.292. Planurile de măsuri întocmite pentru acțiunile ce se desfășoară în municipiul București se aprobă de comandantul pompierilor, iar la județe de către șefii inspectoratelor Ministerului de Interne.

Art.293. Comandantul unității este obligat să asigure intrarea coordonată a tuturor forțelor și mijloacelor în dispozitive pregătitoare și pe timpul desfășurării acțiunii. Controlul îndeplinirii îndatoririlor se efectuează în teren de comandantul de unitate și locuitorii acestuia.

Art.294. Evenimentele ce se produc în obiectivele în care se asigură securitatea împotriva incendiilor și se execută misiuni cu caracter permanent și temporar, intrarea și ieșirea din dispozitive, ordinele și indicațiile date de comandanții superiori, care au controlat activitatea desfășurată de personalul unității, se raportează ierarhic la punctul de comandă de bază al Comandamentului pompierilor și la punctul de comandă al comandamentului acțiunii.

## CAPITOLUL IX

### INTERVENTIA PENTRU LIMITAREA (LICHIDAREA) EFECTELOR CALAMITATILOR SI CATASTROFELOR

Art.295. Unitatea (subunitatea) de pompieri participă la acțiunile organizate de consiliile locale de apărare sau comendamente special constituite pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice negative și înlăturarea urmărilor provocate de calamități, catastrofe, cutremure, alunecări de teren, accidente de



cale ferată, secetă. Comandantul unității (subunității) este obligat să raporteze imediat eșalonului superior despre participarea trupelor la astfel de acțiuni.

Art. 296. Misiunile trupelor de pompieri, care participă la înlăturarea urmărilor calamităților naturale și catastrofelor, constau în salvarea persoanelor, animalelor și bunurilor materiale, alimentarea cu apă potabilă a populației sau proceselor tehnologice, iluminatul locului de acțiune și evacuarea apei din punctele vitale ale obiectivelor și instituțiilor.

Art. 297. În toate situațiile când subunitățile de pompieri participă la acțiunile de înlăturare a urmărilor calamităților și catastrofelor, dispozitivele de intervenție și modul de acțiune se stabilesc de către comandantul intervenției, în raport de misiunile stabilite de consiliile locale de apărare.

Art. 298. Îndeplinirea misiunilor în cadrul acțiunilor de limitare și înlăturare a urmărilor fenomenelor meteorologice negative, calamităților și catastrofelor, se asigură prin :

- realizarea unei conduceri ferme și neîntrerupte a subunităților specializate;
- întrebuintarea judicioasă a forțelor și mijloacelor la dispoziție;
- concentrarea efortului în locul unde trebuie salvat cel mai mare număr de persoane, la obiectivele de importanță deosebită sau la cele amenințate;
- realizarea și menținerea unei strînse cooperări cu celelalte forțe care participă la îndeplinirea misiunilor;
- menținerea și punerea rapidă în stare de funcționare a mijloacelor de intervenție;
- asigurarea materială, tehnică și medicală a subunităților.

Art. 299. Manevra forțelor și mijloacelor pe timpul înlăturării urmărilor provocate de calamități și catastrofe se execută la ordinul comandantului de unitate (subunitate) în scopul creării celor mai favorabile condiții pentru concentrarea eforturilor de salvare a oamenilor, evacuarea animalelor și bunurilor materiale și pentru reluarea activității în obiective și localități.

Manevra trebuie să fie operativă, simplă și ușor de realizat.

După îndeplinirea misiunilor, subunitățile se regrupează în raioane de adunare pentru restabilirea parțială a capacității



de luptă. Restabilirea totală a capacității se realizează la înapoierea în companii (plutoane independente).

Art.300. Pentru intervenția la limitarea și lichidarea urmărilor inundațiilor, se vor destina efectivele și mijloacele stabilite de consiliile locale de apărare. Efectivele vor fi pregătite și dotate cu echipament și utilaje adecvate, cu veste de salvare, bărci, mijloace improvizate, precum și mijloace de legătură radio.

În toate cazurile, comandanții vor menține la dispoziție forțe și mijloace necesare stingerii incendiilor în zona de responsabilitate (raionul de intervenție).

Evacuarea apei din obiectivele economice și locuințele cetățenilor se execută cu motopompe și autopompe de primă intervenție, iar transportul apei potabile în zona calamitată cu autopompe cisternă.

Art.301. Pentru executarea misiunilor în alte zone de responsabilitate, unde este necesară intervenția unor forțe și mijloace tehnice suplimentare, Comandamentul pompierilor va asigura intervenția grupărilor operative de pompieri.

Art.302. În cazul producerii accidentelor de cale ferată și aeriene, cutremurelor, alunecărilor de teren și altor catastrofe, care nu sînt urmate de incendii, unitatea (subunitatea) de pompieri este obligată să intervină pentru salvarea vieții oamenilor, animalelor și a bunurilor materiale de valoare.

Tăria forțelor și mijloacelor ce se destină în acest scop, se stabilește de către consiliile locale de apărare și sînt aprobate de comandantul pompierilor.

Efectivele participante vor fi comandate de ofițeri și dotate cu echipament și utilaje adecvate.

Art.303. Pentru conducerea acțiunilor de limitare și lichidare a calamităților și catastrofelor, comandantul intervenției este obligat să stabilească :

- situația oamenilor accidentați și a celor aflați în pericol;
- procedeele și mijloacele de salvare (evacuare) în funcție de situație;
- starea căilor de acces în zona calamitată;
- consecințele accidentelor;
- pericolul de prăbușire a construcțiilor (instalațiilor), de accidentare a personalului operativ și măsurile de securitate;
- procedeele de intervenție;
- necesitatea executării lucrărilor de demolare și îndepăr-



tare a unor elemente de construcție, personalul și mijloacele tehnice necesare pentru executarea acestor operațiuni;

- locul punctului medical de prim ajutor și mijloacele pentru transportarea rapidă la spital a celor accidentați.

## CAPITOLUL X

### STUDIAREA SI STABILIREA CAUZEI INCENDIULUI

Art.304. Comandantul de unitate (companie, pluton independent) este obligat să asigure stabilirea cauzei incendiului la toate intervențiile pentru stingere din zona de responsabilitate (raionul de intervenție).

Art.305. Stabilirea cauzei incendiului constă în studiul aprofundat al obiectului arderii, ascultarea martorilor, efectuarea analizelor de laborator, expertizei și reconstituirii.

În scopul stabilirii cauzei incendiului comandantul intervenției este obligat să studieze :

- aspectul general al arderii (gradul de carbonizare a materialului din zona incendiului și urmele produselor de ardere);

- proporțiile și dezvoltarea arderii, culoarea flăcării și fumului;

- circumstanțele care au favorizat sau îngreunat procesul de ardere și influența lor asupra evoluției incendiului (explozii, răbufniri);

- locurile unde incendiul s-a manifestat cu intensitate maximă și sursele posibile de inițiere a aprinderii;

- relatările persoanelor care au observat incendiul privind locul, proporțiile și evoluția acestuia;

- obiectele sau materialele din zona incendiată care prezintă interes, în special cele identificate în focarele de ardere.

În cazul când incendiul a produs victime, comandantul intervenției va studia împrejurările, condițiile în care s-au găsit și activitățile ce le desfășurau acestea în momentul inițierii arderii.

Comandantul intervenției este obligat să precizeze obiectele și materialele arse cât și cele din vecinătatea acestora, care prezintă interes și să ia măsuri de conservare și protejare pe locurile unde au fost descoperite. Recoltarea acestora și trimiterea la laborator se va efectua în cooperare cu celelalte organe ale Ministerului de Interne și organe de stat care au competență stabilită prin lege.



2

Probele de laborator vor fi coroborate cu declarațiile mar-  
torilor.

Pe baza studiului efectuat va stabili cauza tehnică care a  
produs incendiul, administrând totodată probele materiale privind  
sursa care a inițiat arderea. Cauza stabilită se înscrie în proce-  
sul verbal de incendiu.

Art.306. Pentru generalizarea învățămintelor reieșite din  
activitatea de prevenire a incendiilor și din acțiunile de inter-  
venție desfășurate de unitate (subunități) și îmbunătățirea activi-  
tății de apărare împotriva incendiilor în zona de responsabilitate,  
comandantul unității de pompieri este obligat :

- să studieze statistica incendiilor izbucnite în obiective-  
le și localitățile din zona de responsabilitate, pe ramuri de pro-  
ducție și sectoare economice, folosind datele centralizate și pre-  
lucrate de Comandamentul pompierilor și cele din evidența proprie;

- să execute cercetarea incendiilor deosebite izbucnite în  
zona de responsabilitate, pentru a stabili modul în care au fost  
respectate prevederile normelor, normativelor și altor prescripții  
tehnice, răspunderile ce revin conducătorilor organizațiilor so-  
cialiste și altor persoane, precum și eficiența acțiunilor de in-  
tervenție.

Art.307. Unitatea (subunitatea) de pompieri este obligată  
să înregistreze și să țină evidența incendiilor izbucnite în zona  
de responsabilitate (raionul de intervenție). În acest scop coman-  
dantul intervenției întocmește fișa de incendiu, urmărind înscri-  
erea corectă a tuturor datelor.

Unitatea de pompieri, prin inspecția pentru prevenirea in-  
cendiilor, verifică conținutul fișelor întocmite de companii (plu-  
toane independente) și formații civile de pompieri, înscrie datele  
în registrul cu evidența acțiunilor de intervenție și asigură îna-  
mintarea fișelor la Comandamentul pompierilor.

Art.308. Unitatea de pompieri cercetează incendiile la care  
au intervenit forțele prevăzute pentru urgențe a II-a, precum și  
alte incendii care prin particularitățile evoluției și modului de  
stingere, permit generalizarea unor învățăminte importante, sau  
necesită luarea unor măsuri de îmbunătățire a prevederilor norme-  
lor, normativelor, regulamentelor și instrucțiunilor de speciali-  
tate.

Compania (plutonul de pompieri) efectuează cercetarea incen-  
diilor produse în obiective și localități, unde au acționat forțe-  
le prevăzute pentru urgența I, precum și cele la care s-au înregis-



trat pagube peste 100.000 lei.

Rezultatul cercetării se consemnează în raportul de cercetare, care va cuprinde principalele concluzii, învățăminte și propuneri reieșite din activitatea de prevenire și stingere desfășurată. La raport se vor anexa scheme cu dispozitivele de intervenție pe faze ale acțiunii, fotografiile, buletine de expertiză și alte documente.

Unitățile întocmesc raportul de cercetare și îl înaintează Comandamentului pompierilor în maximum 10 zile, iar companiile (plutoanele independente) unității în termen de 5 zile.

Art.309. Comandantul de unitate (companie, pluton independent) analizează cu personalul din subordine toate acțiunile de intervenție ale unității (subunităților) în zona de responsabilitate (raionul de intervenție) pentru care s-au întocmit rapoarte de cercetare, fiind obligat să stabilească măsuri pentru îmbunătățirea activității de prevenire, perfecționarea intervenției și ridicarea capacității de luptă.

## CAPITOLUL XI

### ACTIUNEA TRUPELOR DE POMPIERI IN CONDITIILE APARARII PATRIEI DE CATRE INTREGUL POPOR

#### Secțiunea 1. Misiunile și modul de acțiune al trupelor de pompieri în condițiile apărării patriei de către întregul popor.

Art.310. Trupele de pompieri, în condițiile apărării patriei de către întregul popor, își organizează și desfășoară activitatea în următoarele situații :

- în perioade premergătoare agresiunii (sau când inamicul a trecut prin surprindere la agresiune);
- pe timpul ducerii operației de apărare pentru respingerea agresiunii inamicului, în cazul pătrunderii acestuia pe teritoriul național;
- pe timpul nimicirii inamicului și eliberării teritoriului național;
- pe timpul luptei de rezistență, în condițiile ducerii acțiunilor de luptă pe teritoriul vremelnic ocupat de inamic.

Art.311. În perioada premergătoare agresiunii, trupele de pompieri continuă să îndeplinească misiunile de prevenire și stingere din timp de pace, concomitent cu următoarele misiuni :

- desfășoară activități de dislocare, în conformitate cu



prevederile ordinelor ministrului de interne;

- reorganizează zonele de responsabilitate, acordând importanță orașelor și centrelor industriale, punctelor probabile ale atacurilor aeriene inamice, raioanelor în care se dislocă conducătorii de partid și de stat, raioanelor de dislocare a populației, depozitelor rezervelor de stat și raioanelor în care se află mari unități ale Ministerului de Interne și Ministerului Apărării Naționale;

- stabilesc, împreună cu organele prevăzute de lege, măsurile de prevenire și stingere a incendiilor pe timp de război la obiective și localități, precum și regulile de comportare a populației, în condițiile folosirii de către inamic a mijloacelor de incendiere și de nimicire în masă;

- reorganizează formațiile civile de pompieri descompletate, ca urmare a mobilizării și sprijină acțiunea de pregătire a acestora;

- asigură organizarea, dotarea și instruirea subunităților care se înființează la mobilizare;

- participă la descoperirea și amenajarea unor noi surse de apă potabilă pentru aprovizionarea trupelor și populației;

- intensifică aplicarea măsurilor de pregătire a formațiilor civile de pompieri și cetățenilor, în vederea participării acestora la acțiunile de stingere a incendiilor provocate de loviturile din aer ale inamicului;

- organizează cooperarea la toate eşaloanele în concordanță cu concepția generală a luptei.

Art.312. În operația de apărare pentru respingerea și nimicirea inamicului și eliberarea teritoriului național, unitățile (subunitățile) de pompieri vor acționa independent sau în compunerea detașamentelor de salvare-evacuare, organizate și conduse de consiliile locale de apărare, îndeplinind următoarele misiuni :

- intensifică activitatea de prevenire a incendiilor la obiectivele economice, în localități, în raioanele și punctele populate și aglomerate, pe direcția de afluire și defluire a unităților forțelor armate. Pentru îndeplinirea acestei misiuni pe lângă personalul specializat al trupelor de pompieri se va solicita concursul conducătorilor de obiective, comisiilor tehnice de prevenire și stingere, comandanților unităților militare din zonă, gărzilor patriotice, formațiilor civile de pompieri;

- intervin la stingerea incendiilor care pun în pericol viața oamenilor, capacitatea productivă a obiectivelor, raioanele.



de concentrare și itinerariile de deplasare a unităților forțelor armate și depozitele de alimente și carburanți destinate aprovizionării frontului, la stingerea incendiilor, pe lângă forțele și mijloacele unităților și subunităților de pompieri se va solicita sprijinul celorlalte forțe cu care se cooperează pe plan local;

- acționează la limitarea și lichidarea urmărilor loviturilor din aer executate de inamic cu arme de nimicire în masă, obișnuite și incendiare. Efortul principal al unităților și subunităților de pompieri va fi concentrat la stingerea incendiilor, salvarea și evacuarea oamenilor și a bunurilor materiale;

- participă la restabilirea ordinii în localități și în locurile de deținere;

- destină personal și mijloace de stingere la acțiunile de degazare, dezactivare și dezinfecție a terenului, echipamentului și tehnicii de luptă;

- asigură alimentarea cu apă potabilă a populației în zonele unde rețeaua de apă a fost avariata sau sursele de apă sînt contaminate;

- concură la alimentarea cu apă a forțelor armate în raioanele de concentrare sau pe itinerare de deplasare a acestora;

- execută cercetarea amănunțită a zonei sau raionului supus atacurilor aeriene, privind caracterul, felul și amploarea incendiilor declanșate;

- precizează locurile și itinerarele de scoatere a răniților din raioanele de distrugere.

Art.313. În condițiile ducerii acțiunilor de luptă pe teritoriul vremelnic ocupat de inamic, consiliile locale de apărare pot încadra unitățile (subunitățile) de pompieri în unități, subunități și grupuri ale luptei de rezistență.

Art.314. Unitățile și subunitățile de pompieri pot duce acțiuni în sprijinul trupelor care acționează în apărare, în măsura în care nu sînt angajate în activități specifice de prevenire și stingere a incendiilor, pentru :

- apărarea unor cartiere de locuit, obiective economico-sociale importante și lucrări de artă;

- lupta împotriva desantului aerian, capturarea și nimicirea grupurilor de cercetare-diversiune ale inamicului;



- restabilirea ordinii publice și paza locurilor de deținere;
- executarea unor lucrări genistice și de mascare;
- deblocarea străzilor (bulevardeilor) și redarea acestora circulației;
- lichidarea urmărilor produse de distrugerea barajelor hidrotehnice sau altor calamități.

Secțiunea 2. Particularitățile stingerii incendiilor în zonele sau raioanele supuse atacurilor aeriene cu arme de nimicire în masă și incendiare.

Art.315. La întrebuințarea de către inamic a mijloacelor incendiare și a armei nucleare se produc incendii de masă, însoțite uneori de "furtuni de foc", ca urmare a formării curenților de aer ascensionali.

Art.316. În scopul lichidării urmărilor atacului cu arme de nimicire în masă și mijloacele incendiare, comandantul unității (subunității) de pompieri, pe baza misiunilor primite de la consiliile locale de apărare și ordinelor eșalonului superior va întreprinde acțiuni pentru :

- cercetarea amănunțită a zonei sau raionului (focarului) de intervenție privind caracterul, felul și amploarea incendiilor;
- stabilirea forțelor și mijloacelor necesare intervenției, itinerarele de afluire a acestora și măsurile de siguranță;
- căutarea și salvarea victimelor blocate sub dărîmături, acordarea primului ajutor medical și evacuarea acestora;
- precizarea măsurilor de cooperare cu celelalte forțe care acționează în raionul sau obiectivul de intervenție;
- stingerea incendiilor, salvarea oamenilor și evacuarea bunurilor materiale, precum și lichidarea urmărilor inundațiilor produse, ca urmare a distrugerii (avarierii) construcțiilor hidrotehnice;
- tratarea sanitară a personalului, degazarea, dezactivarea și dezinfectarea străzilor, clădirilor, tehnicii de luptă, echipamentului și altor bunuri materiale;
- curățirea străzilor de dărîmături și amenajarea trecerilor;
- aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice;
- salvarea, depozitarea, protecția și paza bunurilor materiale.



Art.317. Pentru coordonarea acțiunilor de limitare și lichidare a urmărilor atacului cu arme de nimicire în masă și mijloace incendiare, în municipiile și orașele în care apărarea este condusă de comandanții marilor unități și unități ale Ministerului de Interne sau Ministerului Apărării Naționale, comandantul unității de pompieri va numi ofițeri de legătură în statele majore ale acestora.

Art.318. Personalul trupelor de pompieri execută cercetarea pentru a culege informații cu privire la :

- numărul și suprafața incendiilor de masă și izolate;
- raionul (obiectivul) unde trebuie concentrat efortul principal al subunităților de pompieri;
- posibilitatea de intervenție în raport de starea și repartizarea forțelor proprii;
- modul de cooperare cu celelalte forțe care duc acțiuni de salvare, evacuare, deblocare etc.

În raport de informațiile obținute se stabilește succesiunea în care se execută operațiunile pentru stingerea incendiilor ce amenință viața oamenilor, bunurile materiale de valoare, agregatele și instalațiile productive, depozitele de alimente, adăposturile și punctele de comandă.

Art.319. Comandantul de unitate (subunitate) va hotărî modul de lichidare a urmărilor atacului cu arme de nimicire în masă și alte mijloace incendiare, repartizând subunitățile specializate pentru:

- stingerea incendiilor;
- căutarea și salvarea victimelor blocate sub dărîmături;
- evacuarea apei și refularea de aer în adăposturile blocate;
- tratarea sanitară a personalului infectat radioactiv și dezactivarea îmbrăcămintei acestuia;
- spălarea și curățirea străzilor și clădirilor;
- aplicarea măsurilor sanitare-epidemice;
- salvarea, depozitarea și protecția bunurilor materiale.

Art.320. Executarea intervențiilor la stingerea incendiilor, salvarea și evacuarea oamenilor și bunurilor materiale se realizează de către unități (subunități) de pompieri în cooperare cu unitățile, subunitățile și formațiile existente în zona de responsabilitate sau în raionul de intervenție.

Lucrările de salvare pentru scoaterea oamenilor din adăposturile (subsolurile) blocate, încep în primul rînd cu cele amenințate de inundare, incendii, prăbușire sau cu sistemul de ventilația distrus.



Art.321. Acțiunile de intervenție ale unității (subunității) de pompieri, în cooperare cu formațiunile de apărare locală anti-aeriană și alte forțe, pentru limitarea și lichidarea urmărilor atacului cu armele de nimicire în masă și mijloace incendiare, se împart în :

- acțiuni din urgența I;
- acțiuni din urgența a II-a.

În urgența I se execută acțiuni bine organizate și energice pentru stingerea incendiilor ce prezintă pericol pentru oameni, salvarea răniților și infectaților, acordarea primului ajutor medical, remedierea avariilor la rețele și instalații, tratarea personalului, mijloacelor și echipamentului.

În urgența a II-a se continuă acțiunile de limitare și lichidare totală a urmărilor atacului cu arme de nimicire în masă și mijloace incendiare.

Art.322. Pentru ducerea cu succes a acțiunilor de intervenție, comandantul de unitate (subunitate) este obligat :

- să conducă nemijlocit intervenția și să asigure concentrarea efortului principal al subunităților în locurile în care acțiunile de salvare și stingere a incendiilor impun urgență;
- să organizeze recunoașterea în raionul de intervenție, să analizeze situația și să hotărască măsurile care se impun în raport de cerințele și condițiile specifice acțiunii;
- să ia toate măsurile pentru asigurarea multilaterală a intervenției, protecția personalului și a mijloacelor din înzestrare;
- să asigure nevoile materiale ale unității (subunității);
- să realizeze în timp scurt refacerea capacității de luptă, asigurând completarea subunităților cu efective, tehnică și materiale.

Art.323. După primirea ordinului de la eșalonul superior, însușirea misiunii, deplasarea forțelor de intervenție în raionul de acțiune și executarea recunoașterii, comandantul de unitate (subunitate) dă ordinul de intervenție, care va cuprinde :

- date privind urmările atacului din aer (numărul, locul și suprafața incendiilor de masă și izolate);
- acțiunile pe urgențe ale unității (subunităților) de pompieri pentru stingerea incendiilor care amenință viața oamenilor, bunurilor materiale de valoare, agregatele și instalațiile de producție, depozitele de alimente, locurile de adăpostire și punctele de comandă;



- obiectivele unde se concentrează efortul principal al unității (subunității) de pompieri;
- repartitia forțelor și mijloacelor pe obiective de intervenție;
- succesiunea executării stingerii incendiilor și modul de cooperare cu formațiile care duc acțiuni de salvare a răniților, deblocarea adăposturilor și asanarea muniției neexplodate;
- măsurile de asigurare a intervenției;
- data, ora începerii și terminării intervenției.

Art. 324. Comandantul unității (subunității) de pompieri, coordonează și verifică intrarea în dispozitive a forțelor și mijloacelor, urmărește și sprijină acțiunile acestora, raportează consiliului local de apărare și eșalonului superior despre stadiul îndeplinirii misiunii, starea și nevoile în mașini și subunități specializate.

Art. 325. Comandantul de unitate (subunitate) este obligat să realizeze și să mențină cooperarea între subunitățile proprii, cu forțele primite în sprijin sau ca întărire, cu subunitățile de apărare locală antiseriană și celelalte unități și formațiuni de apărare, care acționează în zona de responsabilitate (raionul de intervenție).

Art. 326. Acțiunile de stingere a incendiilor se realizează respectându-se principiile tactice de intervenție în condiții normale cu următoarele particularități :

- organizarea operațiunilor de intervenție, astfel încât să nu permită transformarea incendiilor izolate în incendii de masă;
- executarea de patrulări cu mașinile de stingere, pe căile de acces dispuse pe direcțiile de dezvoltare ale incendiului;
- adoptarea dispozitivelor de intervenție circulare, cu o densitate mai mare a forțelor și mijloacelor pe direcție adăposturilor, în care se află oamenii și obiectivelor importante. Pe măsură realizării localizării incendiului pe anumite direcții se vor efectua manevre de forțe, în scopul întăririi altor sectoare de intervenție;
- lichidarea incendiilor de masă trebuie realizată prin introducerea unui număr suficient de țevi (tunuri), cu diametre mari, pe perimetrul incendiat;
- acționarea cu jeturi pulverizate în zonele infectate pentru a evita ridicarea prafului radioactiv în aer;



- înlocuirea țevilor cu diametre mari cu țevi cu diametre mici, pe măsură ce se realizează lichidarea incendiului;
- realizarea rezervei de forțe și mijloace pentru acțiuni neprevăzute, executarea manevrei în sectoarele (obiectivele) cele mai afectate și refacerea capacității de luptă a subunităților care au suferit pierderi;
- protecția forțelor și mijloacelor împotriva atacurilor din aer repetate, infectării radioactive, infectării cu substanțe toxice și mijloace bacteriene, efectelor exploziei și dărâmăturilor.

Art.327. Acțiunea de stingere a incendiului produs de mijloacele incendiare începe după executarea recunoașterii focarului (focarelor) de ardere, determinând felul substanței incendiare, direcția (direcțiile) principală de dezvoltare a incendiului, în raport de care se adoptă dispozitivul de intervenție.

Art.328. Stingerea incendiului se realizează în raport de proprietățile substanțelor (amestecurilor) incendiare întrebuințate de către inamic (termit, electron, napalm), astfel :

- termitul și electronul se sting prin acoperire cu pământ sau nisip în cantități mari;
- napalmul, supernapalmul și pirogelul se sting cu pulberi stingătoare sau cu spumă chimică;
- bucățile izolate de napalm sau pirogel se sting prin acoperire cu mase pulverulente (nisip, pământ, cenușă). Dacă au căzut pe obiecte incombustibile pot fi lăsate să ardă pînă la consumare, în situația cînd nu există pericol de propagare a incendiului.

După stingerea napalmului și pirogelului, fosforul se va îndepărta prin răzuire și se va depozita în locuri unde nu prezintă pericol de aprindere.

Personalul care acționează la stingere va fi echipat cu costume de protecție împotriva temperaturilor, cu mijloace protectoare a căilor respiratorii și a feței.

## CAPITOLUL XII

### ASIGURAREA ACȚIUNILOR DE INTERVENȚIE

Art.329. Asigurarea acțiunilor de intervenție cuprinde totalitatea măsurilor ce se iau pentru menținerea capacității de luptă a unităților, subunităților și formațiilor civile de pompieri, pentru a le da posibilitatea să intervină în timp scurt, în mod organizat și cu eficiență maximă la stingerea incendiilor, limitarea



și înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice negative, calamităților naturale și catastrofelor, precum și în condiții de război.

Asigurarea acțiunilor unităților și subunităților de pompieri se organizează, în toate situațiile, de comandantul intervenției prin statul major (grupa operativă) pentru protecția personalului împotriva fumului, gazelor, radiațiilor de căldură și securitatea lucrului.

Art.330. Protecția pompierilor împotriva fumului și gazelor se realizează prin :

- stabilirea naturii și concentrației de gaze toxice sau explozive;
- folosirea mijloacelor de protecție individuală în raport de pericolul existent și stabilirea timpului maxim de lucru cu aparatele izolante în zonele viciate;
- folosirea subunităților specializate pentru evacuarea fumului, gazelor și pentru iluminat;
- protecția personalului din zonele în care sînt posibile revărsări de lichide combustibile și gaze lichefiate;
- ventilarea spațiilor incendiate;
- schimbarea personalului ce acționează în locuri periculoase;
- acordarea primului ajutor și ajutorului medical personalului care a suferit răniri, intoxicații sau asfixieri.

Art.331. Protecția împotriva radiațiilor de căldură se realizează prin :

- stabilirea limitei (zonei) radiației de căldură;
- echiparea personalului cu costume de protecție împotriva temperaturii;
- folosirea țevilor de refulare cu perdele de protecție;
- folosirea scuturilor de protecție fixe sau mobile;
- folosirea căștilor cu vizoare de protecție, a mănușilor și cizmelor de protecție împotriva temperaturii.

Art.332. La toate incendiile izbucnite în spații închise, servanții echipați cu aparate izolante vor acționa pentru salvarea persoanelor și stingerea incendiului.

În zonele cu concentrații mici de fum și oxid de carbon se admite folosirea măștilor contra fumului și gazelor, echipate cu cartușe contra oxidului de carbon, pentru operațiuni executate în timp de 5-10 minute;



La incendiile unde se produc scăpări de gaze (amoniac, clor, etc.) se pot folosi, pe lângă aparate izolante, și măști contra fumului și gazelor, echipate cu cartușe filtrante speciale din înzestrarea obiectivelor.

Art.333. Asigurarea securității lucrului în acțiunile de intervenție este o îndatorire a comandantului intervenției și constă în respectarea regulilor de securitate de către întregul personal la executarea întreruperii curentului electric, desfacerilor, demolărilor și tăierilor pe timpul lucrului la înălțime, pe acoperiș, la clădirile înalte, pe scări și instalații tehnologice.

Măsurile de securitate a lucrului se organizează de comandantul care conduce intervenția și se execută de tot personalul sub conducerea nemijlocită a comandanților de subunități;

Principalele măsuri pentru asigurarea securității lucrului sînt :

- dotarea personalului cu materiale și echipament de protecție specific activității ce o desfășoară;
- folosirea truselor de protecție împotriva electrocutării;
- marcarea locurilor cu pericol de electrocutare;
- consolidarea sau înlăturarea elementelor de construcție, a instalațiilor și rezervoarelor care prezintă pericol de prăbușire;
- amplasarea mașinilor de stingere în poziții și locuri care să asigure lucrul în deplină siguranță;
- legarea cu corzi a militarilor care acționează în tuneluri, canale, subsoluri și stabilirea unor sisteme de legătură;
- reducerea circulației în zonele periculoase;
- respectarea strictă a regulilor de comportare și indicațiilor comandanților, pe timpul executării desfacerilor, deschiderilor, demontărilor și operațiunilor de evacuare a bunurilor;
- destinarea personalului bine pregătit, cunoscător al înotului și conducerii ambarcațiunilor, pentru executarea operațiilor de salvare în caz de inundații.

Art.334. În condiții de război, formele de asigurare a acțiunilor unităților și subunităților de pompieri mai cuprind : cercetarea, protecția împotriva armelor de nimicire în masă și mijloacelor incendiare, apărarea antiseriană și mascarea.

Art.335. Cercetarea se execută în scopul obținerii la timp a informațiilor privind urmările atacului cu arme de nimicire în masă, obișnuite și incendiare, în vederea asigurării datelor nece-



sare comandantului de unitate pentru luarea hotărîrii.

În acest scop, cercetarea va stabili :

- locurile și dimensiunile focarelor de incendiu;
- direcția de propagare și posibilitățile de dezvoltare a incendiilor;
- pericolul ce-l prezintă pentru oameni;
- căile ocolitoare sau de trecere prin raioane de acțiune;
- nivelul de radiație maximă în diferite puncte ale raionului (obiectivului) de intervenție;
- avariile și distrugerile provocate rețelelor de apă, energie și gaze, utilajelor și instalațiilor productive;
- limitele de infectare pe direcția de deplasare a norului radioactiv, vaporilor toxici și aerului infectat cu mijloace bacteriene.

Art.336. Comandantul de unitate (subunitate) răspunde direct de organizarea și executarea cercetării, fiind obligat să precizeze personalului din compunerea patrulilor: misiunile cercetării, succesiunea și termenul îndeplinirii acestora, direcția, raioanele și obiectivele ce se vor cerceta.

Art.337. Pe baza ordinelor (dispozițiilor) primite de la consiliul local de apărare, a informațiilor transmise de statul major al apărării locale antiseriene și a celor obținute de cercetarea proprie, comandantul de unitate (subunitate) va stabili modul de intervenție al forțelor și mijloacelor pentru stingerea incendiilor, provocate de arme nucleare și mijloace incendiare.

Art.338. Cercetarea de radiație chimică și bacteriologică pe timpul intervențiilor se va executa și de către unitățile (subunitățile) de pompieri, prin militari special instruiți, folosind aparatura din înzestrare, precum și prin obținere de date de la subunitățile și formațiile locale de apărare antiseriană, cu privire la nivelul de infectare radioactivă, chimică și bacteriologică.

Art.339. Măsurile de protecție a trupelor de pompieri împotriva armelor de nimicire în masă se vor realiza cu forțele și mijloacele proprii.

Realizarea măsurilor de protecție împotriva armelor de nimicire în masă și a armelor obișnuite este o obligație a comandantului de unitate (subunitate) de pompieri.

Art.340. Protecția personalului împotriva armelor de nimicire în masă și a mijloacelor incendiare se va realiza prin :



- înștiințarea-alarmarea despre pericolul atacului din aer;
- adăpostirea în spații cu un grad de protecție ridicat;
- asigurarea adăpostirii la locurile de intervenție;
- folosirea mijloacelor de protecție individuală și colectivă;
- executarea neîntreruptă a cercetării de radiație chimică și bacteriologică, precum și înștiințarea despre infectarea radioactivă, cu substanțe toxice de luptă și mijloace bacteriene;
- controlul dozimetric al infectării chimice a personalului, tehnicii, apei și alimentelor;
- determinarea procedurilor și a timpului de acțiune în terenul infectat;
- stabilirea timpului maxim de lucru a personalului în raionul infectat radioactiv, cu substanțe toxice de luptă sau cu mijloace bacteriene;
- tratarea specială și parțială, acordarea ajutorului medical personalului care a suferit răni și îmbolnăviri;
- prevenirea infectării personalului.

Art. 341. Datorită posibilităților sporite de infectare a apei și stocurilor de alimente, persistenței aerului infectat în locurile subterane, locuințe, caverne și tuneluri, precum și răspândirii acestuia prin instalațiile de ventilație și canalizare, comandanții sînt obligați să stabilească :

- folosirea cu pricepere a lucrărilor subterane, subsolurilor și adăposturilor din localitate, pentru adăpostirea personalului și a stocurilor de materiale;
- întrebunțarea resurselor locale pentru lichidarea urmărilor atacului inamic cu arme de nimicire în masă;
- cooperarea cu unitățile existente în zonă pentru înlăturarea obstacolelor, executarea lucrărilor de salvare și stingere a incendiilor.

Art. 342. Pentru a asigura protecția personalului din subordine, comandantul unității (subunității) de pompieri este obligat :

- să verifice existența și starea mijloacelor de protecție, a dozimetrelor individuale, a mijloacelor de tratare a personalului din înzestrare și să antreneze subordonații în folosirea lor;
- să asigure cunoașterea de către subordonați a semnalelor de înștiințare și alarmare despre pericolul atacului din aer, infectarea radioactivă și cu substanțe toxice de luptă sau cu mijloace bacteriene și să precizeze modul de acțiune;
- să ia la timp măsurile stabilite la semnalul de înștiințare și alarmare;



- să asigure executarea de către întregul personal a măsurilor sanitaro-igienice, antibioprolifactice, și chimoprolifactice de urgență.

Art.343. Pe timpul lucrului în teren infectat, personalul unităților și subunităților de pompieri trebuie să respecte următoarele reguli:

- să fie echipat cu mijloace de protecție individuală;
- să nu fumeze și să nu bea;
- să mențină distanța între autovehicule pe timpul deplasării, pentru evitarea prăfuirii reciproce;
- să evite contactul inutil cu obiectele și materialele infectate;
- să prevină formarea prafului pe timpul lucrului.

Art.344. Apărarea antiseriană a unităților și subunităților de pompieri se realizează prin :

- observarea spațiului aerian;
- înștiințarea personalului despre pericolul atacului din aer;
- adăpostirea personalului și tehnicii.

Măsurile pentru apărarea antiseriană a unităților și subunităților de pompieri se îndeplinesc de către comandanții acestora.

Art.345. Mascarea trupelor, mijloacelor de stingere, surselor de lumină, rețelei subterane de adăposturi și construcții se organizează în scopul ascunderii față de cercetarea inamicului și inducerea acestuia în eroare asupra acțiunilor și dispozitivelor de intervenție ale pompierilor.

La executarea mascării participă toate trupele care apără localitatea, după un plan și o concepție unică.

### CAPITOLUL XIII

#### ASIGURAREA TEHNICĂ, MATERIALĂ ȘI MEDICALĂ A TRUPELOR DE POMPIERI

Art.346. Asigurarea tehnică, materială și medicală se execută cu scopul de a aproviziona la timp trupele de pompieri cu materiale și substanțe de stingere, de a menține armamentul și tehnica în permanentă stare de funcționare, de a păstra sănătatea militarilor și de a crea condiții pentru acordarea ajutorului medical bolnavilor și răniților.



### Secțiunea 1. Asigurarea tehnică

Art.347. Asigurarea tehnică are ca scop aprovizionarea la timp și fără întrerupere a unităților și subunităților de pompieri cu mașini, instalații, utilaje, aparatură, echipament de protecție și substanțe chimice destinate prevenirii și stingerii incendiilor și cu mijloace de transmisiuni.

Art.348. Asigurarea tehnică este parte componentă a activității comandanților și secțiilor tehnice, ce se organizează pe baza hotărîrii comandantului pompierilor și a dispozițiilor tehnice de locșitorului tehnic al comandantului pompierilor și se execută nemijlocit de către șefii secțiilor tehnice ale unităților.

Art.349. Asigurarea tehnică a unităților și subunităților se realizează de către Comandamentul pompierilor, potrivit tabelelor de înzestrare, normelor de consum și a planurilor tehnico-materiale de aprovizionare aprobate de ministrul de interne.

Art.350. Comandantul unității (subunității) conduce activitatea de asigurare tehnică și răspunde de organizarea și desfășurarea acesteia, de starea, păstrarea și exploatarea rațională și legală a mijloacelor tehnice și bunurilor din dotare. Comandantul de unitate (subunitate) este obligat să cunoască în orice moment gradul de asigurare tehnică a unității (subunității).

Art.351. În cadrul subunităților, asigurarea tehnică se organizează nemijlocit de către comandantul de companie și șeful de garaj.

Art.352. Exploatarea, repararea și întreținerea mașinilor de prevenire și stingere a incendiilor din înzestrarea unităților de pompieri se execută în conformitate cu prevederile normativelor tehnice în vigoare.

Art.353. Lucrările de asistență tehnică a mașinilor destinate prevenirii și stingerii incendiilor, operațiile de întreținere și cele preventive - se execută de către șoferii încadrați pe mașinile de luptă, șeful de garaj și echipa de revizie și reparație, sub îndrumarea nemijlocită a comandantului de companie și a șefului secției tehnice a unității.

Verificarea tehnică și repararea mijloacelor de transmisiuni ce aparțin unității de pompieri se execută de maiștri militari radio din unități și la atelierul comandamentului pompierilor.



Mijloacele de transmisiuni proprietatea Ministerului Transportului și Telecomunicațiilor se verifică și repară de specialiștii acestui minister, care deservesc rețeaua locală.

Art.354. Repararea mașinilor și a utilajelor de prevenire și stingere a incendiilor se execută în atelierele specializate ale Ministerului de Interne, potrivit planificării și aprobării organului tehnic al Comandamentului pompierilor, precum și la întreprinderile producătoare.

Art.355. Asigurarea tehnică pe timpul intervenției la stingerea incendiilor și la alte calamități, constituie una din îndatoririle importante ale tuturor comandanților și personalului tehnic; dispozițiile pentru realizarea acestora se transmit odată cu ordinul de intervenție.

Art.356. Asigurarea tehnică a unităților și subunităților de pompieri pe timpul intervențiilor la incendii și alte calamități se execută de către comandantul intervenției, prin șeful sectorului tehnic, șeful de garaj și echipa de revizie și reparații.

Art.357. Șeful de garaj este obligat să asigure :

- depanarea și alimentarea cu carburanți și lubrifianti a mașinilor de stingere;
- executarea reparațiilor prin înlocuirea agregatelor sau folosirea rezervelor de piese de schimb și materiale;
- transportul la locul intervenției a utilajelor, echipamentului de protecție, carburanților, lubrifiantilor și substanțelor chimice destinate ducerii acțiunilor de intervenție. Acestea se aduc la punctul de aprovizionare, dispus, de regulă, înapoie dispozitivului de intervenție.

Art.358. La incendiile de proporții unde intervin forțe din mai multe zone de responsabilitate depanarea și repararea mijloacelor de stingere se efectuează de echipa de revizie și reparații.

## Secțiunea 2. Asigurarea materială

Art.359. Asigurarea materială este una din condițiile îndeplinirii cu succes a misiunilor, de către unitățile și subunitățile de pompieri. Ea are ca scop aprovizionarea neîntreruptă a unităților și subunităților cu alimente, echipament, cazarmament, armament, muniție și alte materiale.



Art. 360. Asigurarea cu materiale de toate categoriile, necesare trupelor de pompieri, se realizează potrivit tabelelor de înzestrare și normelor de consum elaborate de Ministerul de Interne, de către inspectoratele județene ale Ministerului de Interne, iar pentru unitatea de pompieri din municipiul București prin organe proprii.

Art. 361. Comandantul de companie (pluton independent) este obligat să manifeste grijă pentru aprovizionarea la timp a subunităților cu materialele necesare, să cunoască sursele de aprovizionare, să îndrume și să urmărească primirea, depozitarea și folosirea judicioasă a materialelor.

Art. 362. Pe timpul intervențiilor la incendii și alte calamități, comandantul de unitate (subunitate) stabilește modul de completare a necesarului de materiale consumate, organizează pregătirea și transportul hranei la locul acțiunii și schimbarea echipamentului.

### Secțiunea 3. Asigurarea medicală

Art. 363. Asigurarea medicală se organizează de către comandanți și personalul serviciului medical, în scopul menținerii capacității de intervenție a trupelor de pompieri, păstrării sănătății acestora, prevenirii apariției sau răspândirii bolilor transmisibile, acordării la timp a ajutorului medical și tratamentului de urgență bolnavilor și răniților, vindecării și înapoierii la subunități a celor recuperabili și transportării la spitale a celor bolnavi și răniți.

Art. 364. Asigurarea materială necesară acordării asistenței medicale a efectivelor se realizează de inspectoratele județene ale Ministerului de Interne, iar pentru unitatea de pompieri din municipiul București, prin organe proprii.

Art. 365. Asistența medicală pe timpul intervențiilor se asigură de către organele specializate din rețeaua de asistență medicală a unităților, companiilor, obiectivelor și localităților unde se execută intervențiile.

Art. 366. Comandantul de unitate (subunitate) este obligat să manifeste grijă deosebită pentru păstrarea sănătății subordonaților, asigurând respectarea regulilor sanitare-igienice, executarea măsurilor profilactice și antiepidemice și controlul medical permanent al personalului.



Art. 367. Pentru acordarea la timp a asistenței medicale pe timpul intervenției la incendii și alte calamități se organizează un punct medical, condus de personalul medical al unității (subunității) sau al celui mai apropiat spital (dispensar, poli-clinică) de locul intervenției.

Art. 368. Primul ajutor ce se acordă răniților și asfixiaților pe timpul intervențiilor se realizează prin ajutor reciproc între militari, autoajutor, precum și prin intervenția personalului medical chemat la locul acțiunii.

Art. 369. Salvarea și evacuarea răniților și accidentaților din zona de intervenție se asigură de către comandanți, care sînt obligați să organizeze echipe de salvare. Transportul accidentaților la punctul medical sau la cel mai apropiat spital (dispensar) se execută cu mijloacele cabinetelor medicale ale inspectoratelor județene ale Ministerului de Interne sau ale serviciilor orășenești de salvare, chemate la locul intervenției. În situații deosebite se vor folosi și alte mijloace de transport existente la locul intervenției.

#### CAPITOLUL XIV

#### CONTINUTUL SI MODUL DE REDACTARE AL DOCUMENTELOR DE ORGANIZARE, PREGATIRE SI DESFASURARE A INTERVENȚIILOR LA INCENDII.

##### Secțiunea 1. Documente pentru organizarea și pregătirea intervenției.

Art. 370. Pentru organizarea și pregătirea intervenției în zona de responsabilitate (raionul de intervenție) se întocmesc :

- Harta cu organizarea intervenției și întrebuințarea forțelor și mijloacelor în zona de responsabilitate (raionul de intervenție).
- Planul organizării intervenției în raionul de bază.
- Planul unic de intervenție.
- Planul de intervenție.
- Fișa operativă.
- Ordinea de luptă.



Art. 371. HARTA CU ORGANIZAREA INTERVENȚIEI ȘI ÎNȚEBUINȚAREA FORTELOR ȘI MIJLOACELOR ÎN ZONA DE RESPONSABILITATE (RAIONUL DE INTERVENȚIE).

Se întocmește pe hărți topografice la scara 1:100.000 și va cuprinde :

- Limitele municipiilor, orașelor, comunelor cu satele aparținătoare, situate în zona de responsabilitate (raionul de intervenție).
- Limitele platformelor industriale situate în afara perimetrului localităților.
- Delimitarea pădurilor și locul ocoalelor silvice.
- Locurile unde sînt amplasate întreprinderi agricole de stat.
- Căile de comunicație, kilometrarea distanțelor de la punctul de comandă de bază al unității (subunității) pînă la localitățile din zona de responsabilitate (raionul de intervenție), cu menționarea punctelor sau traseelor greu accesibile și a podurilor.
- Punctele obligatorii de trecere peste căi ferate.
- Zonele inundabile cu marcarea perimetrului localităților și terenurilor ce pot fi afectate în cazul producerii ploilor torențiale, undelor de viitură, ruperilor de baraje etc.
- Zone supuse înzăpezirilor.
- Limitele zonei de responsabilitate și a raionului de intervenție.
- Locurile punctelor de comandă ale unităților și subunităților din zonele de responsabilitate învecinate, ale formațiilor civile de pompieri și forțelor cu care se cooperează.
- Aliniamentele pe care intervin grupările de sprijin care se primesc și trimit.
- Raioanele de intervenție ale formațiilor din localități.
- Rampele sau punctele de alimentare cu apă, capacitatea acestora și a rețelelor de hidranți din localități.
- Organizarea legăturilor, localitățile cu posturi telefonice și cele cu centrale telefonice, precum și zonele ecranate în convorbiri radio.
- Tabelul formațiilor civile de pompieri din zona (raionul) de intervenție, locul unde sînt organizate, dotarea și numărul de telefon. În zonele de responsabilitate sau raioanele de intervenție unde numărul de formații este mai mare se întocmesc tabele anexă.



Art. 372. PLANUL ORGANIZARII INTERVENȚIEI ÎN RAIONUL DE BAZĂ, va cuprinde :

- Limita raionul de intervenție de bază.
- Rețeaua de alimentare cu apă a localității.
- Delimitarea platformelor industriale și obiectivelor.

Obiectivele la care este organizată intervenția pe bază de plan unic de intervenție.

- Sursele de alimentare cu apă din obiective și capacitatea acestora, rețeaua de hidranți pe conductele localității.

- Local de dispunere și punctele de comandă ale subunităților și formațiilor civile de pompieri și mijloacele de stingere din dotare.

- Dispunerea punctelor de comandă a forțelor cu care se cooperează pe plan local.

- Organizarea legăturilor, centralelor telefonice automate, legăturile directe cu obiectivele (abonații din centrala punctului de comandă al unității sau a centralei de anunțare-alarmare a subunității de pompieri). Legăturile cu eșalonul superior, organele și unitățile cu care se cooperează.

În raport de specificul zonei de responsabilitate sau raionului de intervenție, se vor înscrie și alte date stabilite de comandant, privind forțele ce intervin, obiectivele care au instalații automate de stingere etc.

Pentru orașele mari cu rețele de alimentare cu apă diversificate și cu un număr mare de hidranți ce nu pot fi marcați pe plan se va întocmi ghidul hidranților și străzilor.

Art. 373. PLANUL UNIC DE INTERVENȚIE.

Planul unic de intervenție este destinat să asigure acțiunea coordonată, eficientă și operativă a formațiilor civile de pompieri, gărzilor patriotice, formațiilor civile de apărare locală antiaeriană, detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, miliției, subunităților de pompieri militari din județ, grupărilor de sprijin din zonele de responsabilitate învecinate, cât și a altor forțe stabilite de eșaloanele superioare, în conformitate cu planurile de cooperare.

Planul unic de intervenție se elaborează de unitatea de pompieri cu sprijinul comandanților de unități și formații care asigură forțele și mijloacele necesare intervenției la stingerea incendiilor.

Obiectivele pentru care se întocmesc planuri unice de



72  
intervenție se stabilesc de către comandanții de unități, se avizează de șefii inspectoratelor județene (municipiului București) ale Ministerului de Interne și se supun aprobării consiliilor locale de apărare.

De regulă, se întocmesc planuri unice de intervenție pentru : platforme industriale, combinate și întreprinderi chimice și petro-chimice, rafinării și mari depozite de produse petroliere, combinate și întreprinderi pentru industrializarea lemnului, mari șantiere, centrale termo, hidro și atomoelectrice, porturi și aeroporturi, depozite și magazine în care se păstrează manipulează sau vehiculează bunuri de mari valori, săli aglomerate (teatre, expoziții, muzee), spitale, complexe hoteliere și alte instituții situate în clădiri înalte, institute de cercetări în care există pericol de explozie și incendiu, alte mari obiective industriale.

La stabilirea obiectivelor se va ține seama de următoarele criterii :

- importanța lor din punct de vedere economic, social-politic și cultural ;

- pericolul de incendiu determinat de tehnologia fabricației și proprietățile fizico-chimice a materiilor prime și finite ;

- existența instalațiilor de semnalizare și stingere a incendiilor și a rezervelor de substanțe de stingere;

- capacitatea, debitul surselor de apă din obiectiv și vecinătăți, posibilitățile de alimentare a mijloacelor de stingere;

- suprafața construită a clădirilor de producție (instalațiilor) și depozitelor, sarcina termică a materialelor și elementelor de construcție;

- organizarea, încadrarea și dotarea formației civile de pompieri a obiectivului și posibilitățile de concentrare a formațiilor civile de pompieri, gărzilor patriotice, miliției, formațiilor civile de apărare locală antiaeriană, precum și detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, cu care se cooperează;

- amplasarea obiectivului față de subunitatea de pompieri și de principalele forțe care pot interveni în caz de incendiu;



Planul unic de intervenție cuprinde :

Date generale despre obiectiv

- denumirea obiectivului, adresa și modul de asigurare a legăturii cu subunitățile (unitatea de pompieri), instalații de semnalizare automată a incendiilor.

Caracteristici constructive și pericolul de incendiu al secțiilor de producție, depozitelor, încăperilor (numărul de caturi, suprafețe, volum, grad de rezistență la foc, categoria pericolului de incendiu, natura materialelor, sarcina termică și cauzele posibile de incendiu, substanțele de stingere ce se utilizează și numărul accesoriilor de refulare necesare în raport de intensitatea de refulare).

Instalații pentru alimentare cu apă și de stingere a incendiilor (denumirea, debitul sau capacitatea, locul și numărul mijloacelor de stingere ce se pot alimenta în timp).

Planul general al obiectivului (secției) cu situațiile tactice și dispozitivele de intervenție ale forțelor proprii și celor cu care se cooperează.

Misiunile unităților și subunităților, a celorlalte forțe ce intervin la stingerea incendiului în raport de situația creată și timpul de intervenție.

Evidența aplicațiilor executate și incendiilor izbucnite, cât și a datelor la care s-a efectuat reactualizarea planului.

După definitivare, comandantul unității de pompieri împreună cu secretarul consiliului local de apărare supun aprobării președintelui consiliului local de apărare planul unic de intervenție.

Extrase din planul aprobat vor fi trimise organelor, unităților și formațiilor participante, precizându-se tăria forțelor, timpul de intervenție, misiunea și dispozitivele de intervenție în care vor acționa.

În scopul cunoașterii situațiilor tactice și a dispozitivelor de intervenție, a reducerii timpului de intervenție și menținerii cooperării, periodic se vor executa exerciții (aplicații) cu toate forțele și mijloacele stabilite.

Situațiile tactice și dispozitivele de intervenție vor fi îmbunătățite, în funcție de învățămintele desprinse din aplicații.



#### Art. 374. PLANUL DE INTERVENȚIE

Prin planurile de intervenție se organizează acțiunea formațiilor civile și companiilor de pompieri la obiective importante și cu pericol de incendiu din raionul de intervenție; altele decât cele la care s-au întocmit planuri unice de intervenție.

Obiectivele pentru care se întocmesc planuri de intervenție se stabilesc de comandantul unității de pompieri.

În principiu, se are în vedere organizarea intervenției la obiective de importanță republicană și locală cu un număr redus de salariați, sau alte instituții social-culturale unde forțele principale care asigură intervenția sînt ale pichetelor, formațiilor și companiilor de pompieri din zona de responsabilitate.

Planurile de intervenție se întocmesc de statul major și comandanții de companii și se aprobă de comandantul unității de pompieri. Ele cuprind prima intervenție, intervenția companiei și a unității de pompieri. Situațiile tactice și activitatea primei intervenții vor corespunde cu conținutul planului de apărare al obiectivului.

Planurile de intervenție se verifică practic în obiective prin aplicații ce se vor planifica și executa de companii (plutoane independente), în conformitate cu prevederile Dispozițiilor de organizare și desfășurare a pregătirii de luptă a trupelor de pompieri.

Planul de intervenție are aceeași structură ca și planul unic de intervenție, misiunile fiind specifice forțelor ce se concentrează.

#### Art. 375. FISA OPERATIVA

Se întocmește în scopul cunoașterii datelor necesare luării hotărîrii de către comandantul intervenției în cazul incendiilor izbucnite la obiective care nu au planuri de intervenție și la localități.

Fișa operativă cuprinde :

- date generale privind obiectivul sau localitatea, denumirea, adresa (pentru localități itinerarul) și mijlocul de legătură (post telefonic - urban, rural etc);
- planul general al obiectivului sau localității la scară, avînd reprezentate sursele de apă ;



- amplasarea obiectivului (distanța față de compania de pompieri), vecini, puncte periculoase la incendii ;

- formația civilă de pompieri a obiectivului (localității), încadrare, dotarea cu mijloace și substanțe de stingere, organizarea serviciului;

- formații civile din obiectivele învecinate;

- alimentarea cu apă, sursele, rețeaua de apă orășenească sau a comunei (sistemul, diametrul conductelor și debitele).

Art. 376. ORDINEA DE LUPTA. Este documentul care se întocmește zilnic de comandantul companiei (plutonului independent) de pompieri și cuprinde organizarea serviciului operativ al subunității, repartizarea nominală a personalului pe subunități specializate și mijloace de stingere, serviciul de zi, de gardă și patrula de pompieri.

#### Secțiunea 2. Documente privind desfășurarea intervenției

Pentru primirea anunțurilor de incendiu și informarea operativă a eșaloanelor superioare pe timpul operațiilor de intervenție, unitățile (subunitățile) întocmesc nota de anunțare și raportul de intervenție.

#### Art. 377. NOTA DE ANUNȚARE

Este documentul în care telefonistul-radist (ajutorul ofițerului operativ cu legăturile radio și fir) înscrie datele referitoare la primirea anunțului de incendiu sau calamitate și cuprinde :

- data și ora primirii anunțului;
- denumirea obiectivului incendiat ;
- ce arde;
- locul izbucnirii incendiului ;
- adresa ;
- cine anunță și numărul de telefon.

#### Art. 378. RAPORTUL DE INTERVENȚIE

Este documentul care conține problemele ce se raportează prin radio sau telefonic pe cale ierarhică privind acțiunile de intervenție și cuprinde :



74  
Capitolul I - Informații referitoare la plecarea gărzii de intervenție:

- data și ora plecării, mijloacele și comandantul gărzii de intervenție ;
- locul unde s-a deplasat și conținutul datelor cuprinse în anunțul de incendiu ;
- personalul din serviciul operativ care s-a deplasat ;
- măsurile luate de subunitate, unitate și Comandamentul pompierilor.

Capitolul II - Situația și măsurile luate după recunoaștere :

- distanța parcursă ;
- situația incendiului și pericolul ce-l prezintă ;
- formațiile civile de pompieri în acțiune ;
- măsurile luate ;
- solicitarea de forțe în sprijin ;
- modul de asigurare a alimentării cu substanțe de stingere ;
- ora localizării incendiului.

Capitolul III - Date după stingerea incendiului :

- modul în care s-a făcut anunțarea ;
- destinația obiectivului ;
- ora lichidării incendiului ;
- comportarea mijloacelor de stingere ;
- natura, cantitatea, suprafața sau construcțiile afectate de incendiu ;
- cauze și împrejurările izbucnirii incendiului ;
- victime ;
- evaluarea pierderilor materiale ;
- cine a condus operațiunile de intervenție.

Secțiunea 3. Documente de evidență, studiu și analiză.

Pentru exploatarea datelor rezultate din intervenție, îmbunătățirea activității de prevenire și stingere a incendiilor, se întocmesc fișa de incendiu, procesul verbal de incendiu și registrul cu evidența acțiunilor de intervenție.

Art. 379 FISA DE INCENDIU.

Este documentul în care se înscruie datele de la incendii în vederea codificării, centralizării și prelucrării acestora cu ajutorul calculatorului.



Principalele capitole ale fișei de incendiu sînt :

- Date de identificare a locului unde s-a produs incendiul :
- cauza care a produs incendiul ;
- modul de propagare al arderii ;
- date cu privire la observarea incendiului ;
- modul de anunțare la formația civilă și subunitatea de pompieri ;
- stingerea incendiului - forțe și mijloace participante, dispozitivul de intervenție, utilizarea instalațiilor fixe din obiectiv ;
- Date privind deplasarea subunităților și formațiilor, localizarea și lichidarea incendiului, condiții meteorologice, consumuri de substanțe de stingere.
- Caracteristicile construcției afectate de incendiu.
- Pierderile materiale provocate de incendiu și bunuri salvate.

#### Art. 380. PROCESUL VERBAL DE INCENDIU

Procesul verbal de incendiu este documentul ce se întocmește de către comandantul intervenției împreună cu organele miliției, administrației asigurărilor de stat și reprezentanții obiectivului (proprietari).

În conținutul procesului verbal se înscriu date referitoare la locul de izbucnire a incendiului, bunurile materiale care au ars, cele degradate, cauza incendiului și împrejurările care au favorizat izbucnirea acestuia, victimele salvate de persoane și bunuri.

Procesul verbal se întocmește, de regulă, în 3 exemplare (pentru organele de miliție, organele ADAS și pompieri).

#### Art. 381. REGISTRUL CU EVIDENȚA ACȚIUNILOR DE INTERVENȚIE.

Registrul cu evidența acțiunilor de intervenție se întocmește de către unitățile de pompieri.

Inscrierile datelor în registrul cu evidența acțiunilor de intervenție, se face de ofițerul operativ după fiecare acțiune la stingerea incendiilor sau lichidarea consecințelor altor calamități.

Registrul cu evidența acțiunilor de intervenție va cuprinde :

- denumirea obiectivului unde s-a acționat (numele și prenumele proprietarului);




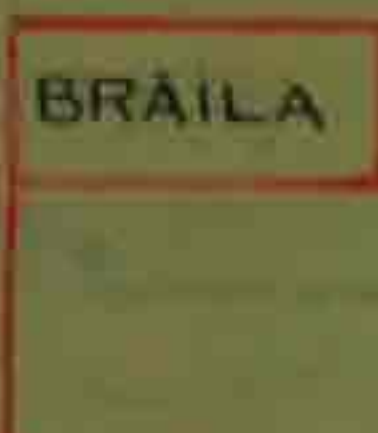
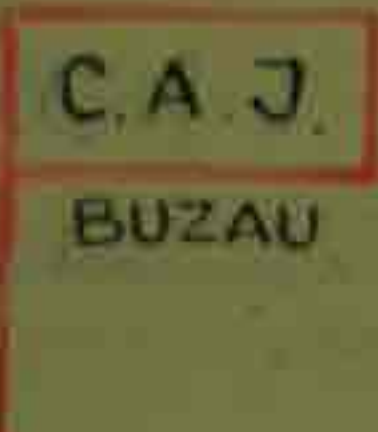
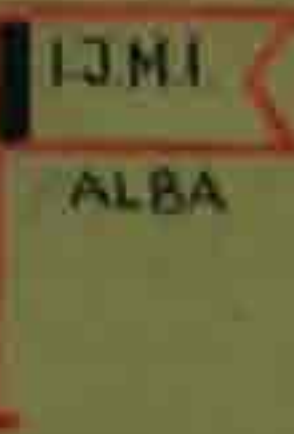

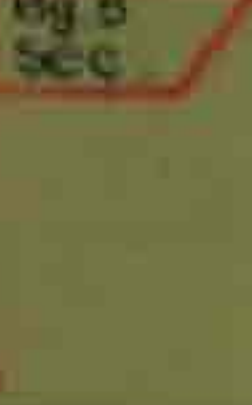

- natura intervenției (incendiu, calamitate);
- data și ora izbucnirii incendiului (producerii calamității), observării și anunțării la formația civilă de pompieri, compania de pompieri și mijlocul folosit;
- forțele care au intervenit, formațiile civile și companiile de pompieri ;
- forțele solicitate în sprijin ;
- gradul, numele și prenumele personalului din comandamentul unității care a participat sau a condus intervenția ;
- data și ora lichidării incendiului (calamității);
- data și ora înapoierii forțelor la subunitate ;
- cauze și împrejurările izbucnirii incendiului (producerii calamității);
- bunurile degradate sau distruse de incendiu (calamitate), victime (morți, răniți) evaluarea pierderilor materiale și a bunurilor salvate.

Art. 382. Documentele prevăzute la articolele 373 - 381 se tipizează de Comandamentul pompierilor, care împreună cu Comandamentul serviciilor și înzestrării realizează tipărirea și difuzarea lor în unități (subunități).






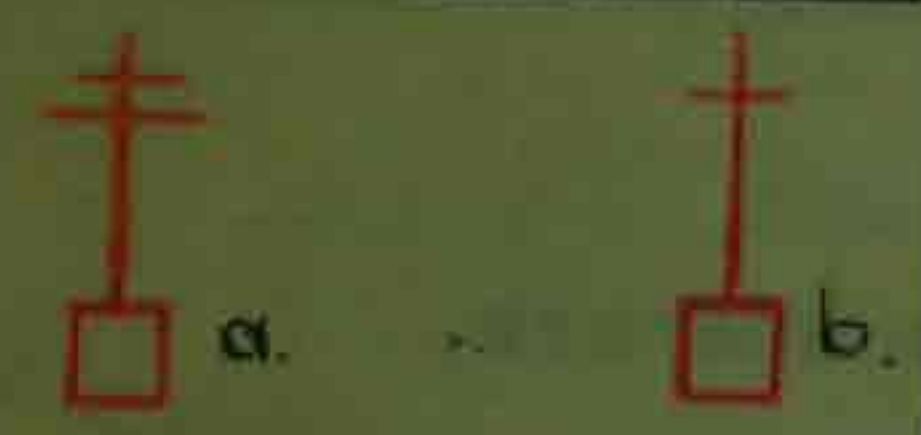






# SEMNE CONVENTIONALE SI PRESCURTARI











## I. PUNCTE DE COMANDA

| Nr. crt | SEMNUL CONVENTIONAL   | CE REPREZINTA   | DENUMIREA PRESCURT.               |
|---------|---|---|-----------------------------------|
| 0       | 1   | 2   | 3                                 |
| 1.      |  | Punctul de comandă al Comandamentului pompierilor                               | P.C.C.F.                          |
| 2.      |  | Punctul de comandă al unității județene (municipiului București) de pompieri.   | P.C.J.<br>Pmp.                    |
| 3.      |  | Punctul de comandă al consiliului județean de apărare.                          | P.C.C.J.<br>Ap.                   |
| 4.      |  | Punctul de comandă al inspectoratului județean (municipiului București) al M.I. | P.C.I.J.M.I.                      |
| 5.      |  | Punctul de comandă al statului major A.L.A. județean (municipiu sau oraș).      | P.C.St.M.<br>A.L.A.<br>(Mp., Or.) |
| 6.      |  | Punctul de comandă al brigăzii de securitate                                    | P.C.Br.<br>Sec.                   |
| 7.      |  | Punctul de comandă al statului major județean al gărzilor patriotice.           | P.C.St.M.<br>J.G.P.               |








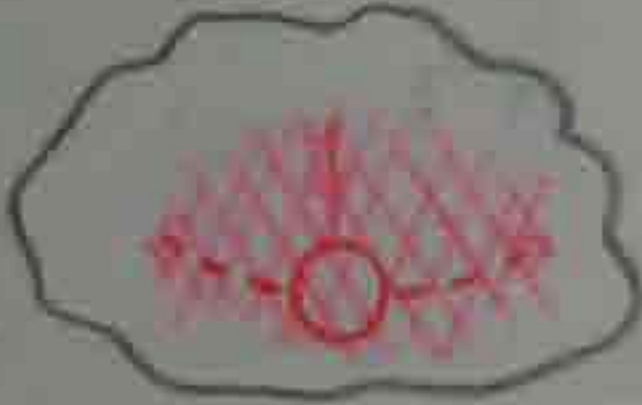



| 0  | 1   | 2  | 3  |
|----|---|--|--|
| 8. |    | Punctul de comandă al batalionului de securitate.  | P.C.B.3<br>Sec                             |
| 9. |    | Punctul de comandă al batalionului de gărză patriotice   | P. C.B.4<br>G.F.                           |
| 10 |    | Punctul de comandă al companiilor de pompieri cat. I (pentru companiile de cat. a II-a și a III-a se adaugă numărul corespunzător) | P.C. Cp.<br>Pmp. 1                         |
| 11 |  | Punctul de comandă al plutonului independent de pompieri.  | P.C. Pl.<br>Pmp                            |
| 12 |  | Punctul de comandă al subunităților de securitate intervenție :<br>a) companie; b) pluton.   | P.C.Cp.Sec.<br>P.C.Pl.Sec.                 |
| 13 |  | Punctul de comandă al subunităților de securitate obiective :<br>a) companie; b) pluton.   | P.C.Cp.Sec.<br>Obv.<br>P.C.Pl.Sec.<br>Obv. |
| 14 |  | Punctul de comandă al serviciului de A.L.A.  | P.C. S.<br>A.L.A.                          |
| 15 |  | Punctul de comandă al companiei de gărză patriotice  | P.C.2 Pl./<br>Cp. G.F.                     |
| 16 |  | Punctul de comandă al plutonului de pompieri din compania de pompieri.   | P.C.1. Pl.<br>Cp.Pmp.                      |
| 17 |  | Grupă de pompieri.   | gr.Fmp.                                    |













| 0   | 1   | 2   | 3                        |
|-----|---|---|--------------------------|
| 18. |    | Fichet de pompieri  | Pct. pmp.                |
| 19. |    | Patrulă de pompieri.  | Pt. Pmp.                 |
| 20. |    | Punctul de comandă al plutonului de garzi patriotice  | P.C.1 PL/<br>Cp.G.F.     |
| 21. |   | Organ de miliție municipal  | Org. mil.<br>municip.    |
| 22. |  | Organ de miliție orășenesc.   | Org. mil.<br>orș.        |
| 23. |  | Post de miliție.  | P. mil.                  |
| 24. |  | Formație civilă de pompieri   | F.C.F.                   |
| 25. |  | Grupă civilă de pompieri  | Gr. C. pmp.              |
| 26. |  | Echipe de alimentare cu apă (per echipe de apărare și echipe de salvare și pază, se trec în interior literelor E.A. sau E.S.F.) | E.A.A.<br>E.A.<br>E.S.F. |
| 27. |  | Post fix de pompieri  | P.F. Pmp.                |



II. INCENDII SI ALTE CALAMITATI


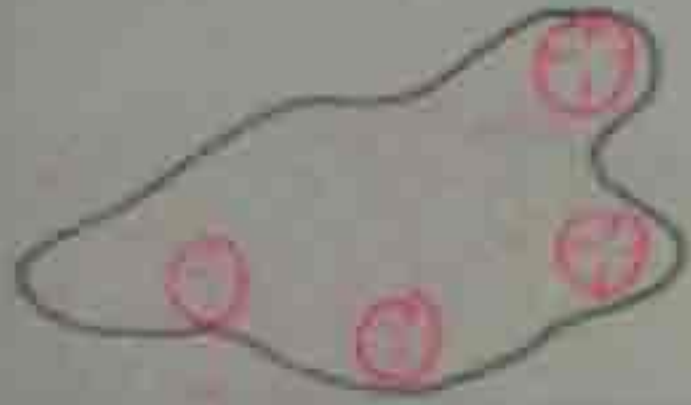




| 0   | 1   | 2  | 3 |
|-----|---|--|---|
| 28. |    | <p>Locul de izbucnire a incendiului. Săgeata indică direcția de propagare.</p> |   |
| 29. |    | <p>Direcții probabile de propagare a incendiului.</p>                          |   |
| 30. |  | <p>Clădire cuprinsă de incendiu în interior.</p>                               |   |
| 31. |  | <p>Clădire cuprinsă de incendiu în interior și exterior.</p>                   |   |
| 32. |  | <p>Clădire cuprinsă de incendiu parțial în exterior.</p>                       |   |
| 33. |  | <p>Lan incendiat.</p>  |   |
| 34. |  | <p>Incendiu de pădure.</p>   |   |
| 35. |  | <p>Tren incendiat.</p>   |   |
| 36. |  | <p>Avion incendiat la sol.</p>   |   |





|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| 37. |    | Navă incendiată.   |  |
| 38. |    | Autovehicol incendiat.   |  |
| 39. |    | Evoluția dezvoltării incendiului :<br>a) incendiul în momentul sosirii forțelor;<br>b) stadiul incendiului la ora...                         |  |
| 40. |   | Limita incendiului de proporții.   |  |
| 41. |  | Locul exploziei (lângă semnul convențional se trece denumirea materialului exploziv).  |  |
| 42. |  | Limita zonei inundate (în interiorul semnului convențional se trece sub formă de fracție: la numărător cota apei, la numitor data și ora.    |  |
| 43. |  | Limita zonei posibilă a fi inundată.   |  |
| 44. |  | Zonă expusă înghețării   |  |
| 45. |  | Limita zonei cu alunecări de teren.  |  |
| 46. |  | Aliniament de dig (lângă semnul convențional se scrie sub formă de fracție: la numărător înălțimea digului, iar la numitor cota de inundare. |  |

4/7



| 0   | 1   | 2  | 3 |
|-----|---|--|---|
| 47. |    | Raioane infectate cu substanțe toxice de luptă (se scrie lângă raion, în dreapta, tipul de substanțe toxice de luptă). |   |
| 48. |    | Raion de distrugere și dărâmături  |   |
| 49. |    | Porțiuni de drum distrusă.   |   |
| 50. |  | Porțiuni de drum inundată.   |   |
| 51. |  | Subsol inundat.  |   |
| 52. |  | Zonă de subsoluri inundate   |   |











### III. ELEMENTE DE DISPOZITIV

|     |   |                               |  |
|-----|---|-------------------------------|--|
| 53  |  | Comandantul intervenției.     |  |
| 54. |  | Comandantul grupei operative. |  |













| 0   | 1 | 2   | 3                            |
|-----|---|---|------------------------------|
| 55. |   | <p>Punctul de comandă al grupei operative (mobil):</p> <p>a) Comandamentul pompierilor;<br/>b) Unitate județeană de pompieri.</p> |                              |
| 56. |   | <p>Locțiitorul comandantului grupei operative.</p>  |                              |
| 57. |   | <p>Comandantul sectorului tehnic.</p>   |                              |
| 58. |   | <p>Seful transmisiunilor</p>  |                              |
| 59. |   | <p>a. Comandantul gărzii de intervenție.<br/>b. Comandantul sectorului de stingere.</p>   |                              |
| 60. |   | <p>Agent :</p> <p>a) pe jos; b) pe schiuri;<br/>c) călare ; d) cu autovehicolul.</p>  |                              |
| 61. |   | <p>Grupare operativă</p>  | <p>G.O.</p>                  |
| 62. |   | <p>Grupare de sprijin</p>   | <p>G.S.</p>                  |
| 63. |   | <p>Coloană de pompieri (unitate, subunitate, formație) deplasându-se auto.</p>  |                              |
| 64. |   | <p>Organe ale Ministerului de Interne :</p> <p>a) de securitate;<br/>b) de miliție</p>  | <p>Org.sec.<br/>Org.mil.</p> |




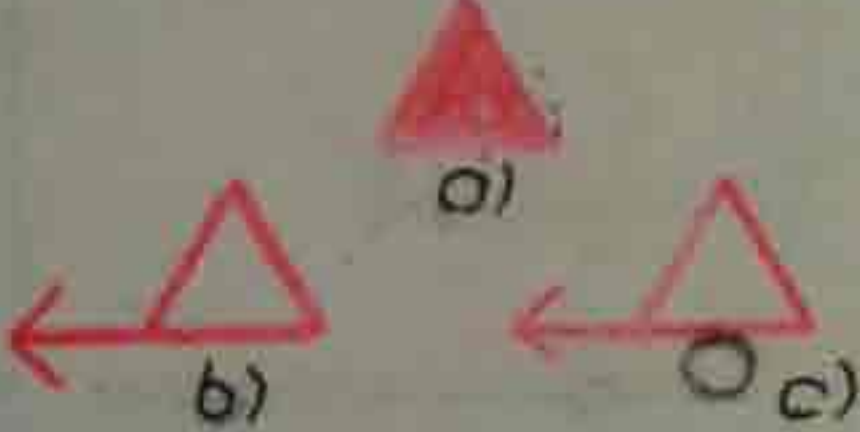
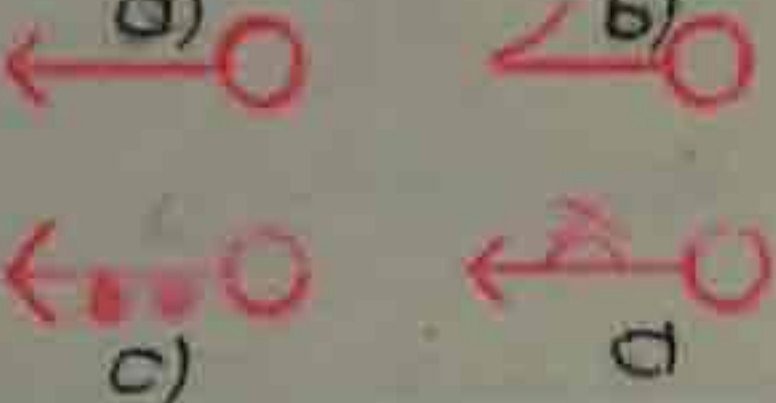

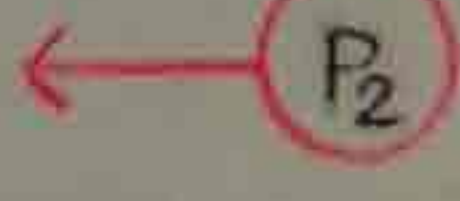

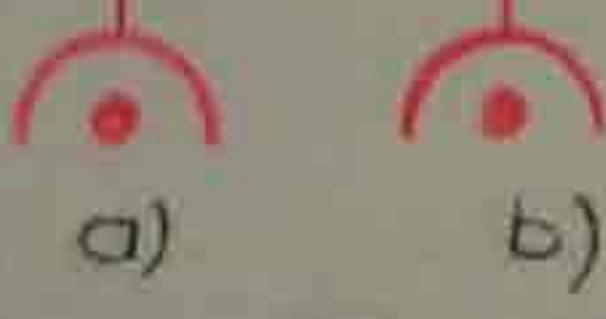



| 0   | 1   | 2  | 3           |
|-----|---|--|-------------|
| 65. |    | Seful formației civile de pompieri.  | Sef.F.C.P.  |
| 66. |    | Comandant de grupă   | Cdt.gr.     |
| 67. |    | Post (punct de îndrumare a circulației).   | P.înd.circ. |
| 68. |  | Post de pază pentru materialele evacuate.  | P.pz.       |
| 69. |  | Pct.tratare spec., pct.tratare a personalului, pct.degazare echipan. teren tratare spec. Deasupra semnului convențional se scrie nr.pct. In interiorului semnului convențion. se scriu inițialele denumirii lui. | P.tr.       |
| 70. |  | Dozimetrist.   |             |
| 71. |  | Echipă de cercetare chimică și de radiație.  |             |
| 72. |  | Intervenție cu subunități de tratare specială.   |             |
| 73. |  | Punct de control dozimetric.   |             |
| 74. |  | Servant pompieri (in interiorul cercului se scrie numărul servanțului - 1, 2, 3, etc.)   | Serv.pomp.  |




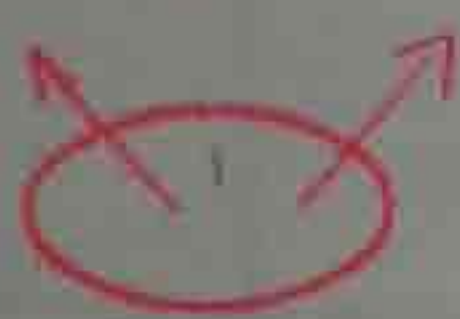



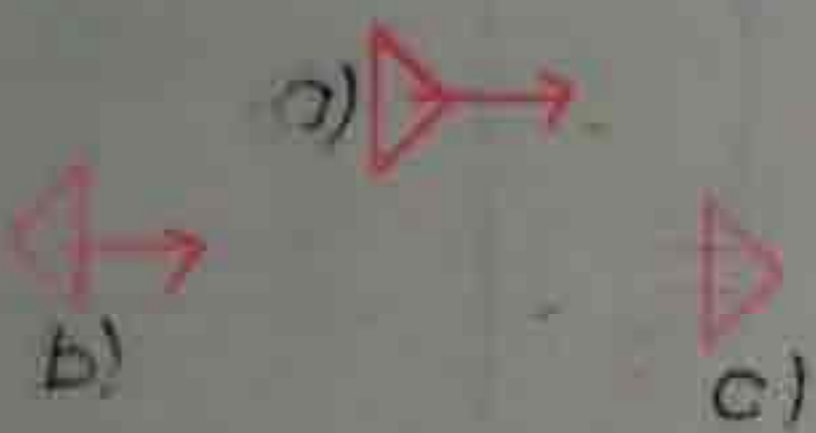




| 0   | 1   | 2                                       | 3     |
|-----|---|---|-------|
| 75. |    | Conducător auto (șofer).                | C.A.  |
| 76. |    | Telefonist - radist                     | T.(R) |
| 77. |    | Militar în dispozitiv.                  |       |
| 78. |  | Post de santinelă permanent             |       |
| 79. |  | Post de santinelă temporar.             |       |
| 80. |  | Post de pază.                           |       |
| 81. |  | Comandant de gardă (escortă)            |       |
| 82. |  | Ajutor comandant de gardă (escortă).    |       |
| 83. |  | Post de control.                        |       |
| 84. |  | Post de pază a organizației socialiste. |       |













| 0   | 1   | 2   | 3 |
|-----|---|---|---|
| 85. |    | Ofițer de legătură.   |   |
| 86. |    | Cercetaș.   |   |
| 87. |   | Echipă de cercetare-  |   |
| 88. |  | Post de observare : :<br>a) fix;<br>b) mobil;<br>c) mobil pe mijloace auto      |   |
| 89. |  | Patrulă de cercetare :<br>a) pe jos ; b) călare;<br>c) auto; d) cu elicopterul. |   |
| 90. |  | Patrulă de legătură.  |   |
| 91. |  | Patrulă de pază   |   |
| 92. |  | Echipă de transport documente secrete.  |   |
| 93. |  | Pîndă :<br>a) valoare de grupă ;<br>b) valoare de pluton.                       |   |
| 94. |  | Arbucadă :<br>a) valoare de grupă ;<br>b) valoare de pluton .                   |   |






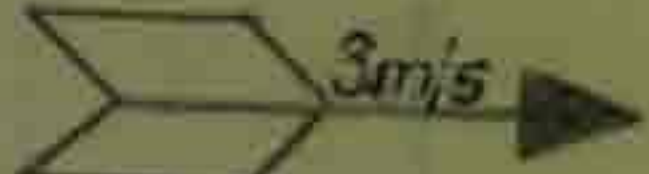






| 0    | 1   | 2   | 3 |
|------|---|---|---|
| 95.  |    | Echipă (grupă) de captură.  |   |
| 96.  |    | Echipă (grupă) de foc.  |   |
| 97.  |    | Echipă (grupă) de închidere.  |   |
| 98.  |  | Echipă (grupă) de siguranță.  |   |
| 99.  |  | Pichet de blocare.  |   |
| 100. |  | Cordon de ordine :<br>a) simplu ; b) dublu opus;<br>c) dublu; d) cu baraj de auto-vehicule.                               |   |
| 101. |  | Cordon de jalonieri.  |   |
| 102. |  | Grupă (detășament) specială de acțiune:<br>a) triunghi cu vîrf înainte ;<br>b) triunghi cu vîrf înapoi;<br>c) în săgeată. |   |
| 103. |  | Detășament de salvare-evacuare.   |   |
| 104. |  | Post de observare chimică.  |   |


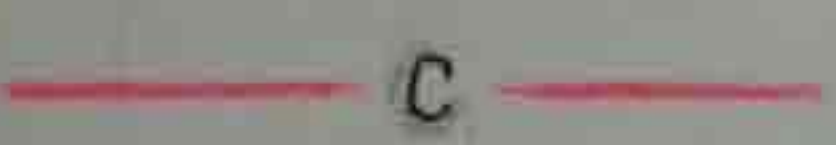

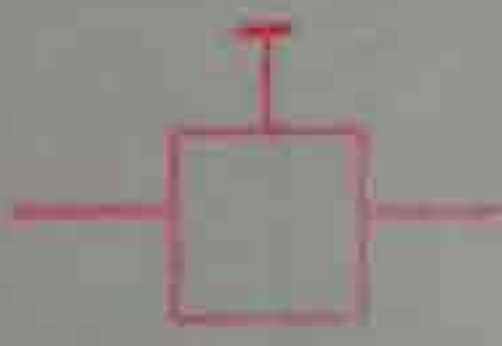








|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    |   |  |  |
| 5  |    | Autoturismul de orice fel (mai puțin autoturism). În interiorul semnelor convenționale se scrie prescurtat categoria autoturismului (pr. transport, pr. tracțiune etc.). |  |
| 6  |    | Autoturism.  |  |
| 7  |    | Punct de parcare autovehicule.   |  |
| 8  |  | Poziția (locul) de așteptare a mașinilor de stingere.  |  |
| 9  |  | Rezervă.   |  |
| 10 |  | Loc de evacuare a bunurilor salvate la intervenții.  |  |
| 11 |  | Servant-pompieri rănit în timpul misiunii.   |  |
| 12 |  | Limită zonă de responsabilitate.   |  |
| 13 |  | Limită raion de intervenție de bază.   |  |
| 14 |  | Limită raion de intervenție de sprijin   |  |













| 0    | 1   | 2   | 3 |
|------|---|---|---|
| 115. |    | Limită sector de intervenție                          |   |
| 116. |    | Punct cu pericol de incendiu.                         |   |
| 117. |    | Obiectiv de intervenție.                              |   |
| 118. |  | Limită raion de intervenție al F.C.P. din localitate. |   |
| 119. |  | Direcția nord.  |   |
| 120. |  | Direcția vântului și viteza în m/s.                   |   |
| 121. |  | Teavă de refulare B (C).                              |   |
| 122. |  | Teavă generatoare de spumă cu debit de 5000/l.min.    |   |
| 123. |  | Amestecător de linie                                  |   |
| 124. |  | Distribuitor.   |   |







| 0   | 1   | 2                            |  | 3 |
|-----|---|------------------------------|--|---|
| 125 |    | Furtun B                     |  |   |
| 126 |    | Furtun C                     |  |   |
| 127 |    | Tub de absorbtie             |  |   |
| 128 |  | Ventil reducator de presiune |  |   |
| 129 |  | Tun de apa                   |  |   |
| 130 |  | Ejector                      |  |   |
| 131 |  | Rolă de furtun               |  |   |
| 132 |  | Punți de trecere             |  |   |
| 133 |  | Galeată stingător            |  |   |
| 134 |  | Proiector mobil              |  |   |







| 0    | 1   | 2   | 3 |
|------|---|---|---|
| 135  |    | Realiză cu utilaje pentru stingerea incendiilor   |   |
| 136  |    | Electroexhaustor  |   |
| 137  |    | Electroventilator.  |   |
| 138  |  | Vinător de scintei  |   |
| 139  |  | Elemente de dispozitiv pentru stingerea incendiilor de pădure:<br>- detașament pentru localizare<br>- detașament pentru lichidare;<br>- detașament pentru supraveghere. |   |
| 140. |  | Raion interzis a fi ocupat de trupe (din cauza epidemiilor sau infectării bacteriologice).  |   |
| 141  |  | Raion ocupat de trupe, formațiuni.<br>In interior se va scrie denumirea unității, subunității.  |   |
| 142  |  | Zonă (obiectiv) acoperită cu fum din cauza incendiului. Săgețile indică direcția de deplasare.  |   |
| 143  |  | Punct de adunare a materialelor infectate.  |   |
| 144  |  | Raion greu accesibil pentru intervenție.  |   |

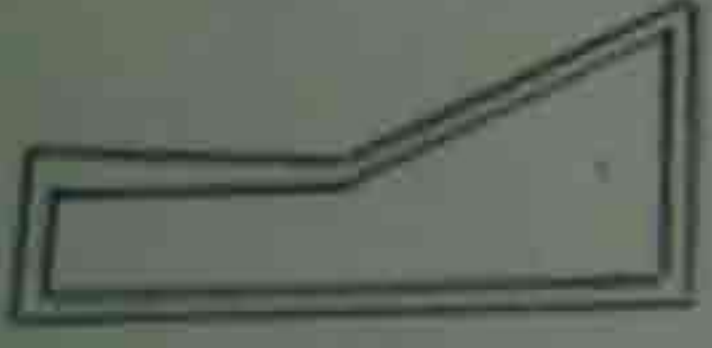

| 0   | 1   | 2   | 3 |
|-----|---|---|---|
| 145 |    | Raión inaccessibil acțiunilor de intervenție.             |   |
| 146 |    | Raión acoperit cu zăpadă de ....<br>cm.                   |   |
| 147 |   | Raión (localitate) de dispersare (evacuare) a populației. |   |
| 148 |  | Zonă (raion) controlată de formațiuni                     |   |





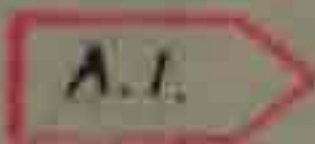
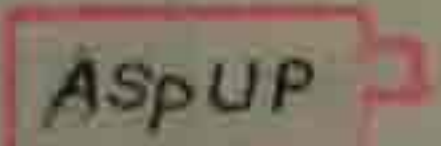
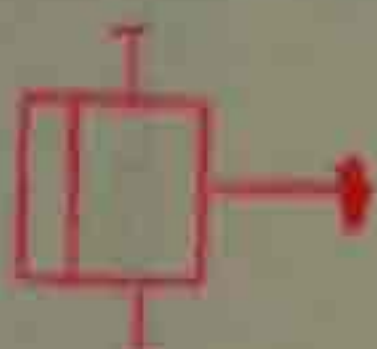


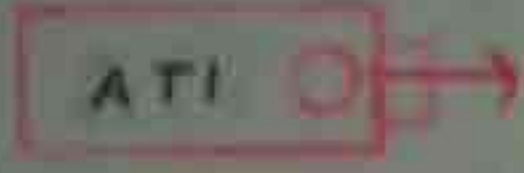

#### IV. MASINI DE STINGERE

|     |   |   |          |
|-----|---|---|----------|
| 149 |  | Autopompă cisternă. Sub semnal convențional se trece tipul mașinii. | A.P.C.   |
| 150 |  | Autopompă cisternă cu turn de apă și spumă.                         | A.P.C.D. |
| 151 |  | Autotur de stingere începții.                                       | A.T.I.   |
| 152 |  | Autocisternă pentru alimentare cu apă.                              | A.P.C.A. |







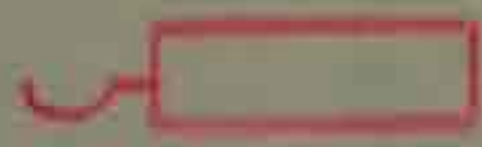
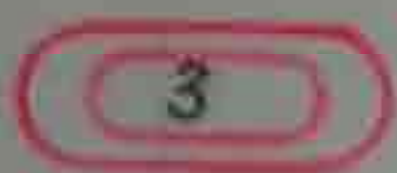




| 0    | 1                     | 2   | 3                    |
|------|-----------------------|---|----------------------|
| 153. | AP                    | Autopompă   | A.P.                 |
| 154  | ASp EA                | Autospecială de evacuare a apei.                            | A.Sp.E.A.            |
| 155  | ASpLS                 | Autospecială de lucru cu spumă                              | A.Sp.L.S.            |
| 156. | ASp CO <sub>2</sub>   | Autospecială de lucru cu gaze inerte                        | A.Sp.CO <sub>2</sub> |
| 157  | ASp F.G.I.            | Autospecială fum, gaze, iluminat                            | A.Sp.F.G.I.          |
| 158  | ASp.I.                | Autospecială de iluminat.                                   | A.Sp.I.              |
| 159. | ← ASp HG <sub>2</sub> | Autospecială de stins incendiilor ca jet de gaze,           | A.Sp.S.G.<br>G.      |
| 160  | ASpLT ↗               | Autospecială de legătură și transmisiuni (cu stație radio). | A.Sp.L.I.            |
| 161  | <del>ASp</del>        | Autoscară mecanică  | A.Sc.I.              |
| 162. | A.P.F.                | Autocar port-furtun   | A.P.F.               |













|      |   |   |                        |
|------|---|---|------------------------|
| 163. |  ACI   | Autocamion de intervenție   | A.C.I.                 |
| 164. | <br> APIC | Autopompă de primă intervenție și comandă. Punct comandă mobil de companie. | A.P.I.C.               |
| 165. |  ASpCT   | Autospecială control tehnic   | A.Sp.C.T.              |
| 166. |  A.I.  | Autospecială însoțire   | A.I.                   |
| 167. |  ASpUP   | Autospecială ușoară cu pulverizare  | A.Sp.U.P.<br>A.Sp.C.P. |
| 168. |    | M.P. remorabilă   | M.P.                   |
| 169. |    | Motopompă ușoară  | M.P. Us.               |
| 170. |    | Motopompă transportabilă  | M.P.tr.                |
| 171. |    | Remorcă auto de mare tonaj  |                        |
| 172. |    | Automacara  | A.Mc.                  |






| 0    | 1   | 2  | 3      |
|------|---|--|--------|
| 173. |    | Macara de mare capacitate. In interiorul semnului convențional se scrie capacitatea în tone. |        |
| 174. |    | Salupă de incendiu cu pompe.   |        |
| 175. |   | Navă fluvială pentru stingere  | N.F.S. |
| 176. |  | Navă maritimă pentru stingere.   | N.M.S. |
| 177. |  | Barcă  |        |
| 178. |  | Barcă cu motor   |        |
| 179. |  | Salupă fluviială (pot fi transportate 4 persoane).   |        |
| 180. |  | Barcă de cauciuc. Cifra din interior reprezintă numărul persoanelor ce pot fi transportate.  |        |
| 181. |  | Cisternă pe cale ferată.   |        |
| 182. |  | Locomotivă C.F.R.  |        |





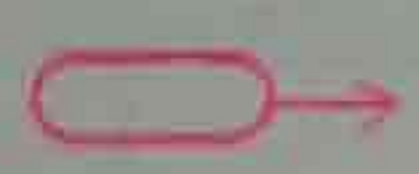


|      |   |   |         |
|------|---|---|---------|
| 183. |    | Tren pentru stingerea incendiilor (capacitatea 15.000 l/apă). |         |
| 184. |    | Elicopter pentru stingere.                                    |         |
| 185. |    | Elicopter pentru recunoaștere                                 |         |
| 186. |  | Autosanitară  | A. San. |
| 187. |  | Măpocisternă  | E. C.   |
| 188. |  | Pompă manuală   | P.M.    |
| 189. |  | Motorgenerator  | M.Gen.  |
| 190. |  | Electrogenerator  | E.Gen.  |
| 191. |  | Scară culisabilă.   |         |
| 192. |  | Scară de împerechere  |         |













|      |   |   |  |
|------|---|---|--|
| 193  |  | Scară simplă manuală.   |  |
| 194. |  | Saca.   |  |
| 195. |  | Stingător. In interior se scrie inițiala M. (manual) sau C (carosabil). |  |



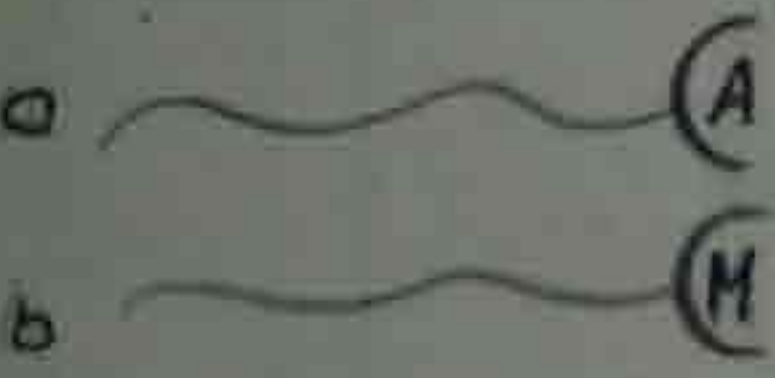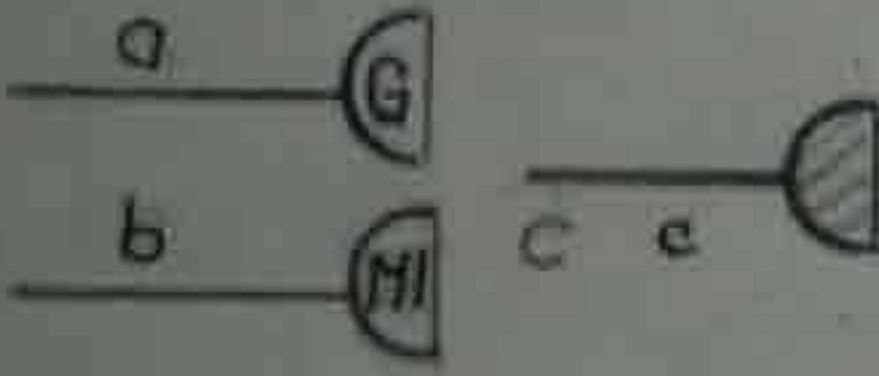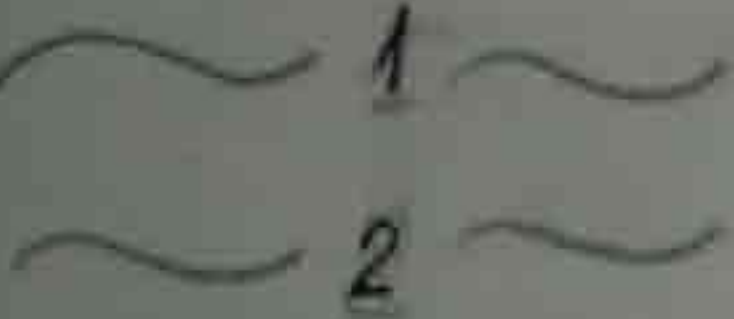



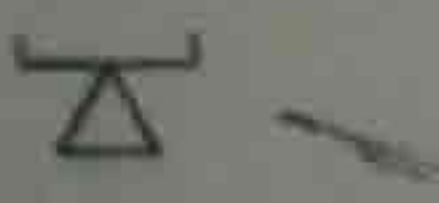

V. TRANSMISIUNI

|     |   |   |        |
|-----|---|---|--------|
| 196 |  | Stație radio fixă. (Radio-telefon fix). | R.T.F. |
| 197 |  | Autoscație radio (radio-telefon mobil)  | A.T.M. |
| 198 |  | Radio-telefon portabil.                 | R.T.F. |
| 199 |  | Receptor radio                          |        |
| 200 |  | Rețea radio                             |        |








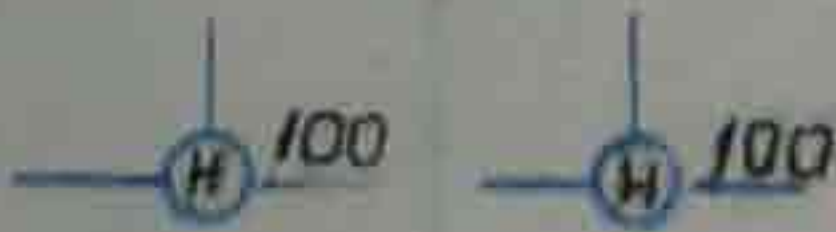



|     |   |  |        |
|-----|---|--|--------|
| 201 |    | Stație radio-releu   |        |
| 202 |    | Autopompă cisternă de stins incendii cu stație radio în funcțiune.                     |        |
| 203 |   | Post telefonic instalat în rețeaua M.P.T.<br>a) automat ;<br>b) manual.                | Telef. |
| 204 |  | Posturi telefonice :<br>a) guvernamental ;<br>b) inter.M.I.<br>c) cu legătură directă. |        |
| 205 |  | Linie din cablu - simplă<br>Linie din cablu dublă                                      |        |
| 206 |  | Semnalizator optic   |        |
| 207 |  | Semnalizator acustic   |        |
| 208 |  | Semnalizator cu cartușe luminoase.   |        |
| 209 |  | Semnalizator electronic.   |        |
| 210 |  | Foisor   |        |









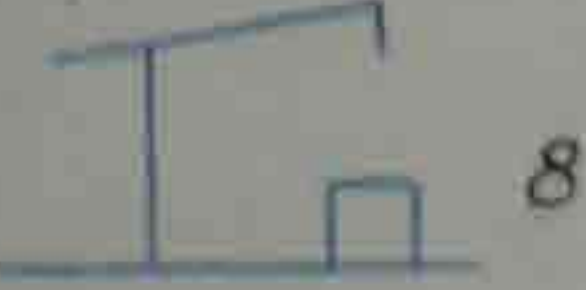



| 0    | 1   | 2   | 3 |
|------|---|---|---|
| 211. |    | Aliniament cu mijloace de semnalizare.                      |   |
| 212. |    | Port-voce.  |   |
| 213. |   | Sirenă de mână  |   |
| 214. |  | Motosirenă  |   |
| 215. |  | Stație de radioficare (radioamplificare).                   |   |
| 216. |  | Centrală telefonică<br>a) automată ;<br>b) baterie centrală |   |
| 217. |  | Centrală avertizare-alarmare<br>cu ...                      |   |
| 218. |  | Stație meteorologică  |   |




VI. SURSE DE ALIMENTARE CU APA.  
INSTALATII DE STINGERE.

| 0   | 1   | 2  | 3 |
|-----|---|--|---|
| 219 |    | Cănuțe de apă (diametru 150 mm)  |   |
| 220 |    | Puț de mare adâncime, cu pompă electrică submersibilă.                                     |   |
| 221 |  | Bazin cu apă capacitate 50 m.c. Accesibil pentru 2 mașini de stingere.                     |   |
| 222 |  | Castel de apă capacitate 500 m.c.  |   |
| 223 |  | Hidrânt subteran (gură de apă) cu diametrul conductei 100 mm.                              |   |
| 224 |  | Hidrânt suprasol 100<br>Hidrânt suprasol 70  |   |
| 225 |  | Gură de apă interioară cu diametrul conductei de 50 mm.                                    |   |
| 226 |  | Iac cu maluri înalte de 2 m. și cu posibilități de alimentare pentru 5 mașini de stingere. |   |
| 227 |  | Foaie adânc de 8 m.  |   |

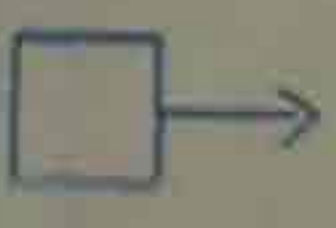






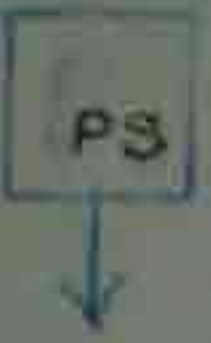

| 0    | 1   | 2   | 3 |
|------|---|---|---|
| 228. |    | Joleană pent u alimentare cu apă a locomotivelor.   |   |
| 229. |    | Rampă de alimentare cu apă a mașinilor de stingere de la rîu. Numărul 2 de la numărător indică numărul de mașini, iar numărul 3 de la numărător arată înălțimea medie de aspirație. |   |
| 230. |    | Teren mlăștinos.  |   |
| 231. |  | Rîu cu lățimea de 7 m. și adîncimea de 2 m. Săgeata indică direcția de scurgere.  |   |
| 232. |  | Alimentarea de la un rîu cu debit mic de apă (0,1 m/s) prin utilizarea de dig pentru ridicarea nivelului apei.  |   |
| 233. |  | Zid (perdele) de apă contra incendiului. Deasupra semnului convențional se scrie un număr fracționar avînd la numărător lățimea, iar la numitor lungimea zidului.                   |   |
| 234. |  | Instalație fixă (semifixă) de stingere cu spuma. În interiorul semnului se scriu inițialele F sau SF.   |   |
| 235. |  | Instalație de stingere SPINKER DREICER. (DEASUPRA SEMNULUI convențional se scrie litera S sau D).   |   |
| 236. |  | Instalație fixă de stingere cu gaze inerte.   |   |
| 237. |  | Instalație de stingere cu abur.   |   |










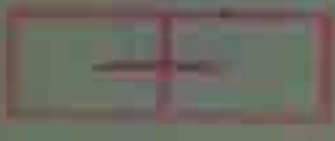


|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
|      |   |  |  |
| 238. |  | Pompă submersibilă (lângă semnul convențional se scrie debitul în m.c./oră). |  |







VII. ASIGURAREA MEDICALA SI MATERIALA

|      |   |  |         |
|------|---|--|---------|
| 239. |  | Funct sanitar                                  |         |
| 240  |  | Loc de adunare răniți (infecțaiți, bolnavi.)   |         |
| 241  |  | Grupă sanitară A.L.A. (de C.R.)                |         |
| 242  |  | Funct de aprovizionare                         | P. Apv. |
| 243. |  | Depozit de materiale ale unității de pompieri. |         |
| 244  |  | Depozit de materiale al C.P.                   |         |
| 245. |  | Depozit de materiale al M.I.                   |         |





| 0   | 1   | 2   | 3        |
|-----|---|---|----------|
| 246 |    | Punct medical al Comandamentului pompierilor.                   |          |
| 247 |    | Spital civil  | Sp.civ.  |
| 248 |    | Autosanitară  | Au.san.  |
| 249 |  | Depozit de materiale al I.J.M.I.                                |          |
| 250 |  | Depozit de materiale teritorial al M.I.                         |          |
| 251 |  | Depozit de materiale militare de teritoriu A.L.A.               |          |
| 252 |  | Depozit de materiale aparținând altor ministere sau instituții, |          |
| 253 |  | Depozit de carburanți (FECO)                                    |          |
| 254 |  | Detasament de lucru pentru manipulare de materiale.             |          |
| 255 |  | Punct de adunare a autovehiculelor deteriorate.                 | P.A.A.B. |













| 0   | 1   | 2  | 3      |
|-----|---|--|--------|
| 256 |    | Echipă mobilă de revizie și reparații.           | B.R.D. |
| 257 |    | Atelier de reparații al H.I.                     |        |
| 258 |    | Atelier de reparații al I.J.M.I.                 |        |
| 259 |  | Atelier de reparații local al altor instituții.  |        |
| 260 |  | Punct de verificare tehnică (alimentare, montaj) |        |
| 261 |  | Punct medical al unității județene de pompieri.  |        |









VIII. DIVERSE

|      |   |                                       |   |
|------|---|---------------------------------------|---|
| 262. |  | Cămin cu scură exterioră              |   |
| 263. |  | Casa scării care nu ajunge la pământ. | ? |



| 0    | 1   | 2  | 3 |
|------|---|--|---|
| 264. |    | Casa scărilor care ajunge pînă la pod.                               |   |
| 265. |    | Ascensor   |   |
| 266. |    | Scară de la subsol pînă la pod.                                      |   |
| 267. |  | Scară în spirală.  |   |
| 268. |  | Scară în spirală de la subsol pînă la pod.                           |   |
| 269. |  | Siră de paie.  |   |
| 270. |  | Fod distrus.   |   |
| 271. |  | Stog cereale netreierate.  |   |
| 272. |  | Depozit carburanți-lubrifianti.                                      |   |
| 273. |  | Stivă cu materiale balotate (paie, bumbac, tulpini de in și cânepă.) |   |



| 0    | 1   | 2   | 3 |
|------|---|---|---|
| 274. |    | Stație de alimentare cu benzină.  |   |
| 275. |    | Instituție (obiectiv industrial).<br>Grupa A - pericol de incendiu.             |   |
| 276. |    | a) Obiectiv cu plan unic de intervenție.<br>b) obiectiv cu plan de intervenție. |   |
| 277. |  | Aerodrom cu pistă consolidată.  |   |
| 278. |  | Aerodrom cu pistă betonată.   |   |
| 279. |  | Împrejmuiri din zid.  |   |
| 280. |  | Împrejmuiri din prefabricate.   |   |
| 281. |  | Împrejmuiri din material lemnos.  |   |



91

CUPRINS

|  | Pagina | Articolul |
|--|--------|-----------|
| CAPITOLUL I - PRINCIPII GENERALE   | 1      | 1 - 21    |
| CAPITOLUL II - CONDUCEREA UNITATII DE POMPIERI   |        |           |
| - Secțiunea 1 - Principii generale   | 9      | 22-25     |
| - Secțiunea 2 - Conducerea activităților de prevenire a incendiilor.   | 11     | 26-28     |
| - Secțiunea 3 - Conducerea activităților de stingere a incendiilor.  | 14     | 29-36     |
| - Secțiunea 4 - Organizarea cooperării.  | 18     | 37-45     |
| - Secțiunea 5 - Organizarea transmisiunilor.   | 21     | 46-58     |
| - Secțiunea 6 - Organizarea punctelor de comandă.  | 23     | 59-68     |
| - Secțiunea 7 - Activitatea de control și îndrumare.   | 27     | 69-75     |
| - Secțiunea 8 - Rapoarte.  | 30     | 76-80     |
| CAPITOLUL III - ACTIVITATEA DE PREVENIRE A INCENDIILOR   |        |           |
| - Secțiunea 1 - Indrumarea și controlul tehnic de specialitate   | 31     | 81-95     |
| - Secțiunea 2 - Activitatea instructiv-educativă pentru prevenirea și stingerea incendiilor.   | 37     | 96-102    |
| - Secțiunea 3 - Obligațiile ce revin trupelor de pompieri privind organizarea, încadrarea și pregătirea formațiilor civile de pompieri | 38     | 103-112   |
| - Secțiunea 4 - Constatarea și aplicarea sancțiunilor contravenționale   | 42     | 113-115   |
| CAPITOLUL IV - ORGANIZAREA INTERVENȚIEI ÎN ZONA DE RESPONSABILITATE  | 43     | 116-119   |
| CAPITOLUL V - PREGĂTIREA ȘI DESFĂȘURAREA ACȚIUNILOR DE INTERVENȚIE DE CĂTRE SUBUNITĂȚILE DE POMPIERI                                   |        |           |
| - Secțiunea 1 - Principii generale   | 46     | 120       |
| - Secțiunea 2 - Organizarea și conducerea subunităților la intervenție   | 47     | 121-146   |



|   |     |         |
|---|-----|---------|
| - Secțiunea 3 - Operațiuni pentru pregătirea și desfășurarea intervenției   | 56  | 147-171 |
| CAPITOLUL VI - MUNCA POLITICA   | 65  | 172-180 |
| CAPITOLUL VII - STINGEREA INCENDIILOR IN OBIECTIVE SI LOCALITATI  |     |         |
| - Secțiunea 1 - Principii generale  | 69  | 181-183 |
| - Secțiunea 2 - Stingerea incendiilor în obiectivele industriei chimice și petrochimice   | 71  | 184-195 |
| - Secțiunea 3 - Stingerea incendiilor la rafinării, întreprinderi de prelucrare a hidrocarburilor, depozite de lichide și gaze combustibile | 75  | 196-208 |
| - Secțiunea 4 - Stingerea incendiilor la erupții de țigăi și gaze   | 79  | 209-214 |
| - Secțiunea 5 - Stingerea incendiilor la centrale și stații electrice   | 81  | 215-220 |
| - Secțiunea 6 - Stingerea incendiilor la obiectivele industriei siderurgice și metalurgice  | 84  | 221-224 |
| - Secțiunea 7 - Stingerea incendiilor în obiectivele din industria ușoară   | 86  | 225-228 |
| - Secțiunea 8 - Stingerea incendiilor în obiectivele industriei lemnului  | 88  | 229-232 |
| - Secțiunea 9 - Stingerea incendiilor la depozitele (silozurile) de cereale, făină, semințe oleaginoase, borhot și zahăr                    | 89  | 233-234 |
| - Secțiunea 10 - Stingerea incendiilor la magazinele comerciale și la depozitele de mărfuri   | 91  | 235-236 |
| - Secțiunea 11 - Stingerea incendiilor la clădiri, spitale și săli de spectacole  | 92  | 237-247 |
| - Secțiunea 12 - Stingerea incendiilor în transporturi  | 98  | 248-263 |
| - Secțiunea 13 - Stingerea incendiilor în prezența și la substanțele radioactive  | 106 | 264-269 |
| - Secțiunea 14 - Stingerea incendiilor în localități  | 108 | 270-271 |
| - Secțiunea 15 - Stingerea incendiilor la păduri  | 109 | 272-275 |
| - Secțiunea 16 - Stingerea incendiilor în condițiile lipsei de apă, în condiții de vânt puternic, pe timpul iernii și noaptea               | 111 | 276-281 |



|  |  |     |         |
|--|--|-----|---------|
| CAPITOLUL VIII                             | - ASIGURAREA SECURITATII IMPOTRI-<br>VA INCENDIILOR LA OBIECTIVELE<br>UNDE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA<br>SAU AU LOC ACTIUNI LA CARE PAR-<br>TICIPA CONDUCATORI DE PARTID SI<br>DE STAT | 114 | 282-294 |
| CAPITOLUL IX                               | - INTERVENTIA PENTRU LIMITAREA<br>(LICHIDAREA) EFECTELOR CALA -<br>MITATILOR SI CATASTROFELOR  | 117 | 295-303 |
| CAPITOLUL X                                | - STUDIAREA SI STABILIREA CAUZEI<br>INCENDIULUI  | 120 | 304-309 |
| CAPITOLUL XI                               | - ACTIUNEA TRUPELOR DE POMPIERI<br>IN CONDITIILE APARARII PATRIEI<br>DE CATRE INTREGUL POPOR   | 122 | 310-328 |
| CAPITOLUL XII                              | - ASIGURAREA ACTIUNILOR DE IN-<br>TERVENTIE  | 129 | 329-345 |
| CAPITOLUL XIII                             | - ASIGURAREA TEHNICA, MATERIALA<br>SI MEDICALA A TRUPELOR DE POM-<br>PIERI   |     |         |
| - Secțiunea 1                              | - Asigurarea tehnică   | 134 | 346-358 |
| - Secțiunea 2                              | - Asigurarea materială   | 136 | 359-362 |
| - Secțiunea 3                              | - Asigurarea medicală  | 137 | 363-369 |
| CAPITOLUL XIV                              |  |     |         |
| - Secțiunea 1                              | - Documente pentru organizarea<br>și pregătirea intervenției   | 138 | 370-376 |
| - Secțiunea 2                              | - Documente privind desfășura-<br>rea intervenției   | 144 | 377-378 |
| - Secțiunea 3                              | - Documente de evidență, studiu<br>și analiză  | 145 | 379-382 |
| ANEXA - SEMNE CONVENTIONALE SI PRESCURTARI |  |     |         |